

PROFONDITA': 625mm

È vietata la copia e la riproduzione dei contenuti e immagini in qualsiasi forma.  
 È vietata la redistribuzione e la pubblicazione dei contenuti e immagini non autorizzata espressamente dalla Delta Synergy Srl

REV.	MODIFICA	DATA	FIRMA	APPR.	DATA	13/02/24
					DISEGN.	SM
					VISTO	




LAYOUT	
FILE : E-231181Q02	

=	
+	
231182Q02	FG. 2
	F.S. 3



È vietata la copia e la riproduzione dei contenuti e immagini in qualsiasi forma. È vietata la redistribuzione e la pubblicazione dei contenuti e immagini non autorizzata espressamente dalla Delta Synergy Srl

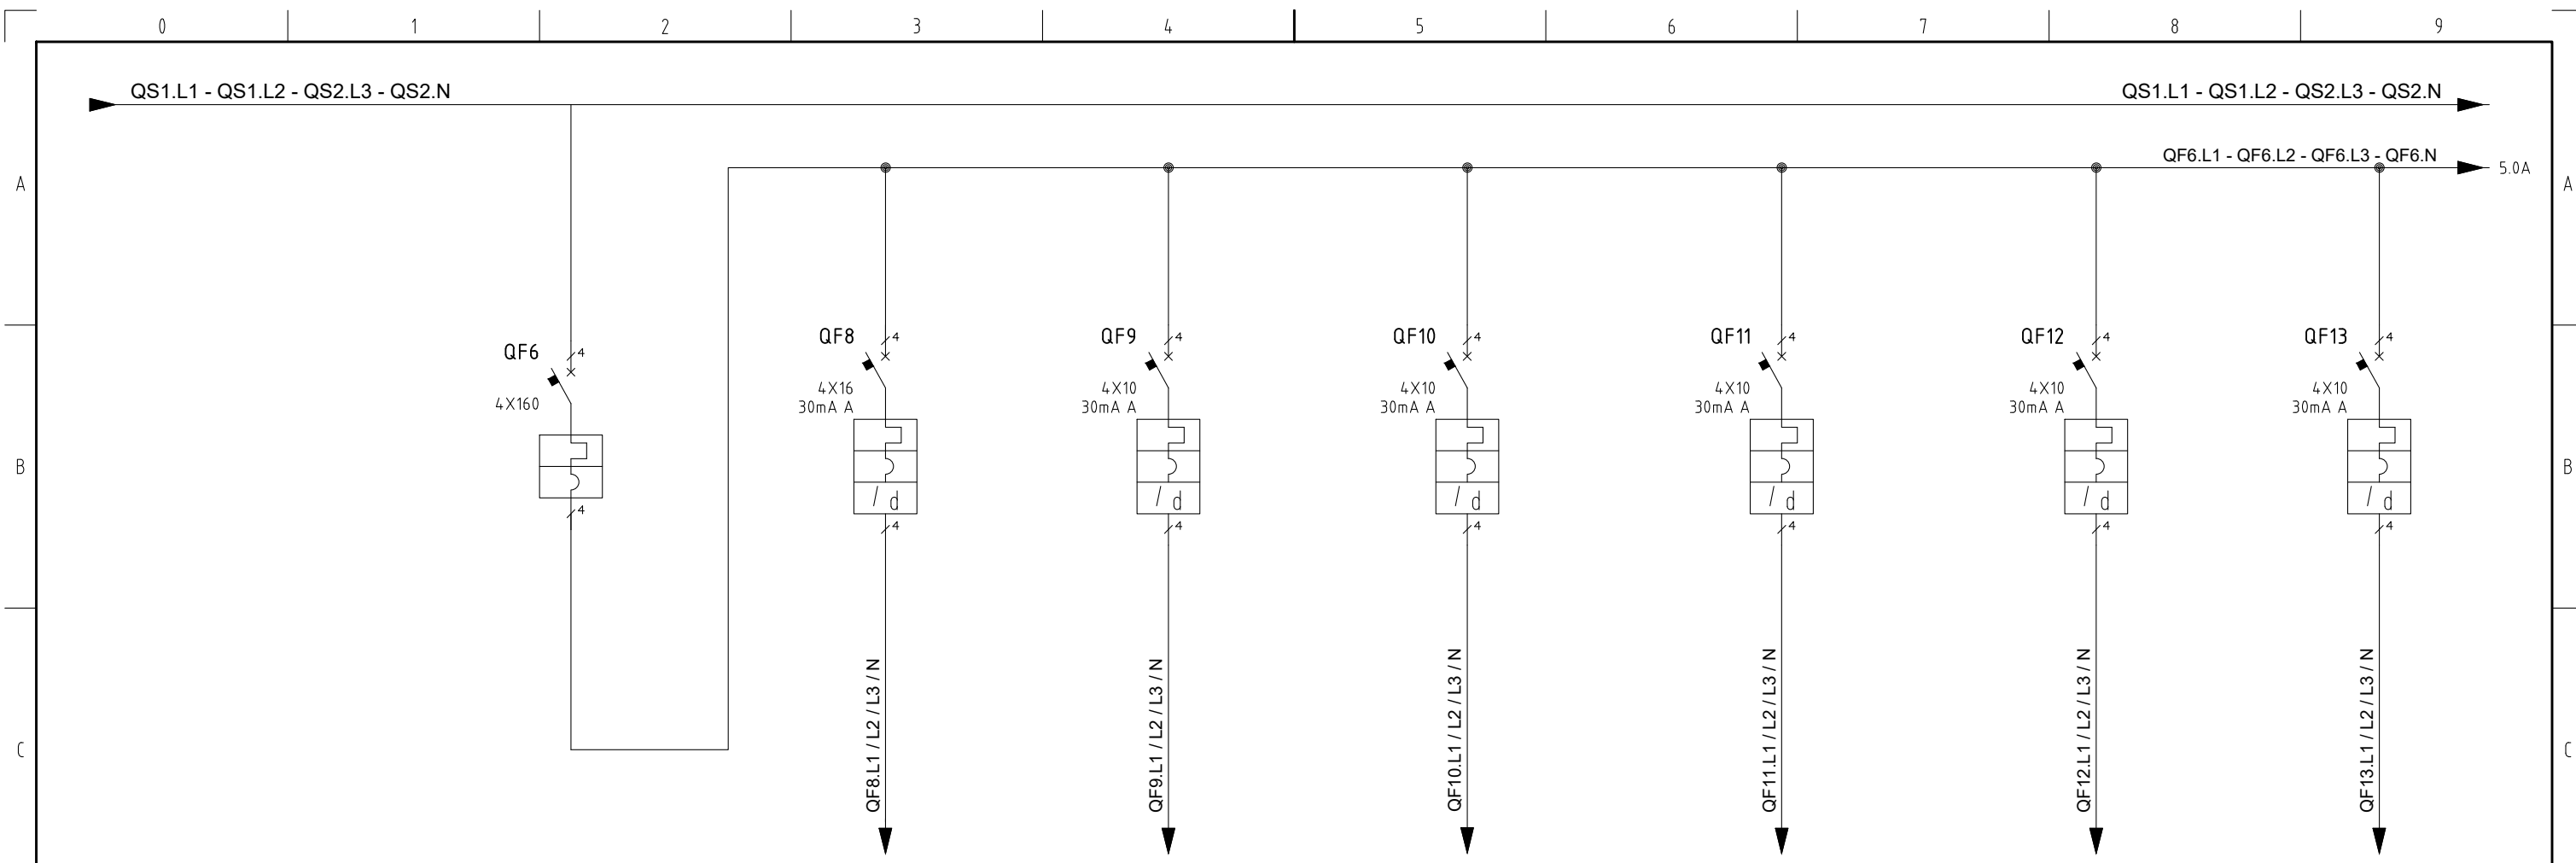

Utenza	SIGLA		QF6		QF8		QF9		QF10		QF11		QF12		QF13		
	DENOMINAZIONE		GENERALE SERVIZI FM		AEROTEMI LABORATORIO		IMPINATO TRATTAMENTO LOCALE COMPR. 3		INPIANTO TRATTAMENTO LOCALE COMPR. 2		INPIANTO TRATTAMENTO LOCALE COMPR. 1		INPIANTO TRATTAMENTO LOCALE BLOWER		PANTOGRAFO 1		
POTENZA KW	Ib	A	33.7	61.7	3	5.4	1.5	2.7	1.5	2.7	1.5	2.7	1.5	2.7	1.5	2.7	
COS - FI	Coef- Contemp		0.809	1	0.8	1	0.8	1	0.8	1	0.8	1	0.8	1	0.8	1	
INTERRUTTORE	COSTRUTTORE		SNR		SNR		SNR		SNR		SNR		SNR		SNR		
	TIPO / MODELLO		NSXM-F		IC60H		IC60H		IC60H		IC60H		IC60H		IC60H		
	NR. POLI	In	A	4	160	4	16	4	10	4	10	4	10	4	10	4	10
	Ith	A	Idn	A	160			10		10		10		10		10	
I <sub>m</sub>	A	P <sub>di</sub>	KA		36		10		10		10		10		10		
FUSIBILE	TIPO	In	A														
CONTATTORE	TIPO	In	A														
RELE TERMICO	TIPO	TARATURA	A														
DIFFERENZIALE	COSTRUTTORE	TIPO			SNR	A	SNR	A	SNR	A	SNR	A	SNR	A	SNR	A	
	PORTATA	A			25		25		25		25		25		25		
	DIFF (mA)				300		300		300		300		300		30		
Cavo	TIPO				FG160R16		FG160R16 0,6/1KV		FG160R16 0.6/1KV		FG160R16 0.6/1KV		FG160R16 06/1KV		FG160R16 06/1KV		
	FORMAZIONE				5G2.5		5G2.5		5G2.5		5G2.5		5G2.5		5G2.5		
	LUNGHEZZA	Iz	A		45	18.2	40	18.2	30	18.2	30	18.2	25	18.2	10	18.8	


DATA	13/02/24			
DISEGN.	SM			
VISTO				
REV.	MODIFICA	DATA	FIRMA	APPR.



DISTRIBUZIONE FM		=
FILE : E-231181Q02		+
231182Q02		FG. 4
		F.S. 5



È vietata la copia e la riproduzione dei contenuti e immagini in qualsiasi forma. È vietata la redistribuzione e la pubblicazione dei contenuti e immagini non autorizzata espressamente dalla Delta Synergy Srl

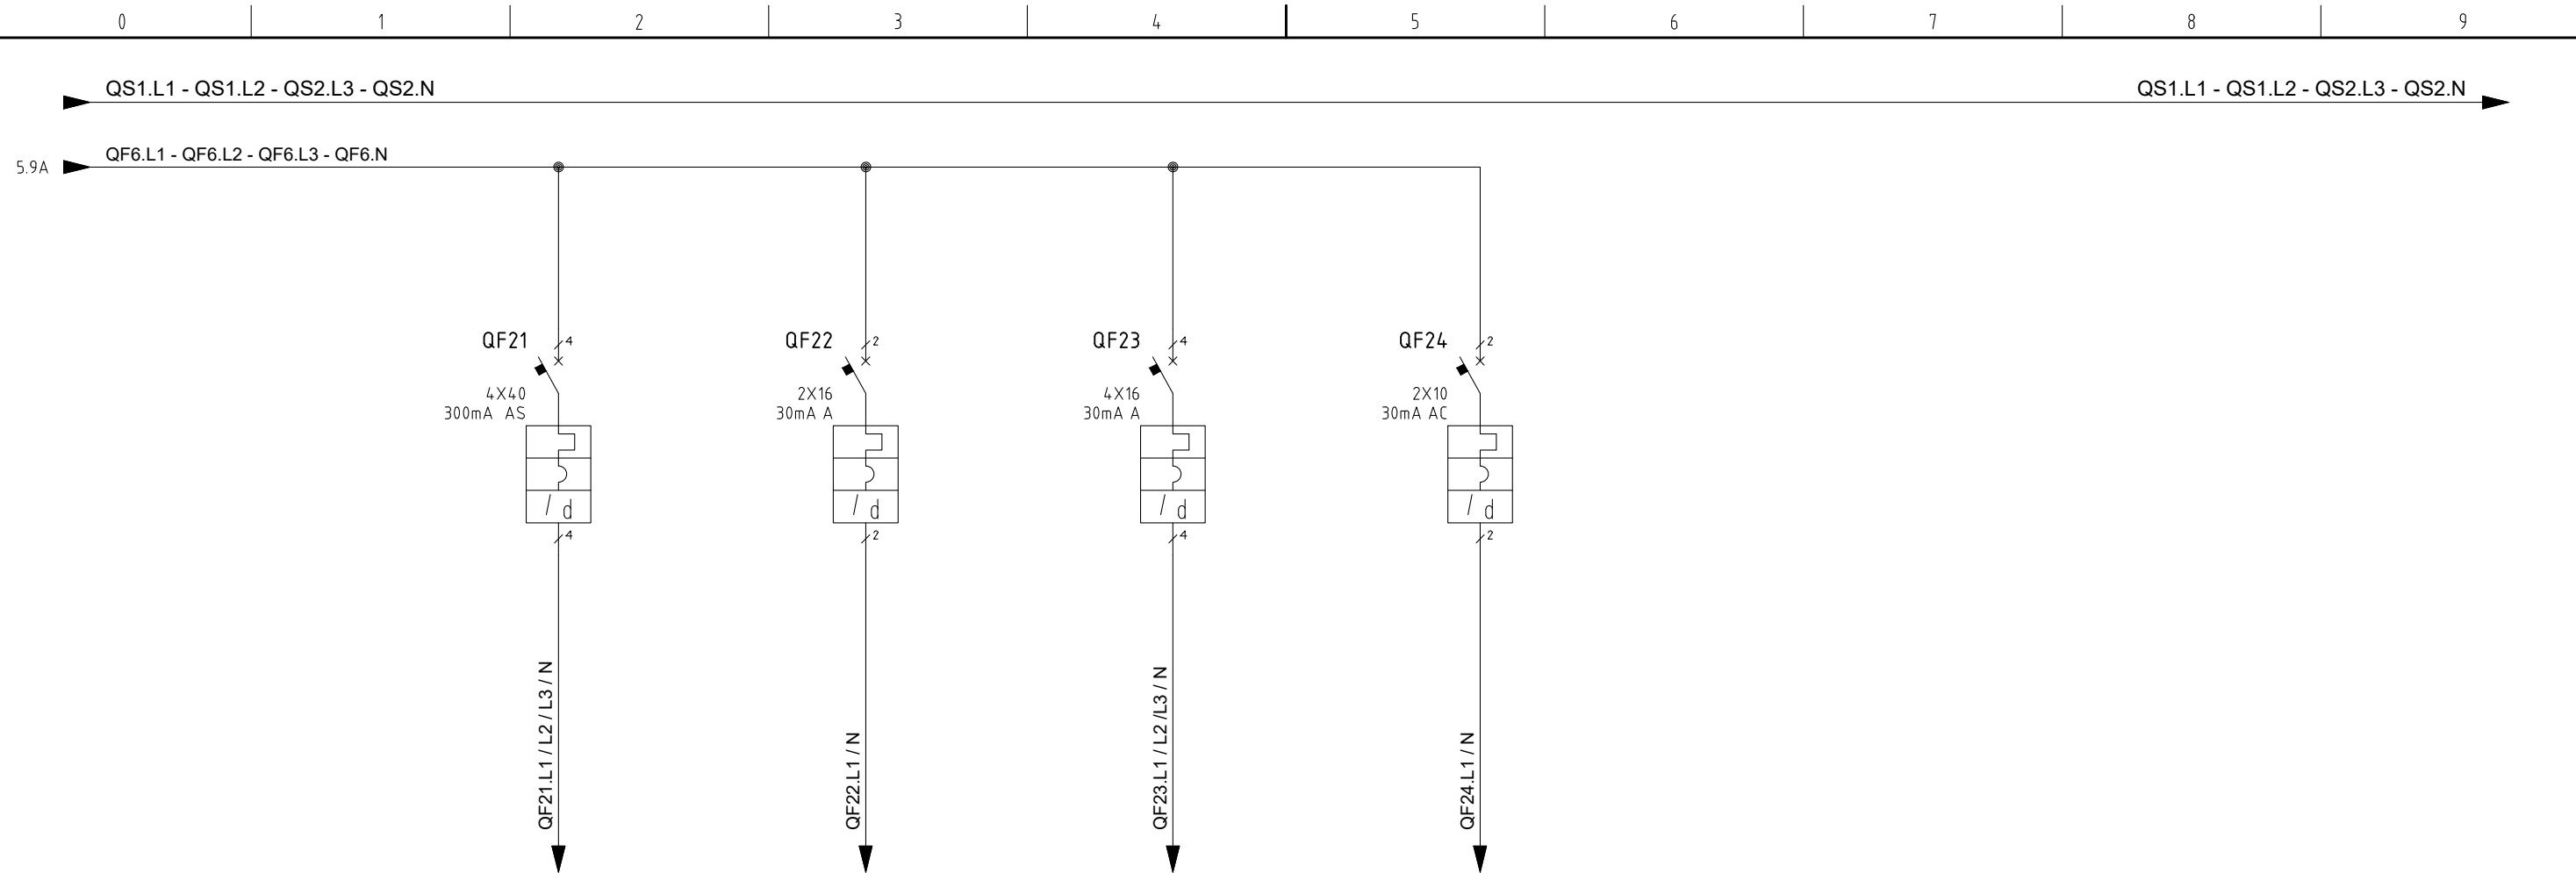


Utenza	SIGLA		QF21		QF22		QF23		QF24						
	DENOMINAZIONE		PRESE CEE SOPPALCO		PRESE CIVILI CABINA COLLAUDI		RISERVA		RISERVA						
	POTENZA KW	lb	A	10	18	0.5	1								
	COS - FI	Coef-	Contemp	0.8	0.6	0.9	1								
INTERRUTTORE	COSTRUTTORE		SNR		SNR		SNR		SNR						
	TIPO / MODELLO		IC60H		IC60H		IC60H		IC60H						
	NR. POLI	In	A	4	40	4	16	4	16	2	10				
	lth	A	Idn	A	40	16	16	16	10	10					
	Im	A	Pdi	KA	10	10	10	10	10						
FUSIBILE	TIPO	In	A												
CONTATTORE	TIPO	In	A												
RELE TERMICO	TIPO	TARATURA	A												
DIFFERENZIALE	COSTRUTTORE	TIPO		SNR	A SEL	SNR	A	SNR	A	SNR	A				
	PORTATA	A		63		25		25		25					
	DIFF (mA)			300		30		30		30					
Cavo	TIPO			FG160R16 0,6/1KV		FG160R16 0,6/1 KV									
	FORMAZIONE			5G10		3G2.5									
	LUNGHEZZA	lz	A	70	42	40	19.5								

DATA	13/02/24	<b>DELTA 4S YNERGY</b> SRL Soluzioni Elettriche	DISTRIBUZIONE FM		=		
DISEGN.	SM				+		
VISTO							
REV.	MODIFICA	DATA	FIRMA	APPR.	FILE : E-231181Q02	231182Q02	FG. <b>6</b> F.S. <b>7</b>



RELE' DIFFERENZIALE INTERRUTTORE QF1  
BLINDO FM CABINA BLOWER

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

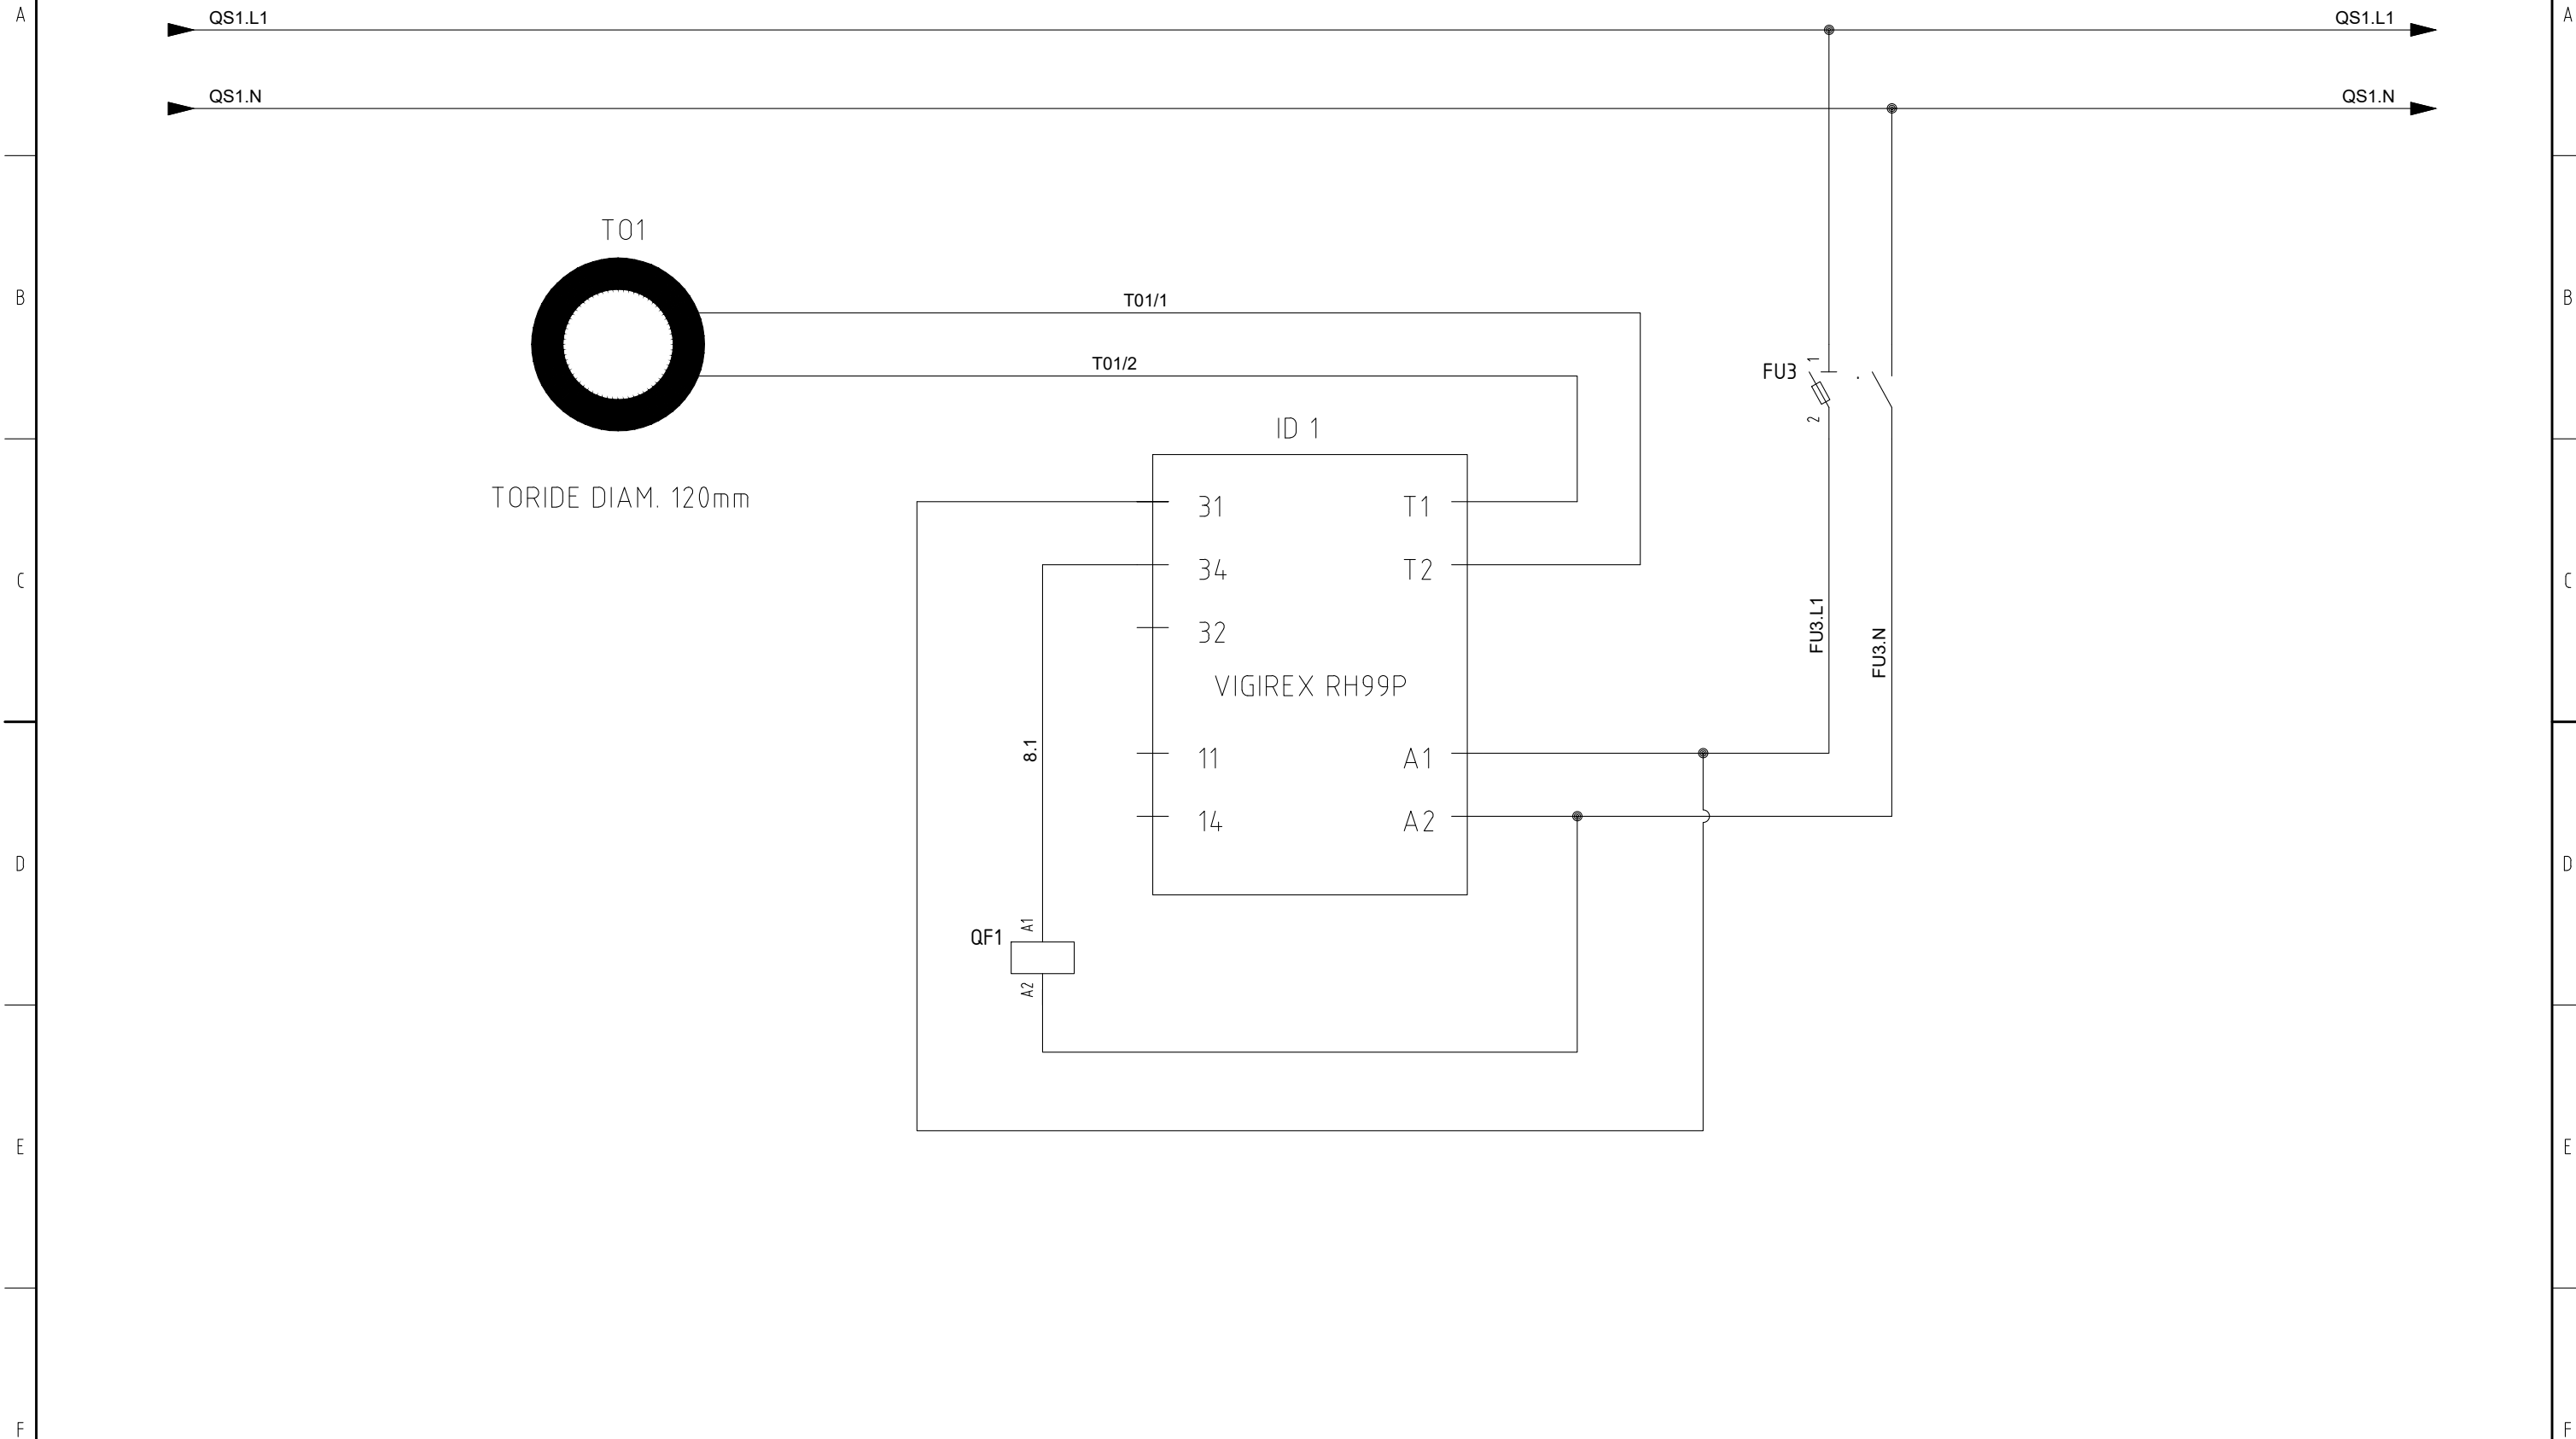

T01  
TORIDE DIAM. 120mm

T01/1  
T01/2

ID 1  
31 T1  
34 T2  
32  
11 A1  
14 A2  
VIGIREX RH99P

QF1  
A1  
A2

FU3  
FU3.L1  
FU3.N

REV.	MODIFICA	DATA	FIRMA	APPR.	DATA	13/02/24
					DISEGN.	SM
					VISTO	




FILE : E-231181Q02	DIFFERENZIALE QF1	=
		+
	231182Q02	FG. 8
		F.S. 9

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

È vietata la copia e la riproduzione dei contenuti e immagini in qualsiasi forma. È vietata la redistribuzione e la pubblicazione dei contenuti e immagini non autorizzata espressamente dalla Delta Synergy Srl



RELE' DIFFERENZIALE INTERRUETTORE QF2  
BLINDO FM CABINA COMPRESSORE 1

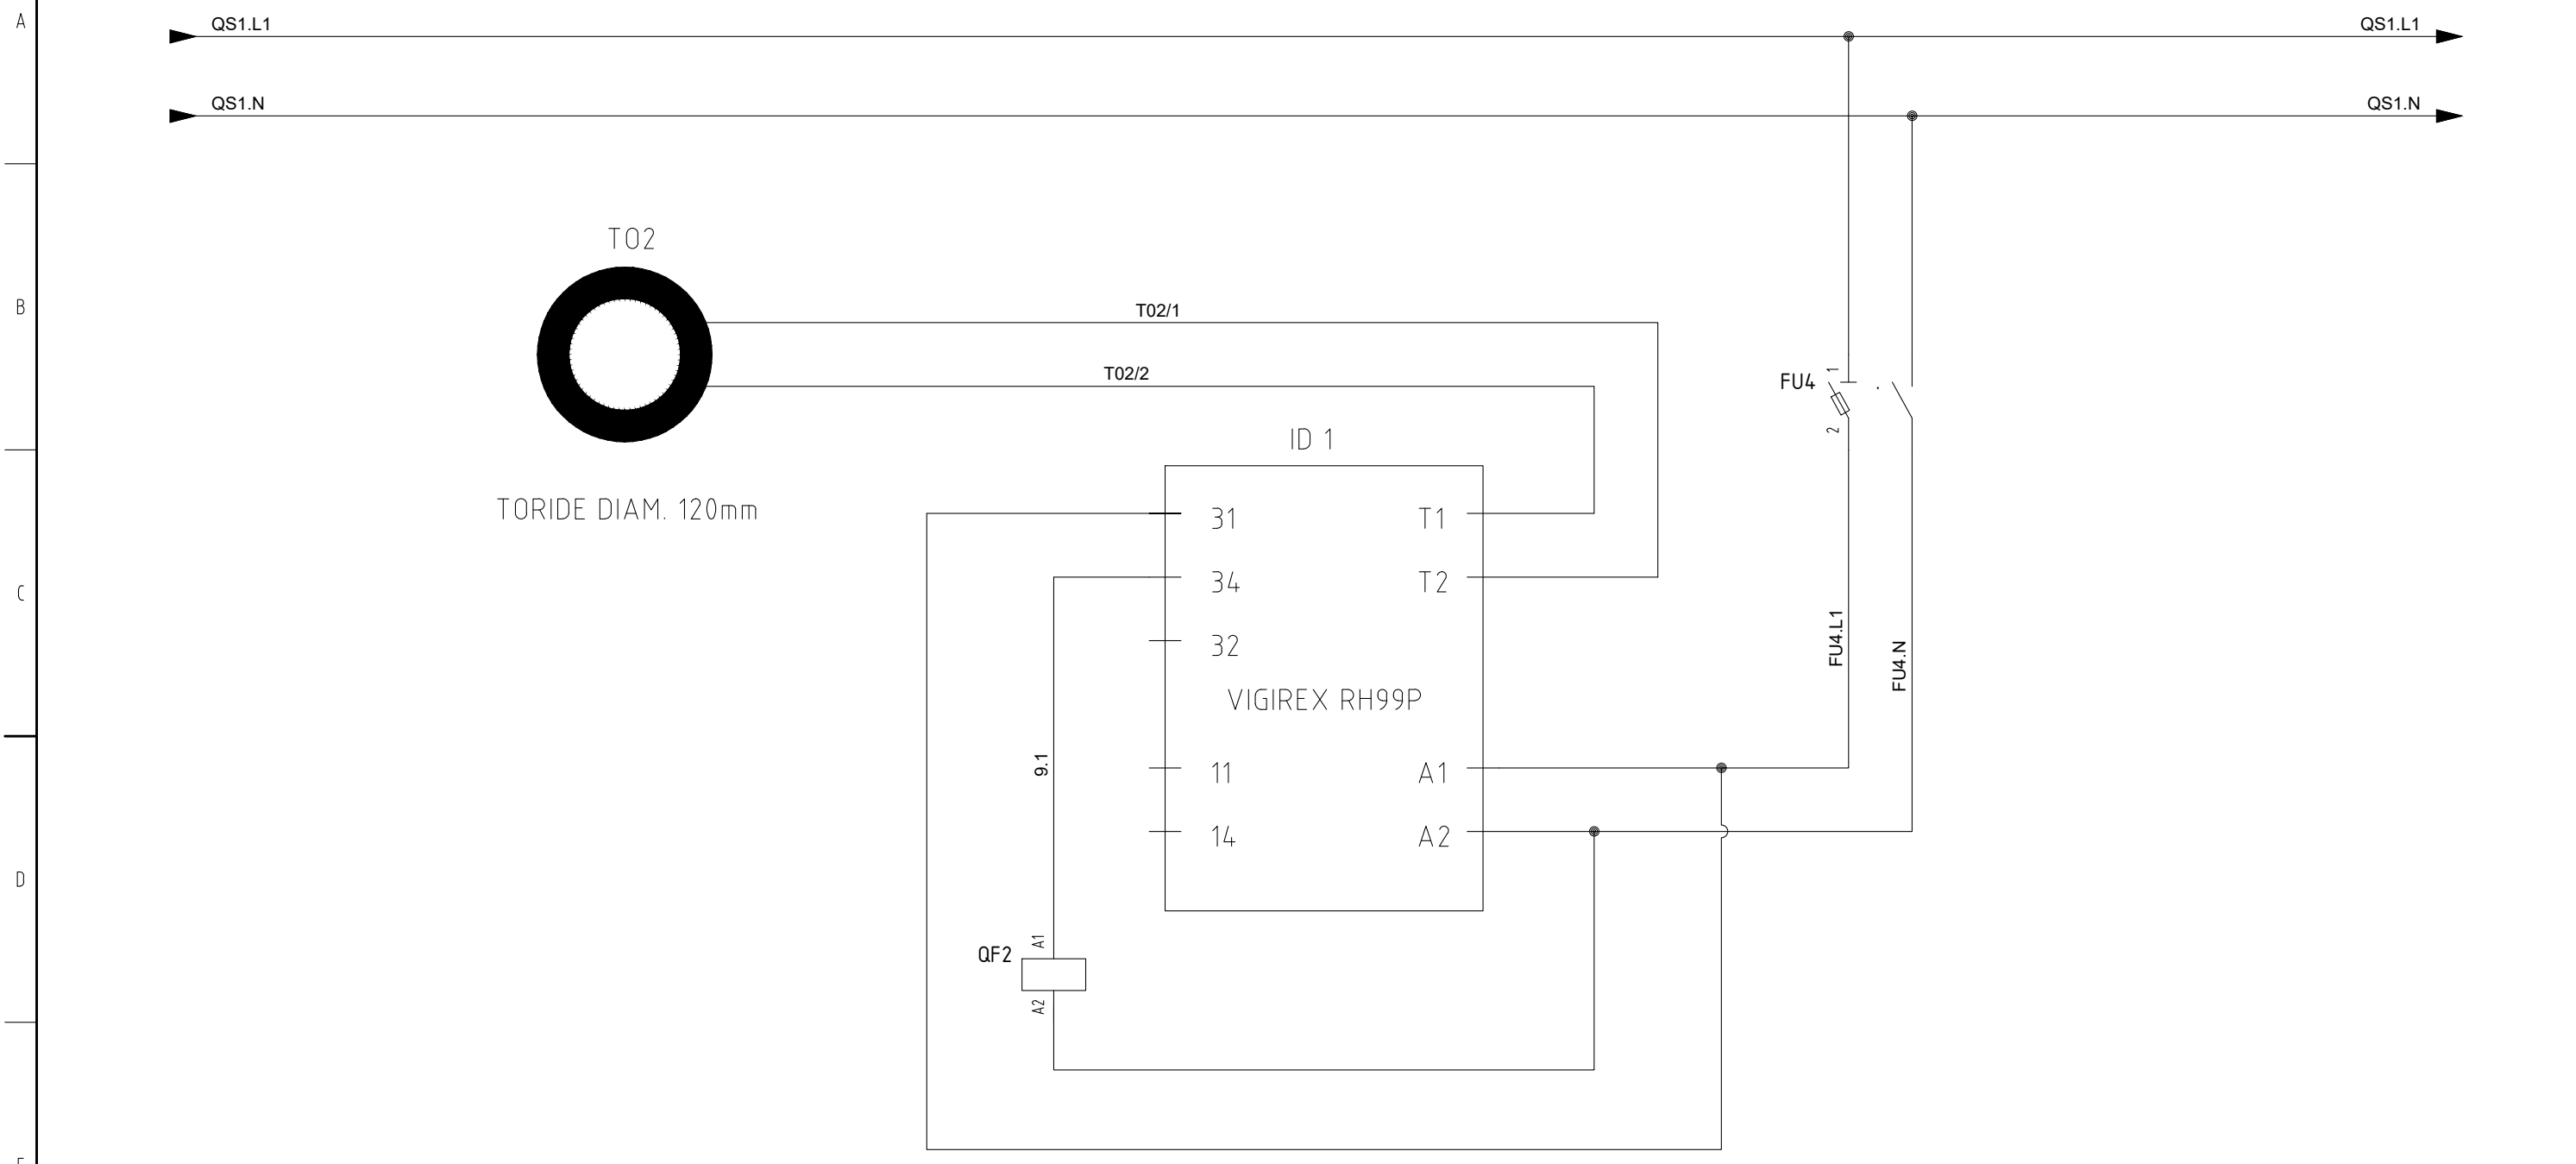


È vietata la copia e la riproduzione dei contenuti e immagini in qualsiasi forma.  
È vietata la redistribuzione e la pubblicazione dei contenuti e immagini non autorizzata espressamente dalla Delta Synergy Srl

REV.	MODIFICA	DATA	FIRMA	APPR.	DATA	13/02/24
					DISEGN.	SM
					VISTO	



DIFFERENZIALE QF2		=
		+
FILE : E-231181Q02	231182Q02	FG. <b>9</b>
		F.S. <b>10</b>

RELE' DIFFERENZIALE INTERRUTTORE QF3  
BLINDO FM CABINE COMPRESSOR1 2-3

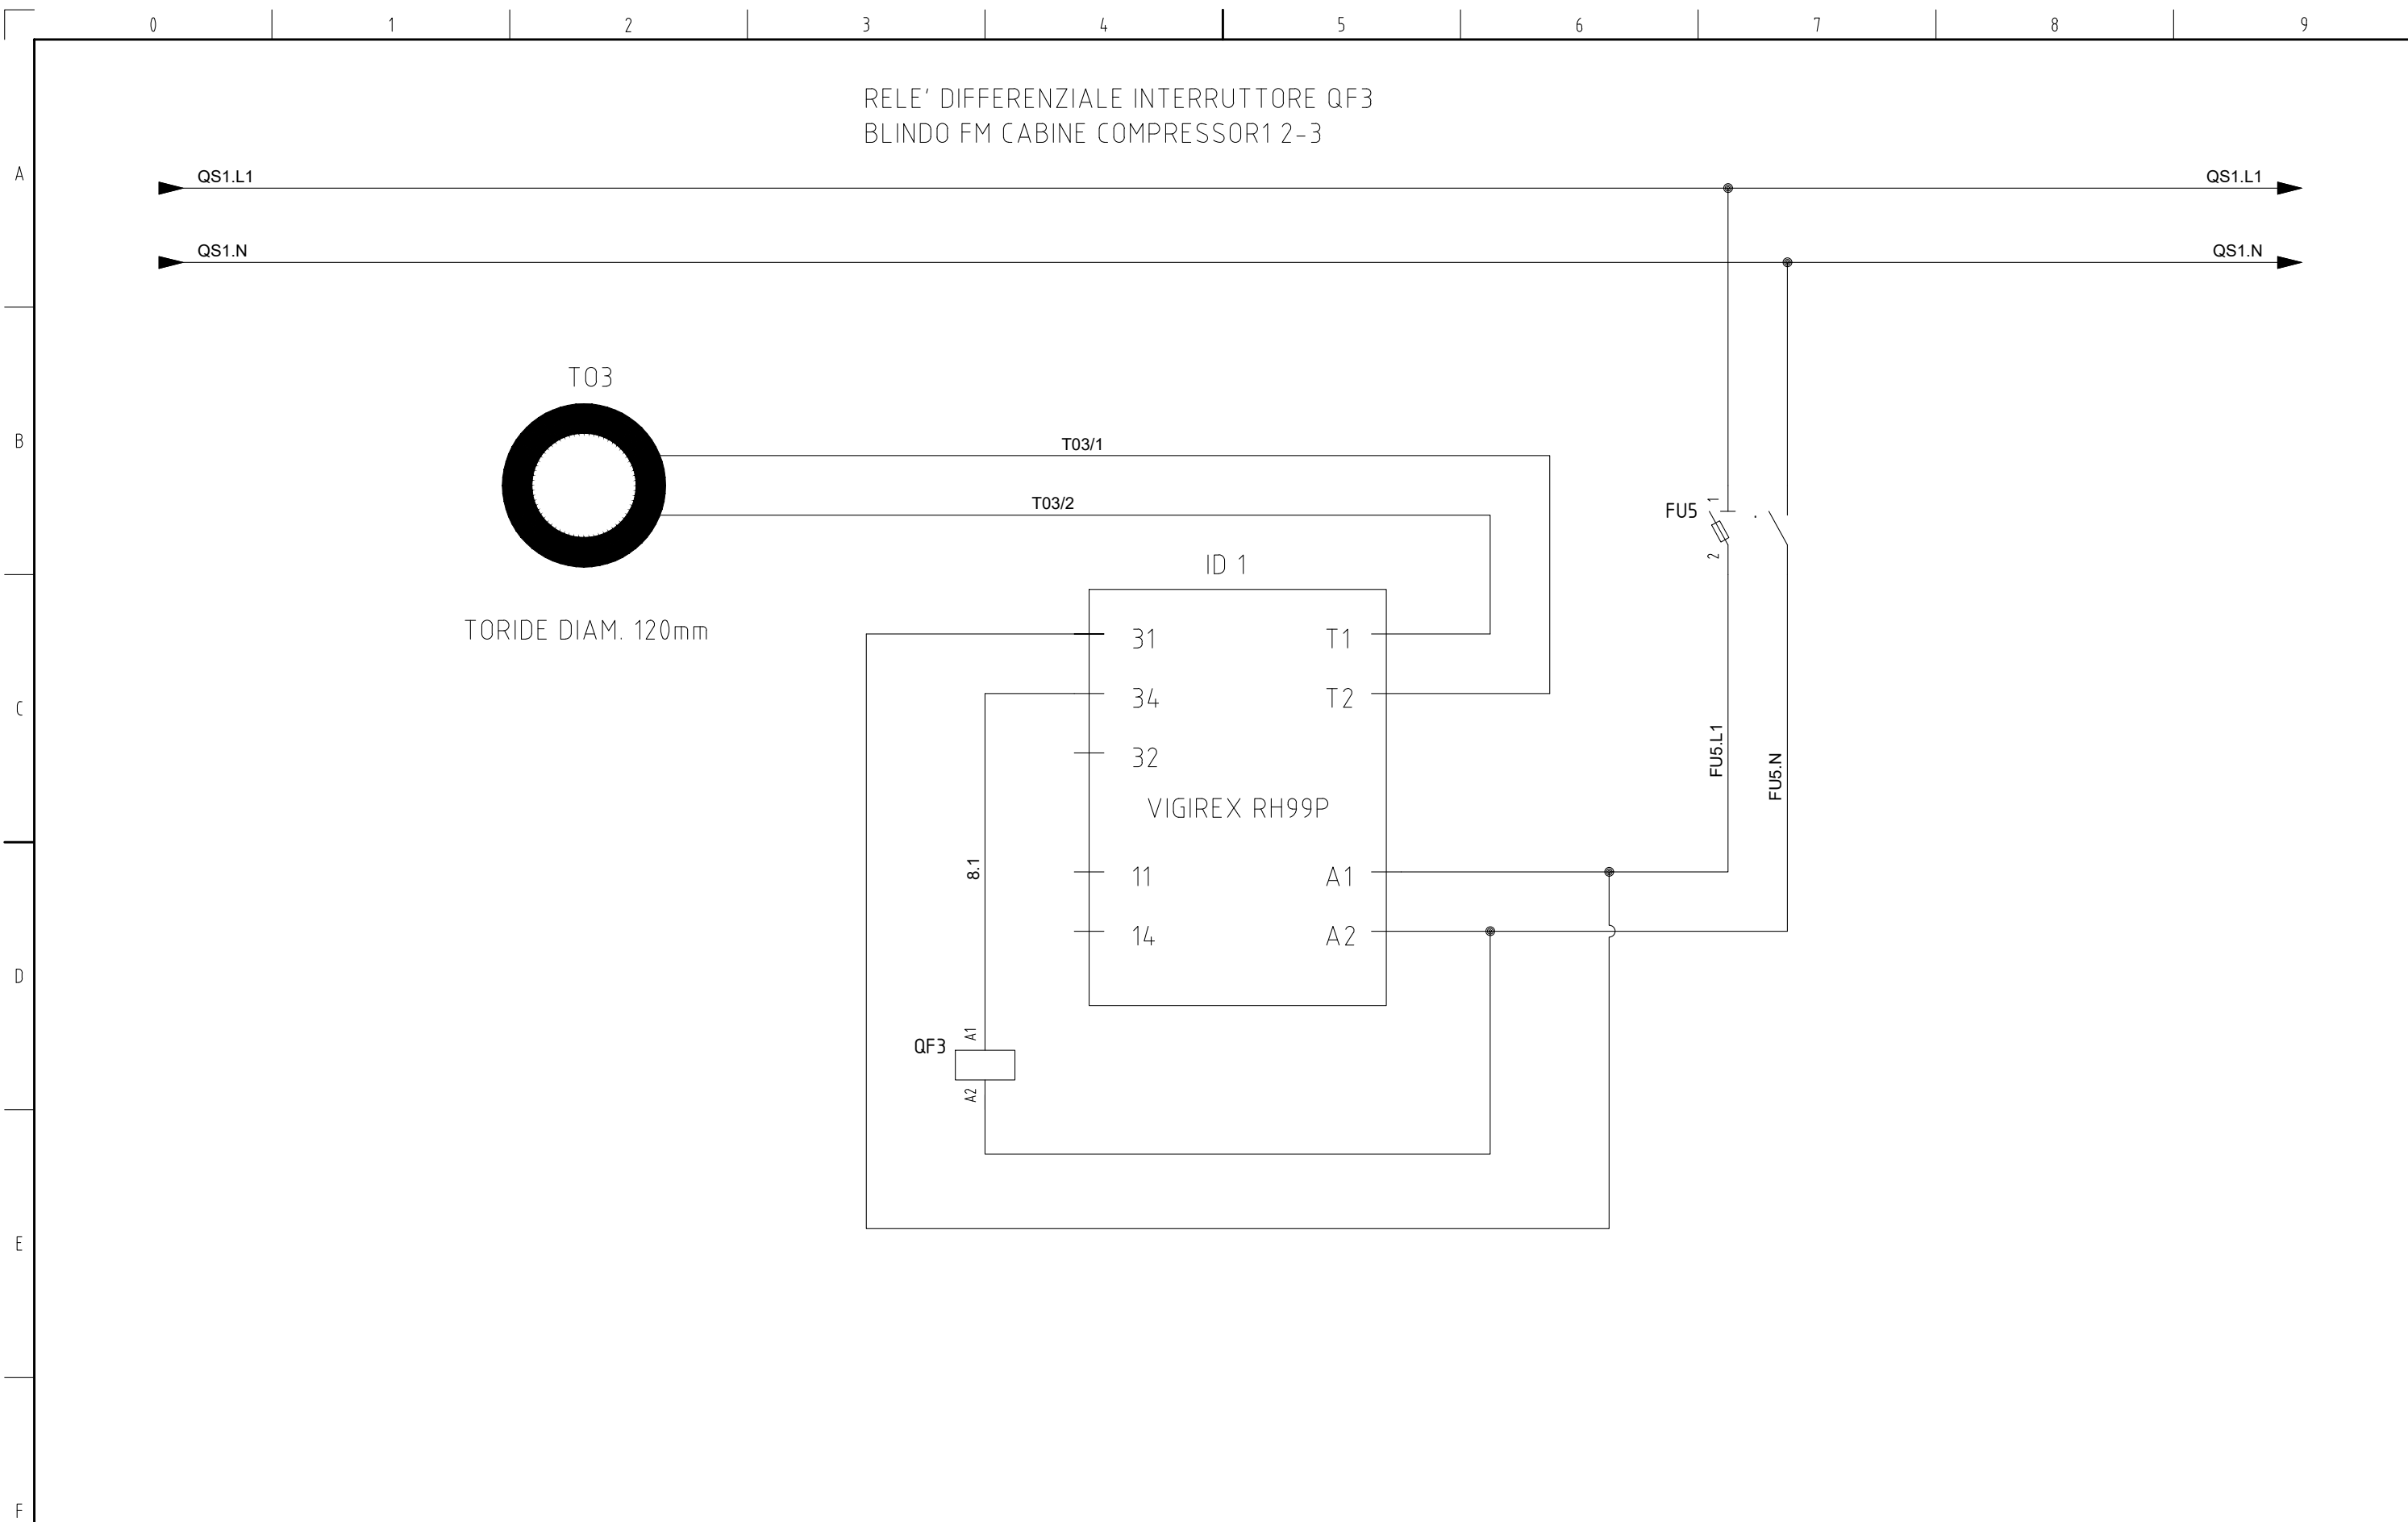

È vietata la copia e la riproduzione dei contenuti e immagini in qualsiasi forma.  
È vietata la redistribuzione e la pubblicazione dei contenuti e immagini non autorizzata espressamente dalla Delta Synergy Srl


REV.	MODIFICA	DATA	FIRMA	APPR.	DATA	13/02/24
					DISEGN.	SM
					VISTO	



DIFFERENZIALE QF3		=
		+
FILE : E-231181Q02	231182Q02	FG. 10
		F.S. 11



È vietata la copia e la riproduzione dei contenuti e immagini in qualsiasi forma.  
È vietata la redistribuzione e la pubblicazione dei contenuti e immagini non autorizzata espressamente dalla Delta Synergy Srl



				DATA	13/02/24
				DISEGN.	SM
				VISTO	
REV.	MODIFICA	DATA	FIRMA	APPR.	



FILE : E-231181Q02

=  
+  
231182Q02  
FG. 12  
F.S. /