

DELTA 4SYNERGY ^{SRL}

Soluzioni Elettriche



È vietata la copia e la riproduzione dei contenuti e immagini in qualsiasi forma. È vietata la redistribuzione e la pubblicazione dei contenuti e immagini non autorizzata espressamente dalla Delta Synergy Srl

PROGETTAZIONE		TEN	TENSIONE ESERCIZIO		400 VAC	NORME	CEI EN-61439-1/2		PROTEZIONI	
SERIE		Q.LAB 60HZ		TENSIONE COMANDI		+ =				
COMMESSA		231181Q05		TENSIONE SEGNALI						
COMMITTENTE		CECCATO								
						DATA		FIRME		
						DIS.				
						VISTO				
						APPROV.				
										FOGLIO
										0
										T.F.
										5
REV.	MODIFICA	DATA	FIRME	SOST. DA	SOST. IL		FILE : E-231181Q05			

				DATA	13/02/24
				DISEGN.	SM
				VISTO	
REV.	MODIFICA	DATA	FIRMA	APPR.	




FILE : E-231181Q05

FG.
F.S.

È vietata la copia e la riproduzione dei contenuti e immagini in qualsiasi forma.

È vietata la redistribuzione e la pubblicazione dei contenuti e immagini non autorizzata espressamente dalla Delta Synergy Srl

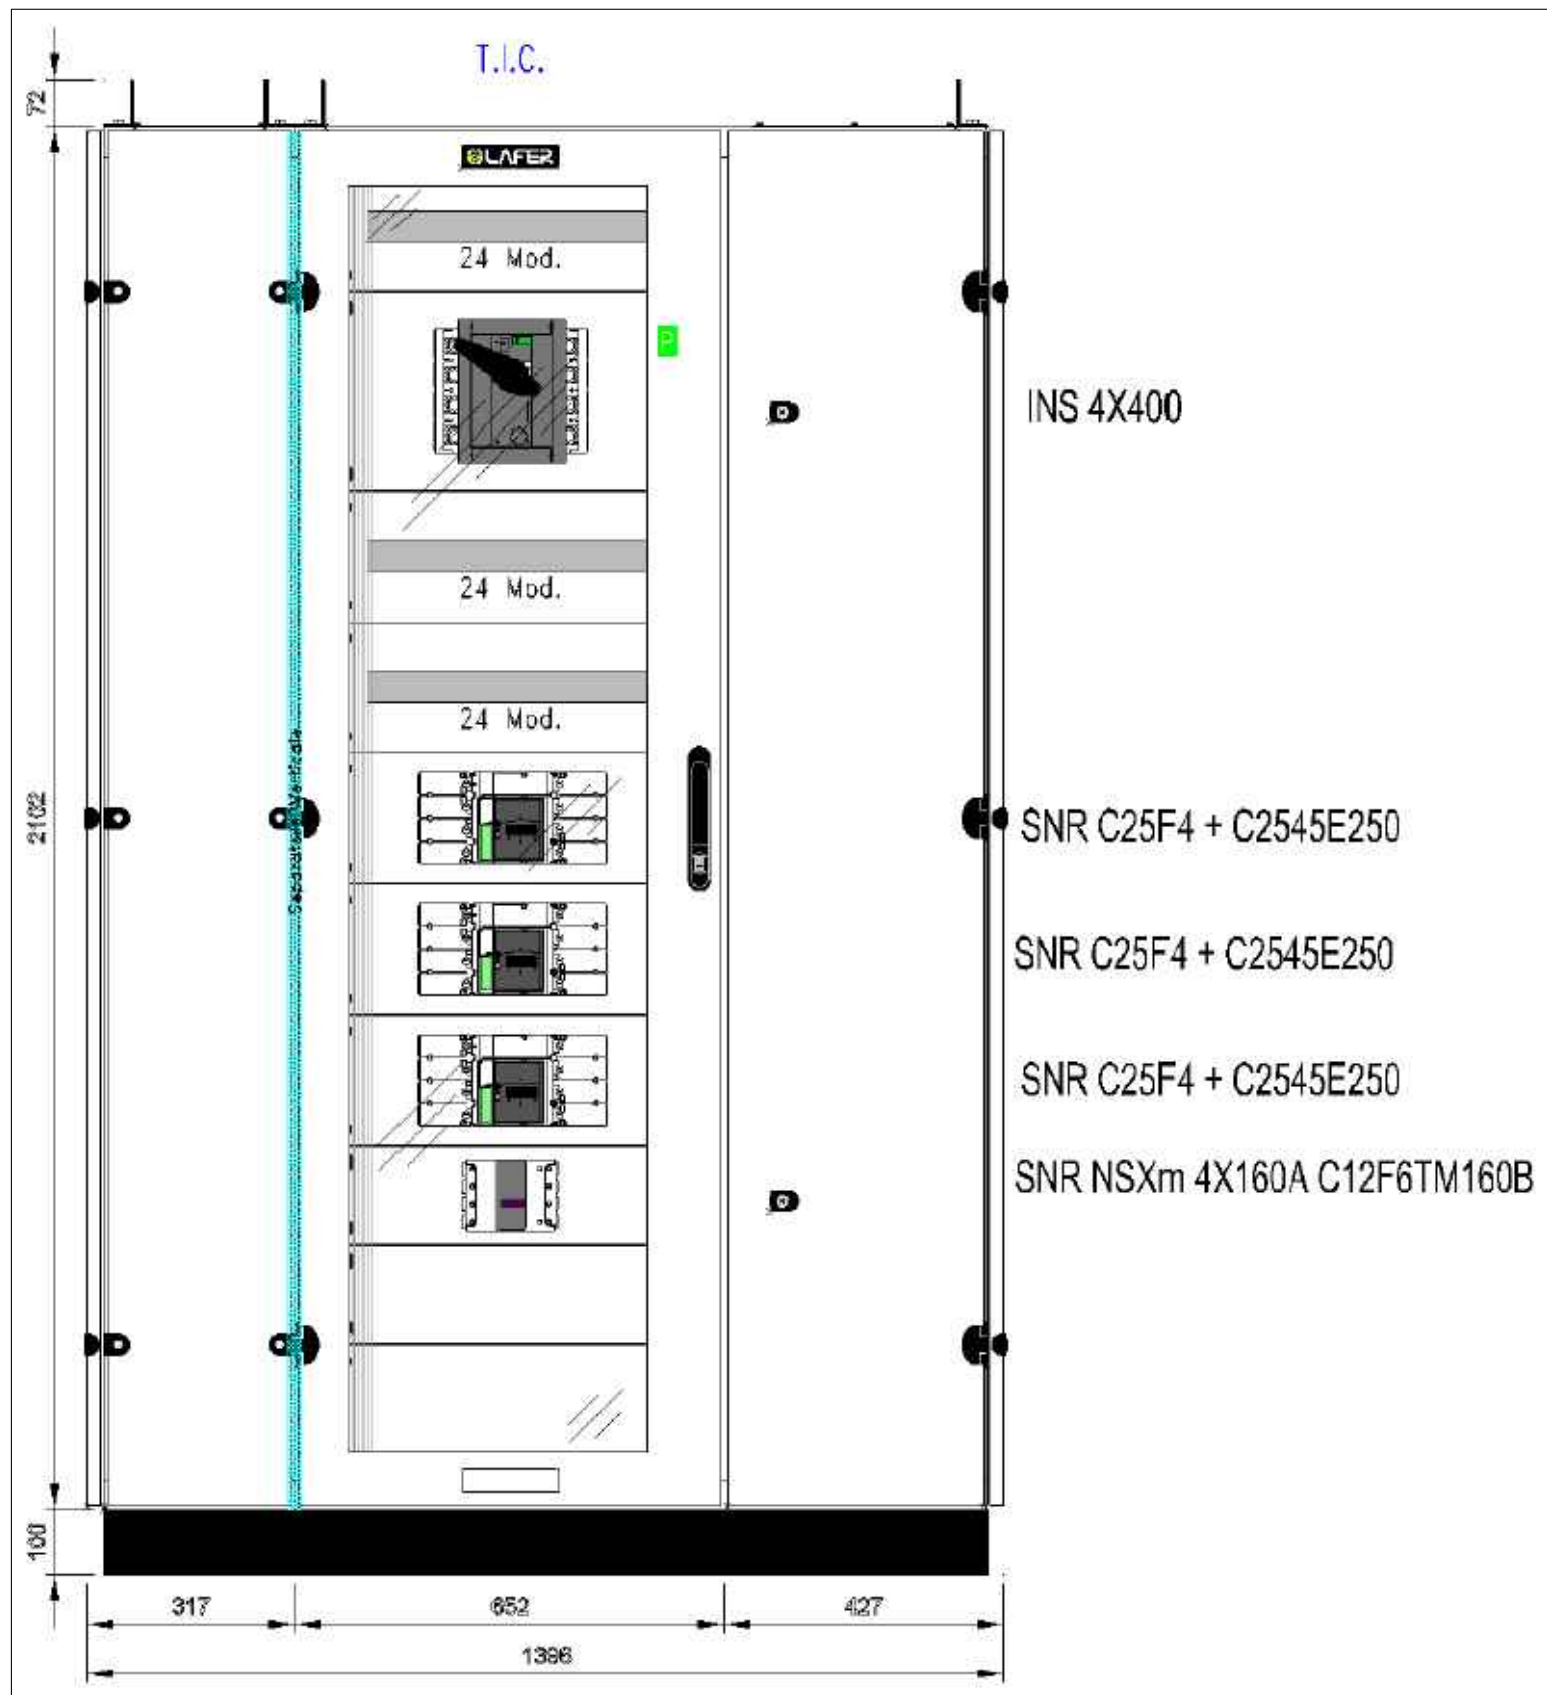

				DATA	13/02/24
				DISEGN.	SM
				VISTO	
REV.	MODIFICA	DATA	FIRMA	APPR.	





FILE : E-231181Q05

LAYOUT


	=	
	+	
231182Q05	FG.	2
	F.S.	3

È vietata la copia e la riproduzione dei contenuti e immagini in qualsiasi forma.
È vietata la redistribuzione e la pubblicazione dei contenuti e immagini non autorizzata espressamente dalla Delta Synergy Srl



				DATA	13/02/24			SCORTA			=	
				DISEGN.	SM						+	
				VISTO								FG. 4
REV.	MODIFICA	DATA	FIRMA	APPR.			FILE : E-231181Q05		231182Q05			F.S. 5

RELE' DIFFERENZIALE INTERRUTTORE QF1
BLINDO FM CABINA BLOWER

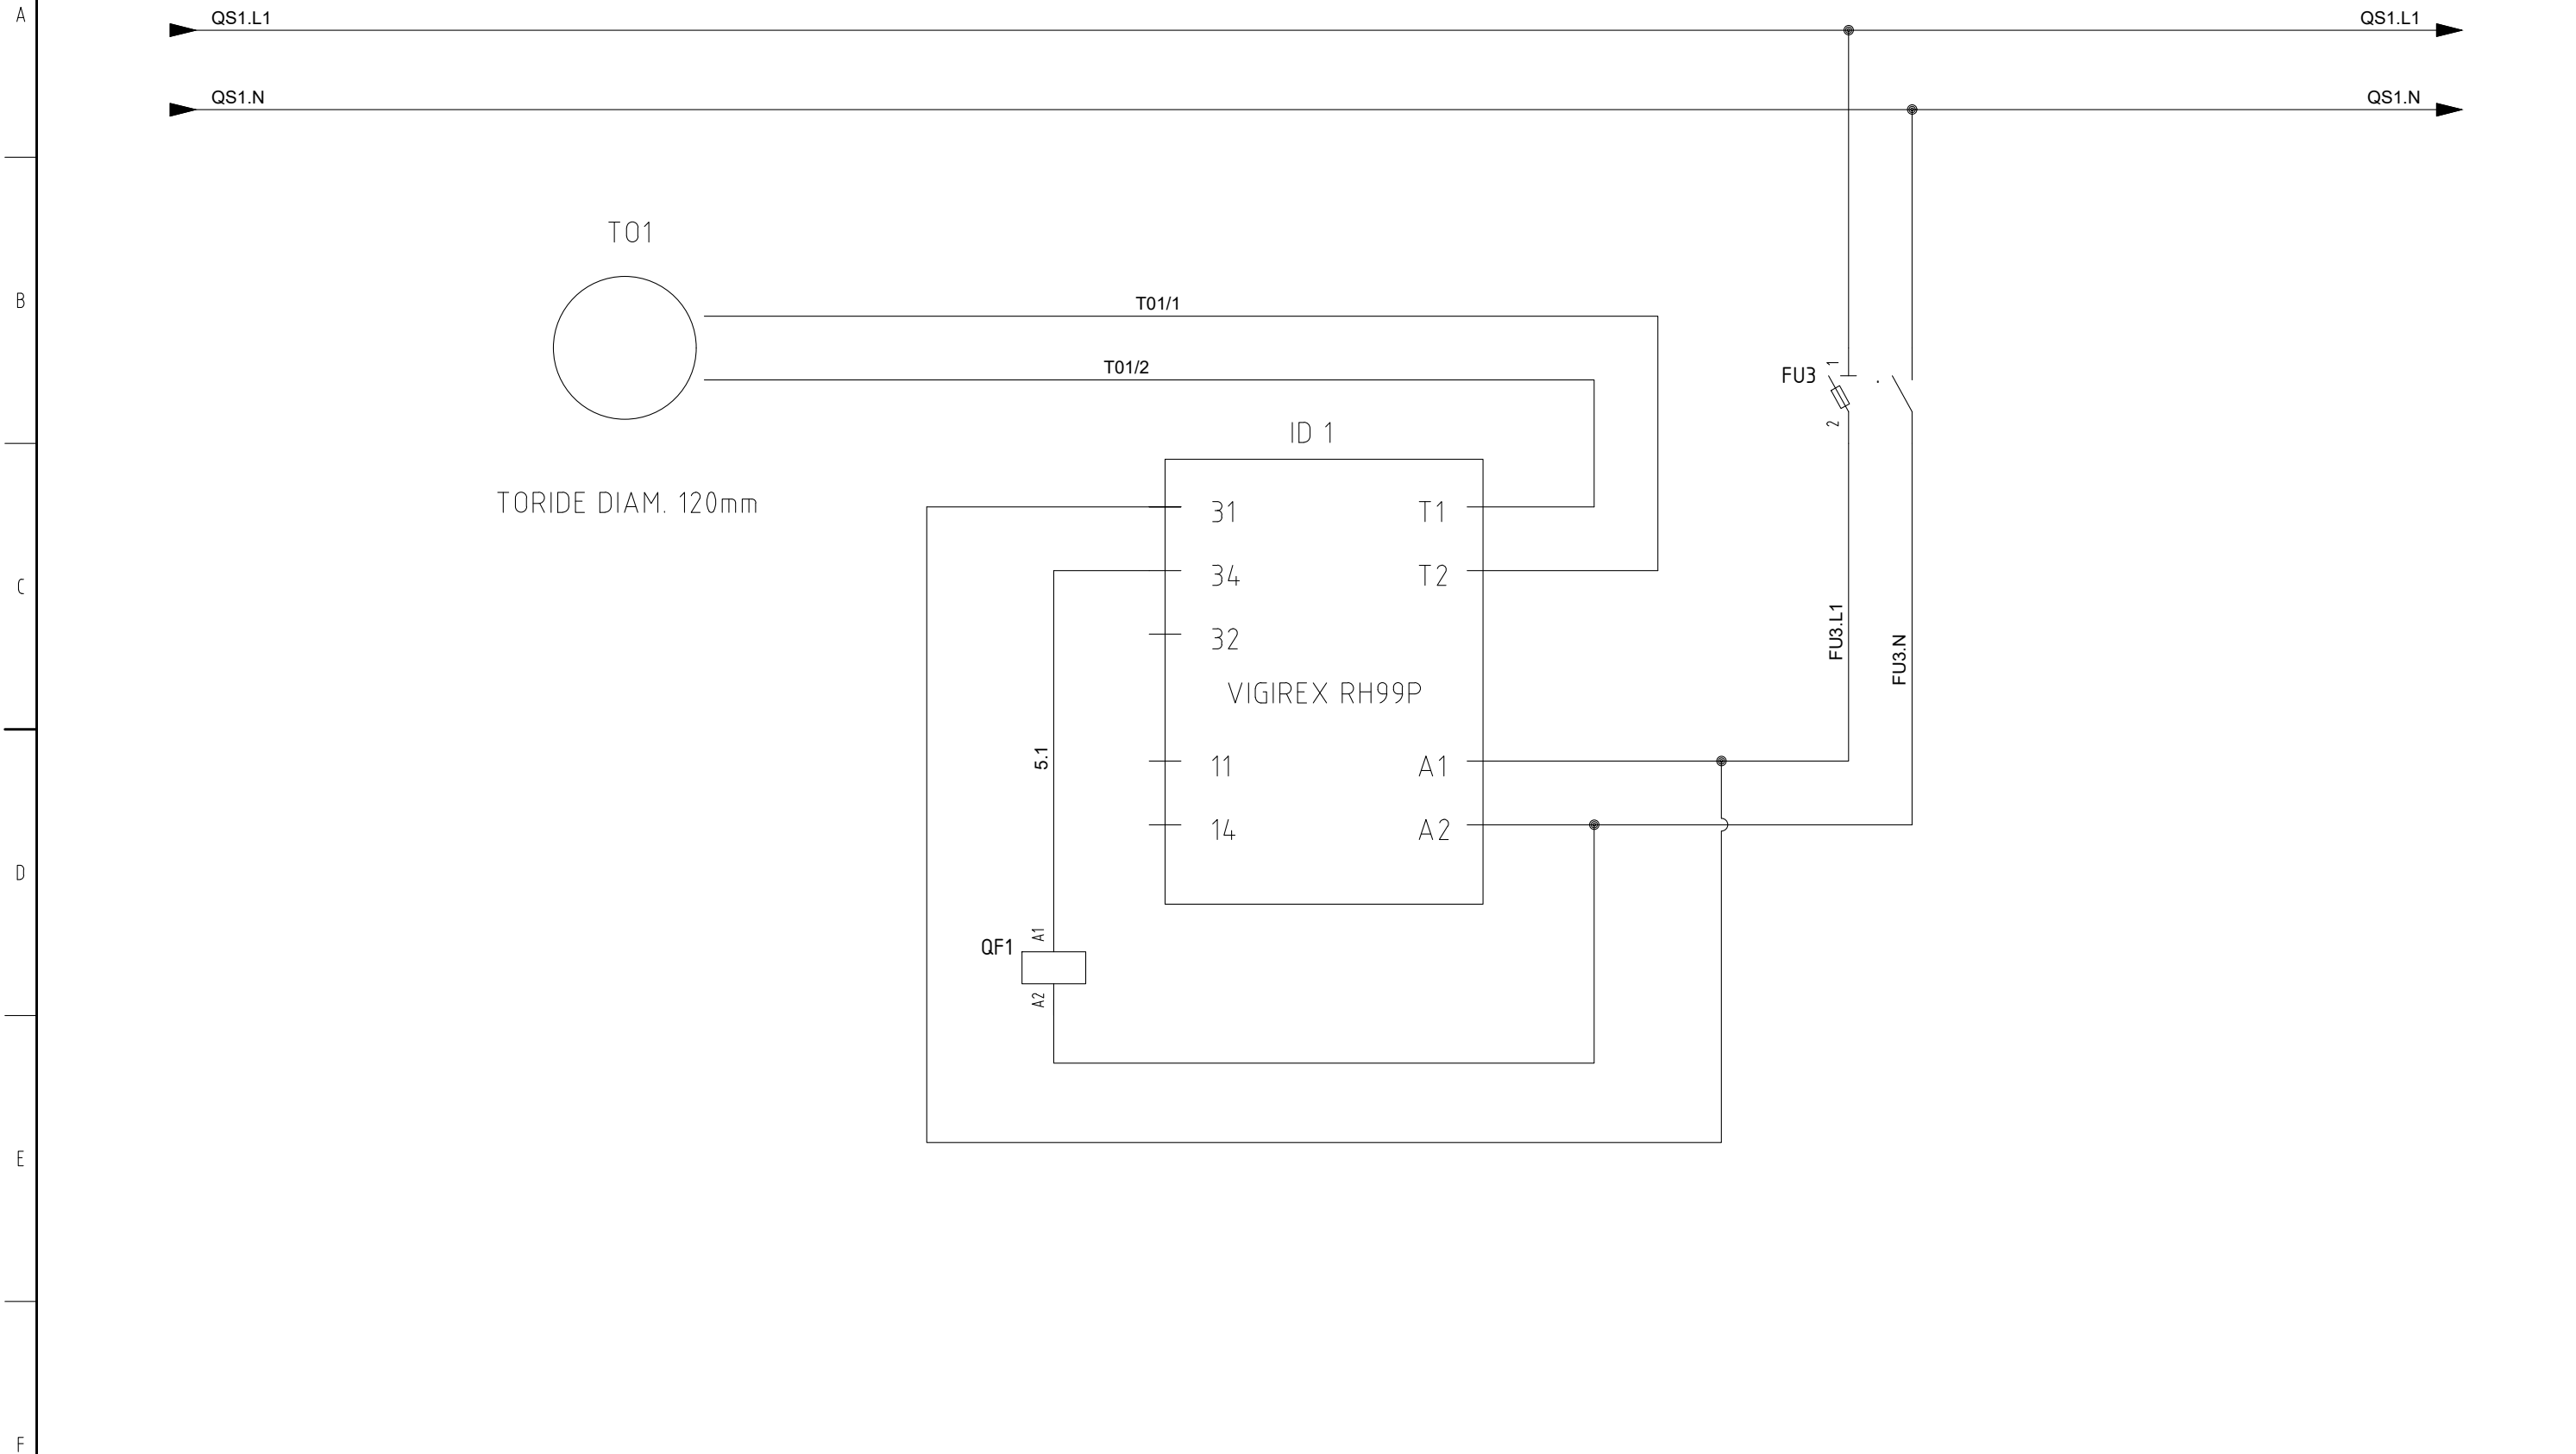


È vietata la copia e la riproduzione dei contenuti e immagini in qualsiasi forma.
 È vietata la redistribuzione e la pubblicazione dei contenuti e immagini non autorizzata espressamente dalla Delta Synergy Srl

DATA	13/02/24			
DISEGN.	SM			
VISTO				
REVISIONI				
REV.	MODIFICA	DATA	FIRMA	APPR.



FILE : E-231181Q05	DIFFERENZIALE QF1	=
		+
	231182Q05	FG. 5
		F.S. 6

RELE' DIFFERENZIALE INTERRUETTORE QF2
BLINDO FM CABINA COMPRESSORE 1

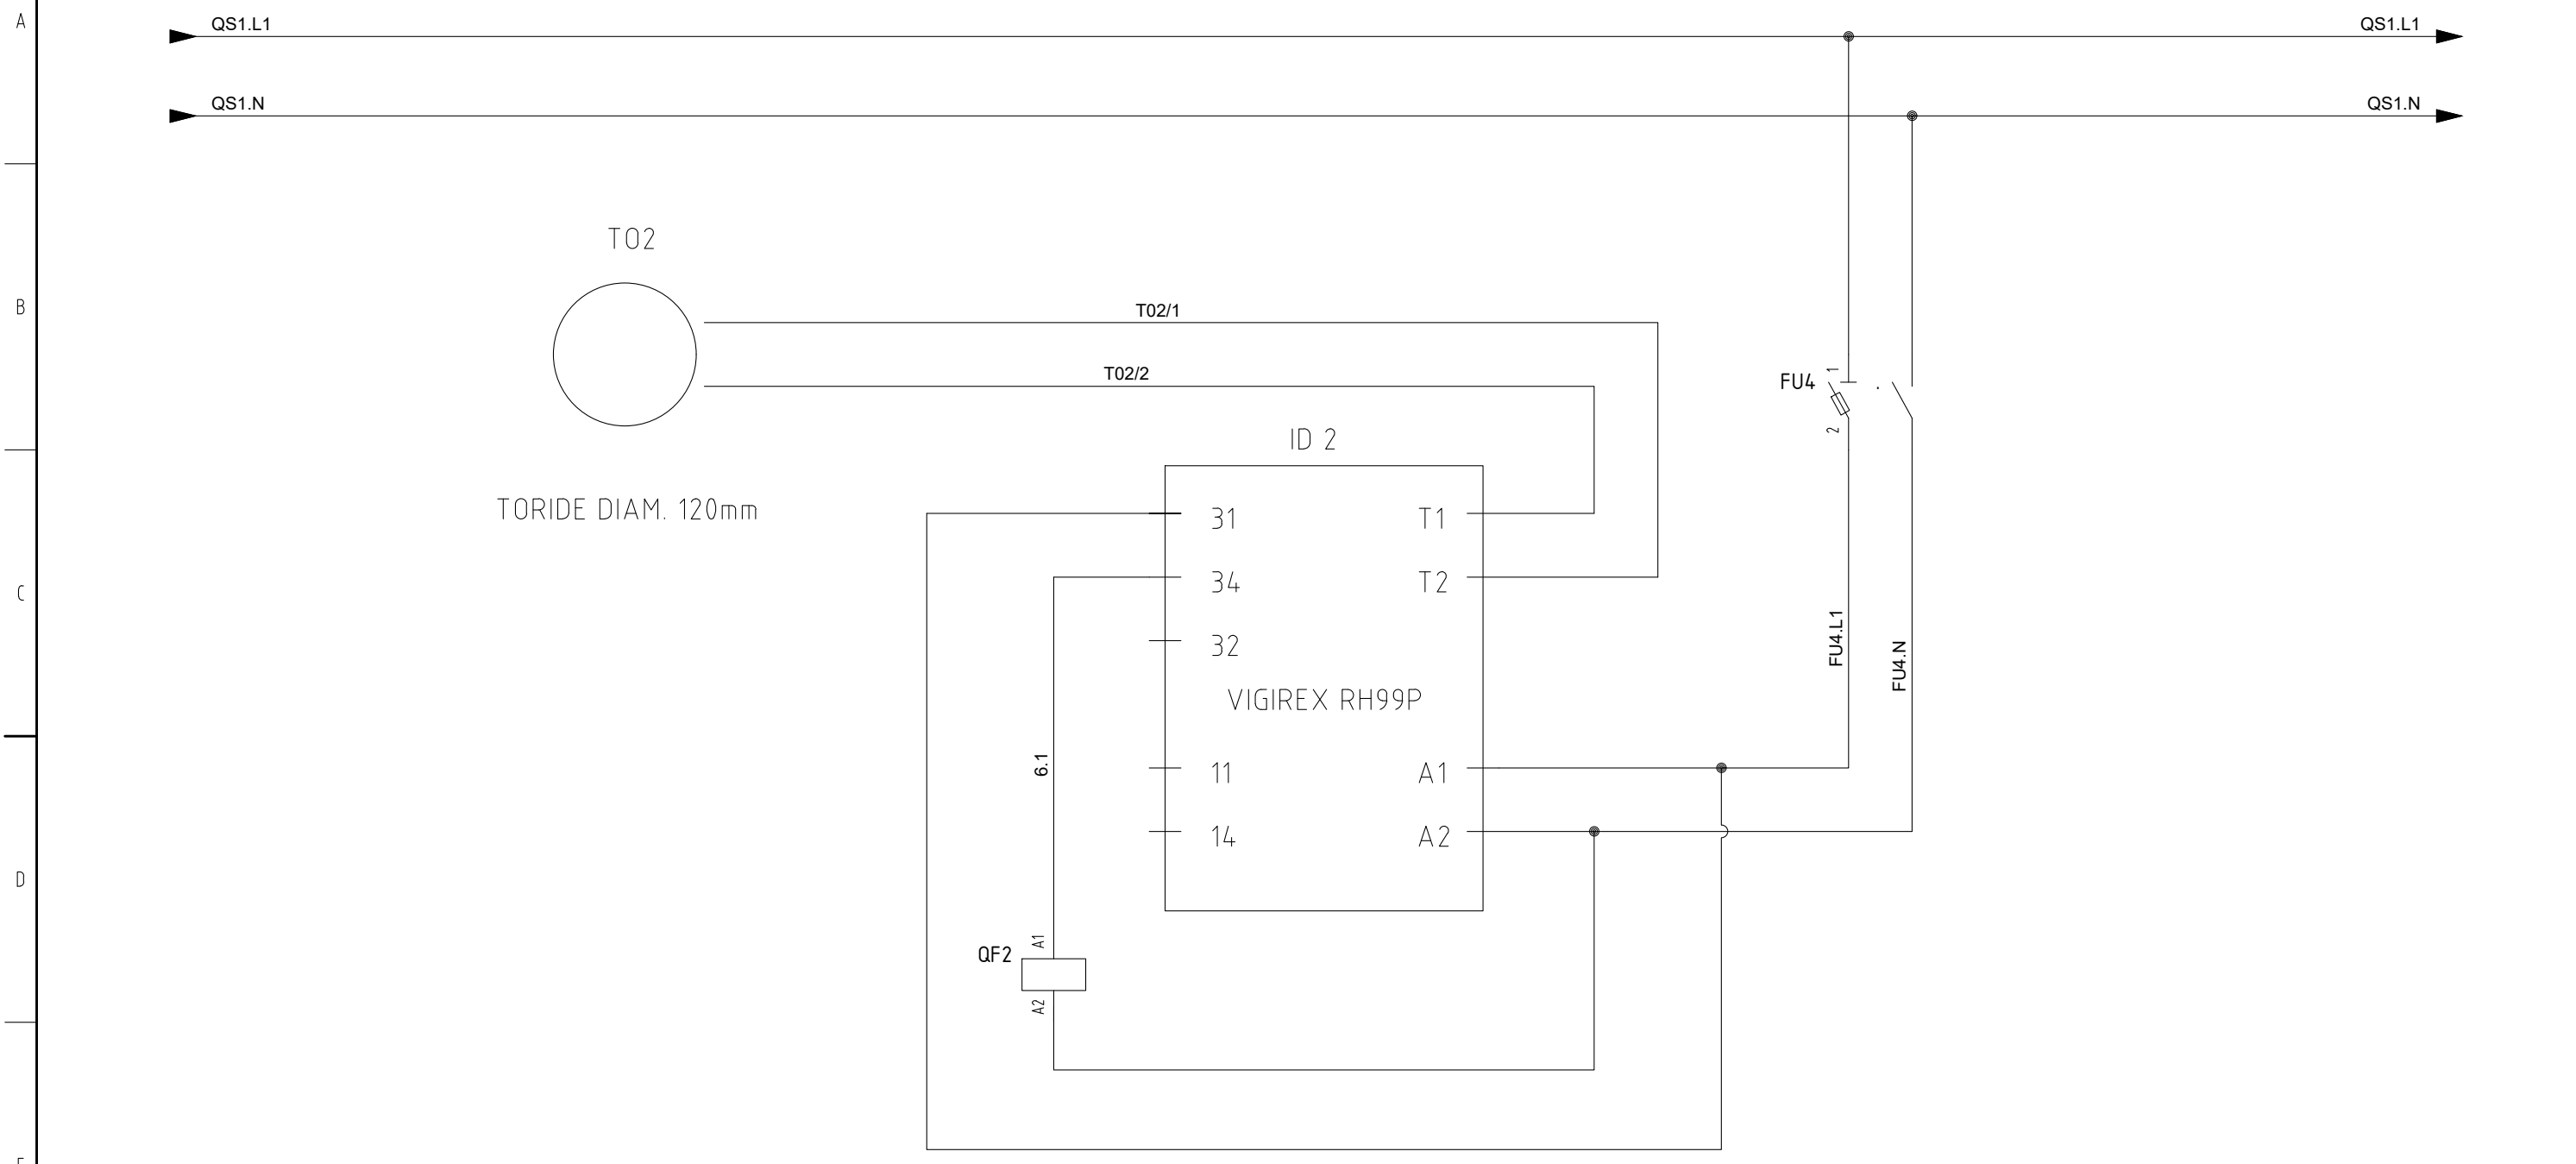


È vietata la copia e la riproduzione dei contenuti e immagini in qualsiasi forma.
È vietata la redistribuzione e la pubblicazione dei contenuti e immagini non autorizzata espressamente dalla Delta Synergy Srl

REV.	MODIFICA	DATA	FIRMA	APPR.	DATA	13/02/24
					DISEGN.	SM
					VISTO	



DIFFERENZIALE QF2		=
		+
FILE : E-231181Q05	231182Q05	FG. 6
		F.S. 7

RELE' DIFFERENZIALE INTERRUTTORE QF3
BLINDO FM CABINE COMPRESSOR1 2-3

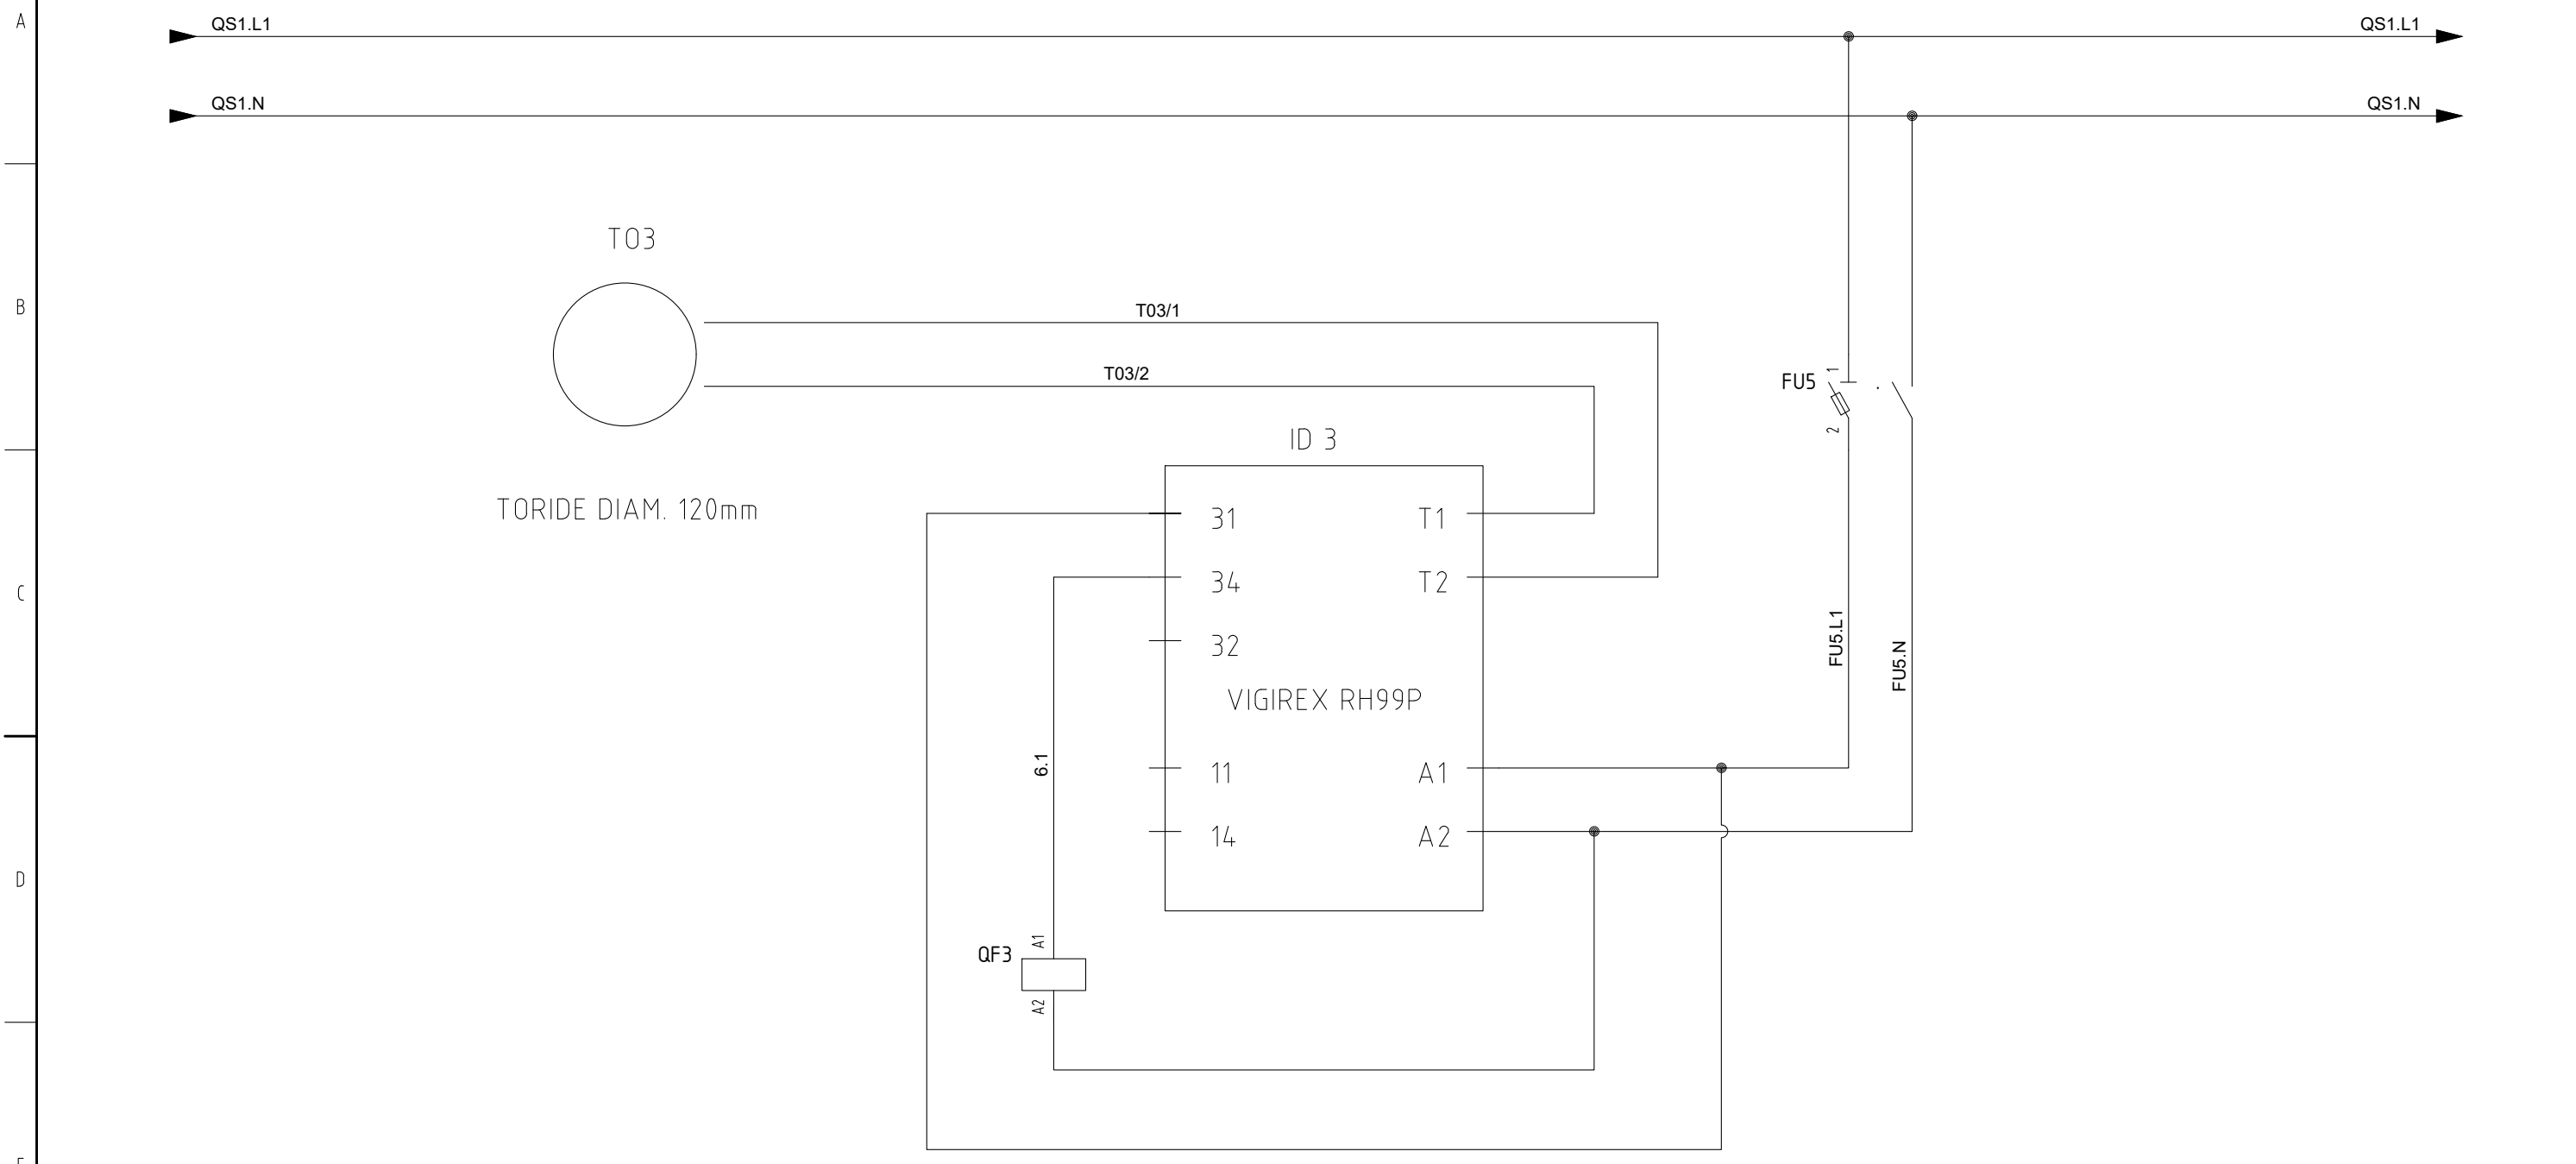

È vietata la copia e la riproduzione dei contenuti e immagini in qualsiasi forma.
È vietata la redistribuzione e la pubblicazione dei contenuti e immagini non autorizzata espressamente dalla Delta Synergy Srl

REV.	MODIFICA	DATA	FIRMA	APPR.	DATA	13/02/24
					DISEGN.	SM
					VISTO	



FILE : E-231181Q05	DIFFERENZIALE QF3	=
		+
	231182Q05	FG. 7
		F.S. 1