



N.1 POMPE CENTRALI

PROGETTAZIONE DELTA SYNERGY			TENSIONE ESERCIZIO 40VAC		NORME CEI		PROTEZIONI			
SERIE			TENSIONE COMANDI 24VDC		+ =					
COMMESSA 231033Q03			TENSIONE SEGNALI 24VDC							
COMMITTENTE CECCATO										
			DIS.		DATA	FIRME				
			VISTO		03/05/24	SM				
			APPROV.		03/05/24					
									FOGLIO	1
									E-231033Q03	6
									T.F.	1

REV.	MODIFICA	DATA	FIRME	SOST. DA	SOST. IL	FILE : E-231033Q03			
							=		
							+		
								231033Q03	FG. 1
									F.S. 2

DATA	03/05/24
DISEGN.	SM
VISTO	
APPR.	




FILE : E-231033Q03

231033Q03

FG. 1  
F.S. 2

È vietata la copia e la riproduzione dei contenuti e immagini in qualsiasi forma.  
È vietata la redistribuzione e la pubblicazione dei contenuti e immagini non autorizzata espressamente dalla Delta Synergy Srl

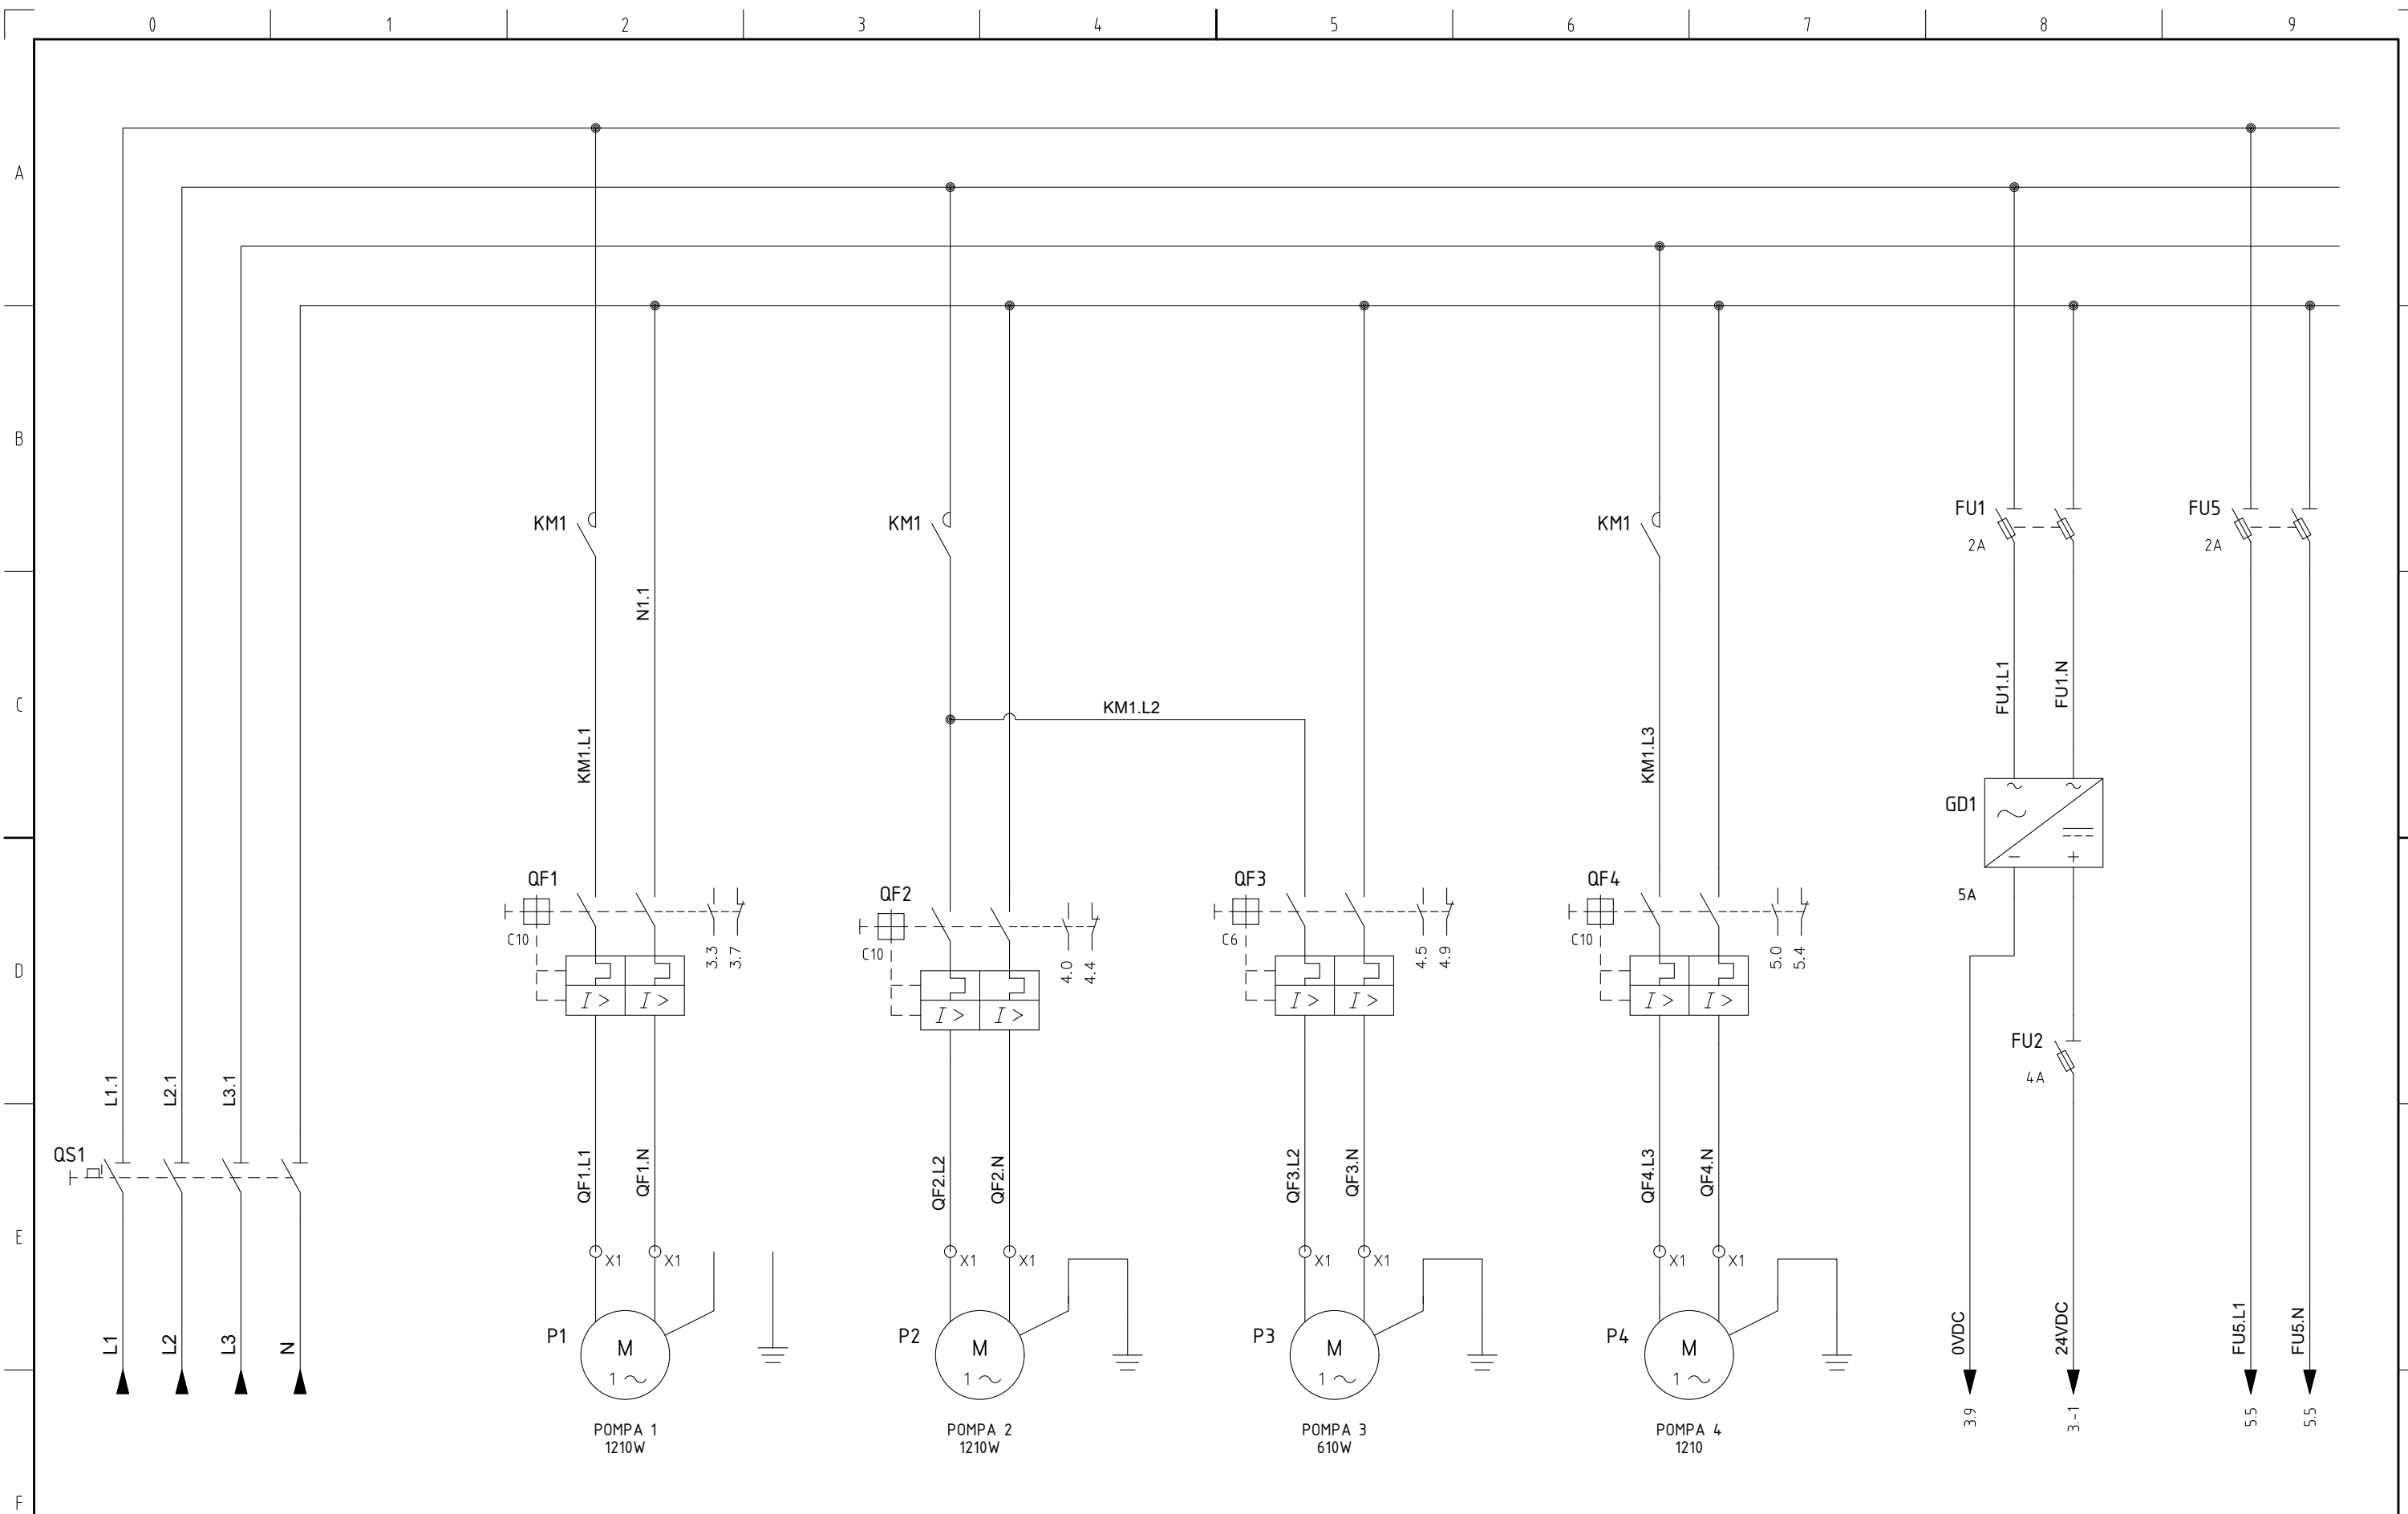

DATA	03/05/24			
DISEGN.	SM			
VISTO				
REVISIONI				
REV.	MODIFICA	DATA	FIRMA	APPR.


**DELTA 4S YNERGY** SRL  
Soluzioni Elettriche

FILE : E-231033Q03

**DISTRIBUZIONE POTENZA**

		=
		+
231033Q03		FG. <b>2</b>
		F.S. <b>3</b>

È vietata la copia e la riproduzione dei contenuti e immagini in qualsiasi forma.  
 È vietata la redistribuzione e la pubblicazione dei contenuti e immagini non autorizzata espressamente dalla Delta Synergy Srl

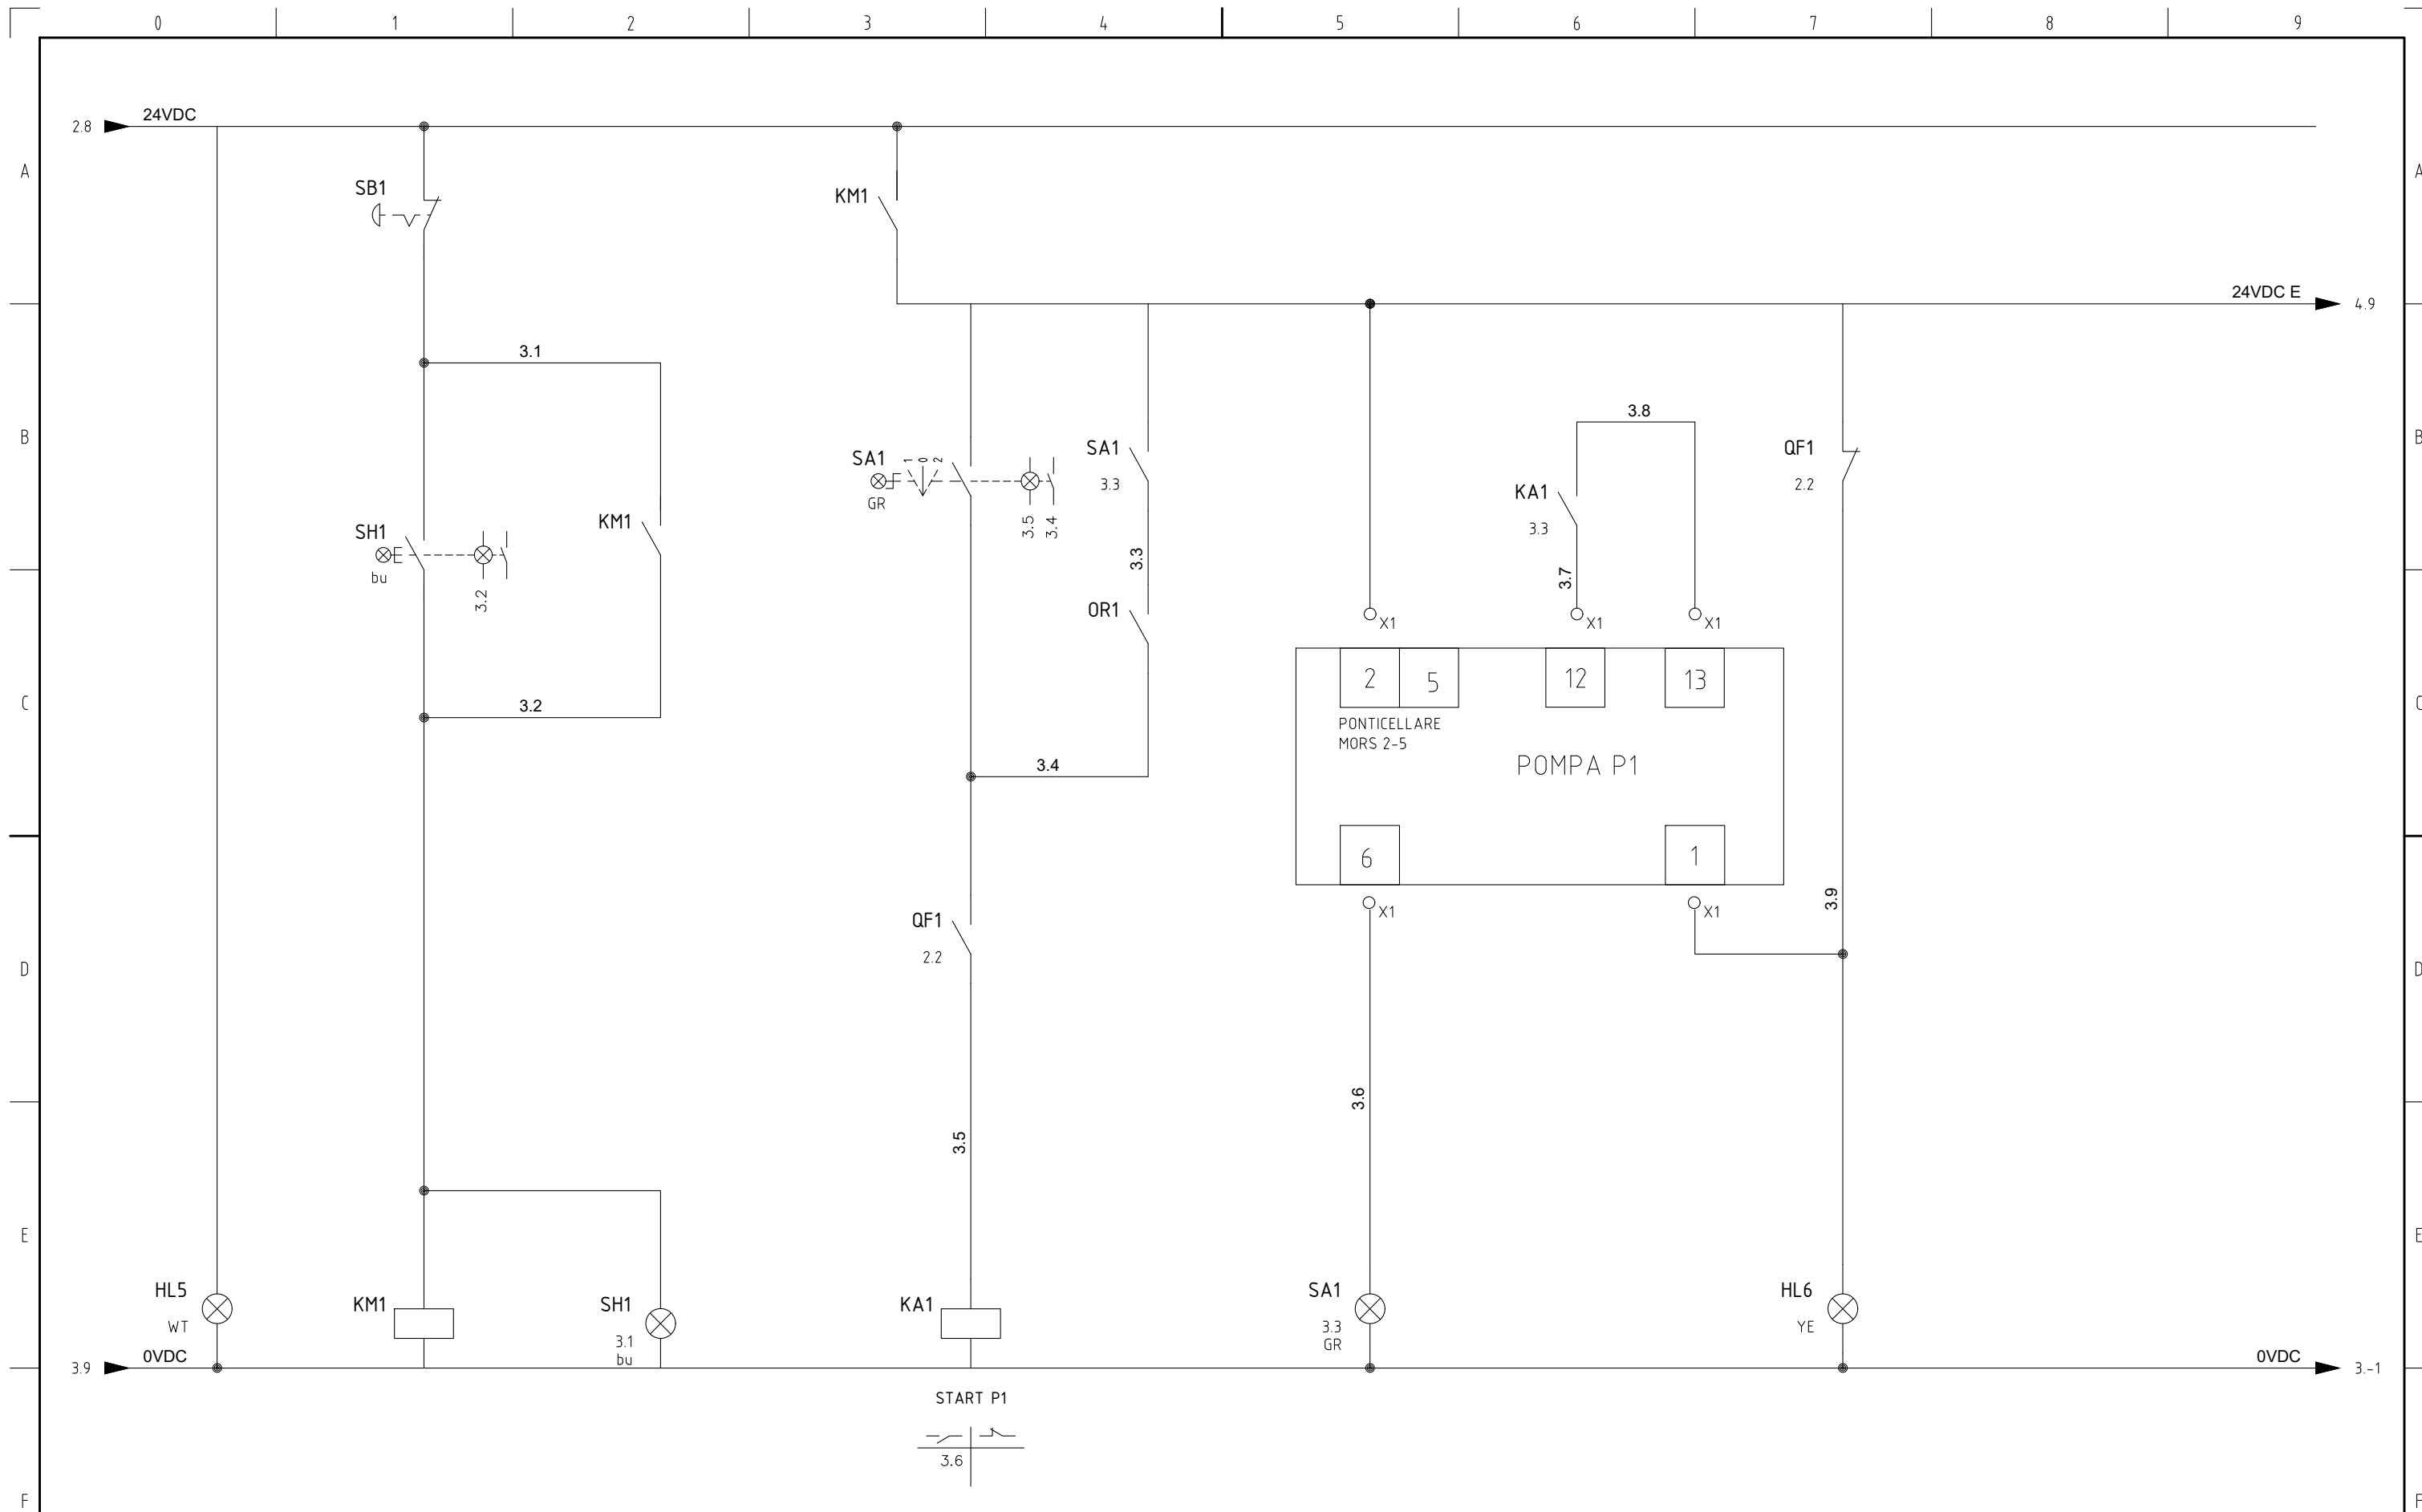


REV.	MODIFICA	DATA	FIRMA	APPR.	DATA	03/05/24
					DISEGN.	SM
					VISTO	




POMPA 1		=	
FILE : E-231033Q03		+	
		231033Q03	FG. 3
			F.S. 4

È vietata la copia e la riproduzione dei contenuti e immagini in qualsiasi forma.  
È vietata la redistribuzione e la pubblicazione dei contenuti e immagini non autorizzata espressamente dalla Delta Synergy Srl

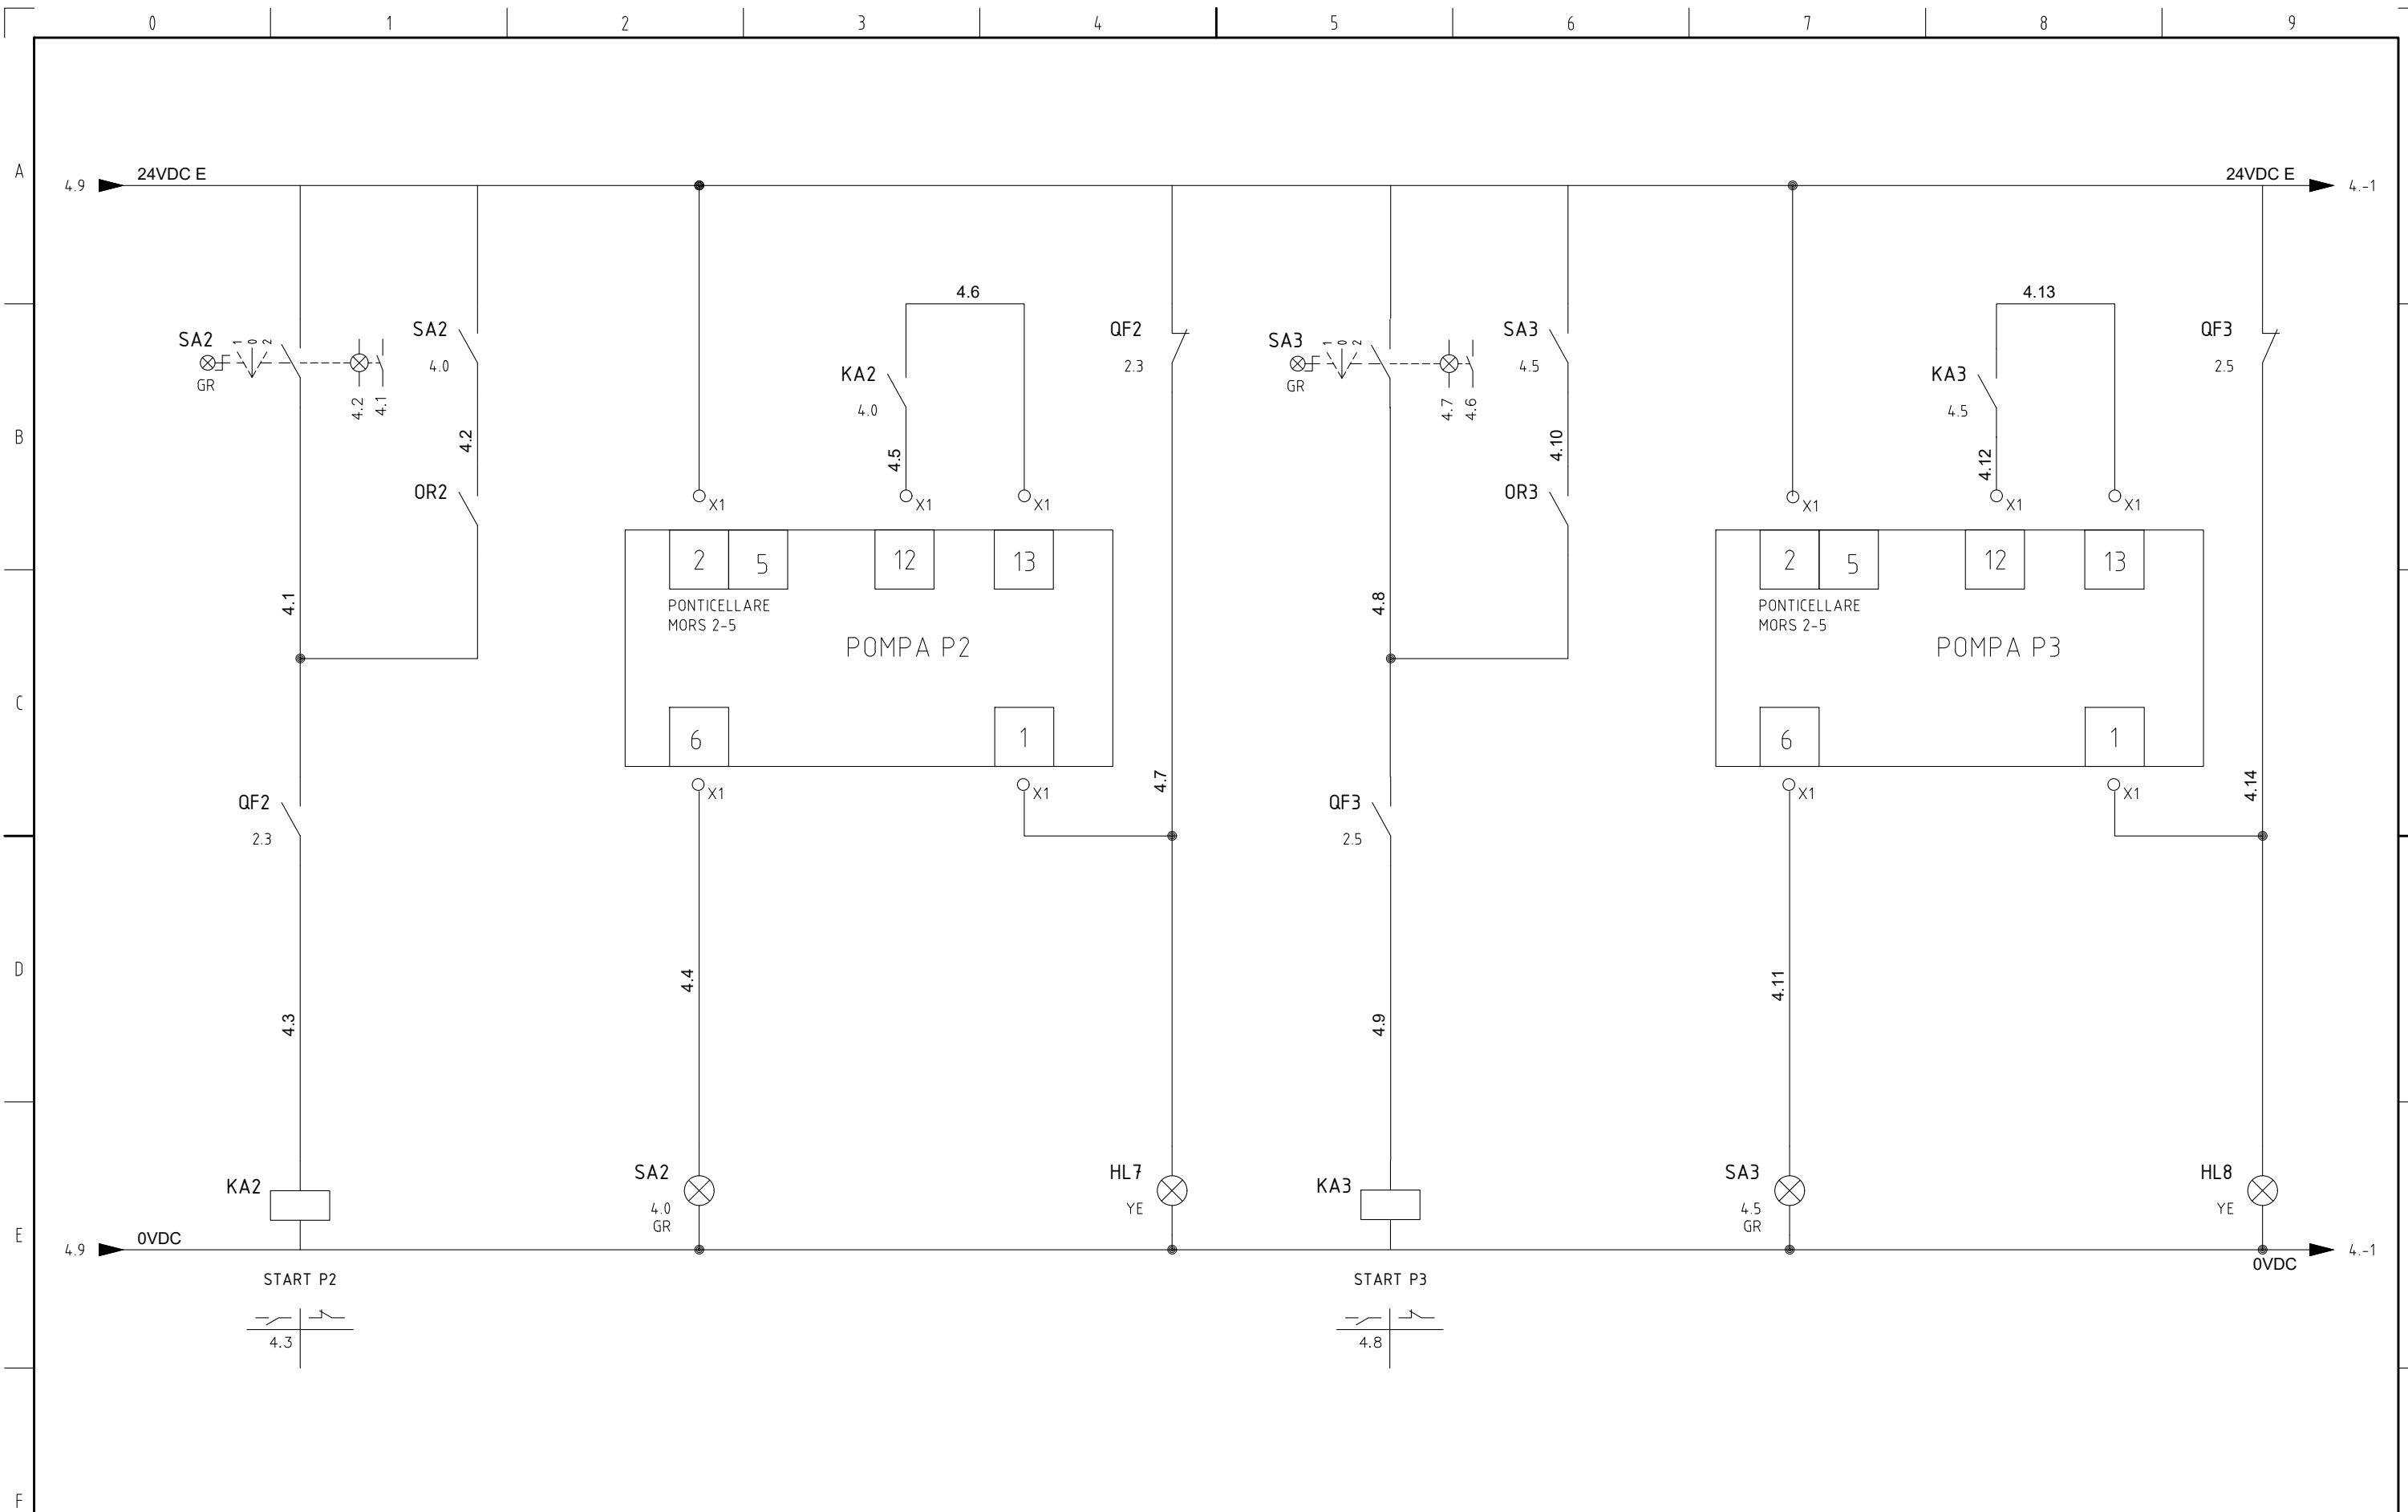

			DATA	03/05/24		POMPA 2 - 3		=	
			DISEGN.	SM					
			VISTO						
REV.	MODIFICA	DATA	FIRMA	APPR.		FILE : E-231033Q03		231033Q03	FG. 4 F.S. 5

È vietata la copia e la riproduzione dei contenuti e immagini in qualsiasi forma.  
È vietata la redistribuzione e la pubblicazione dei contenuti e immagini non autorizzata espressamente dalla Delta Synergy Srl

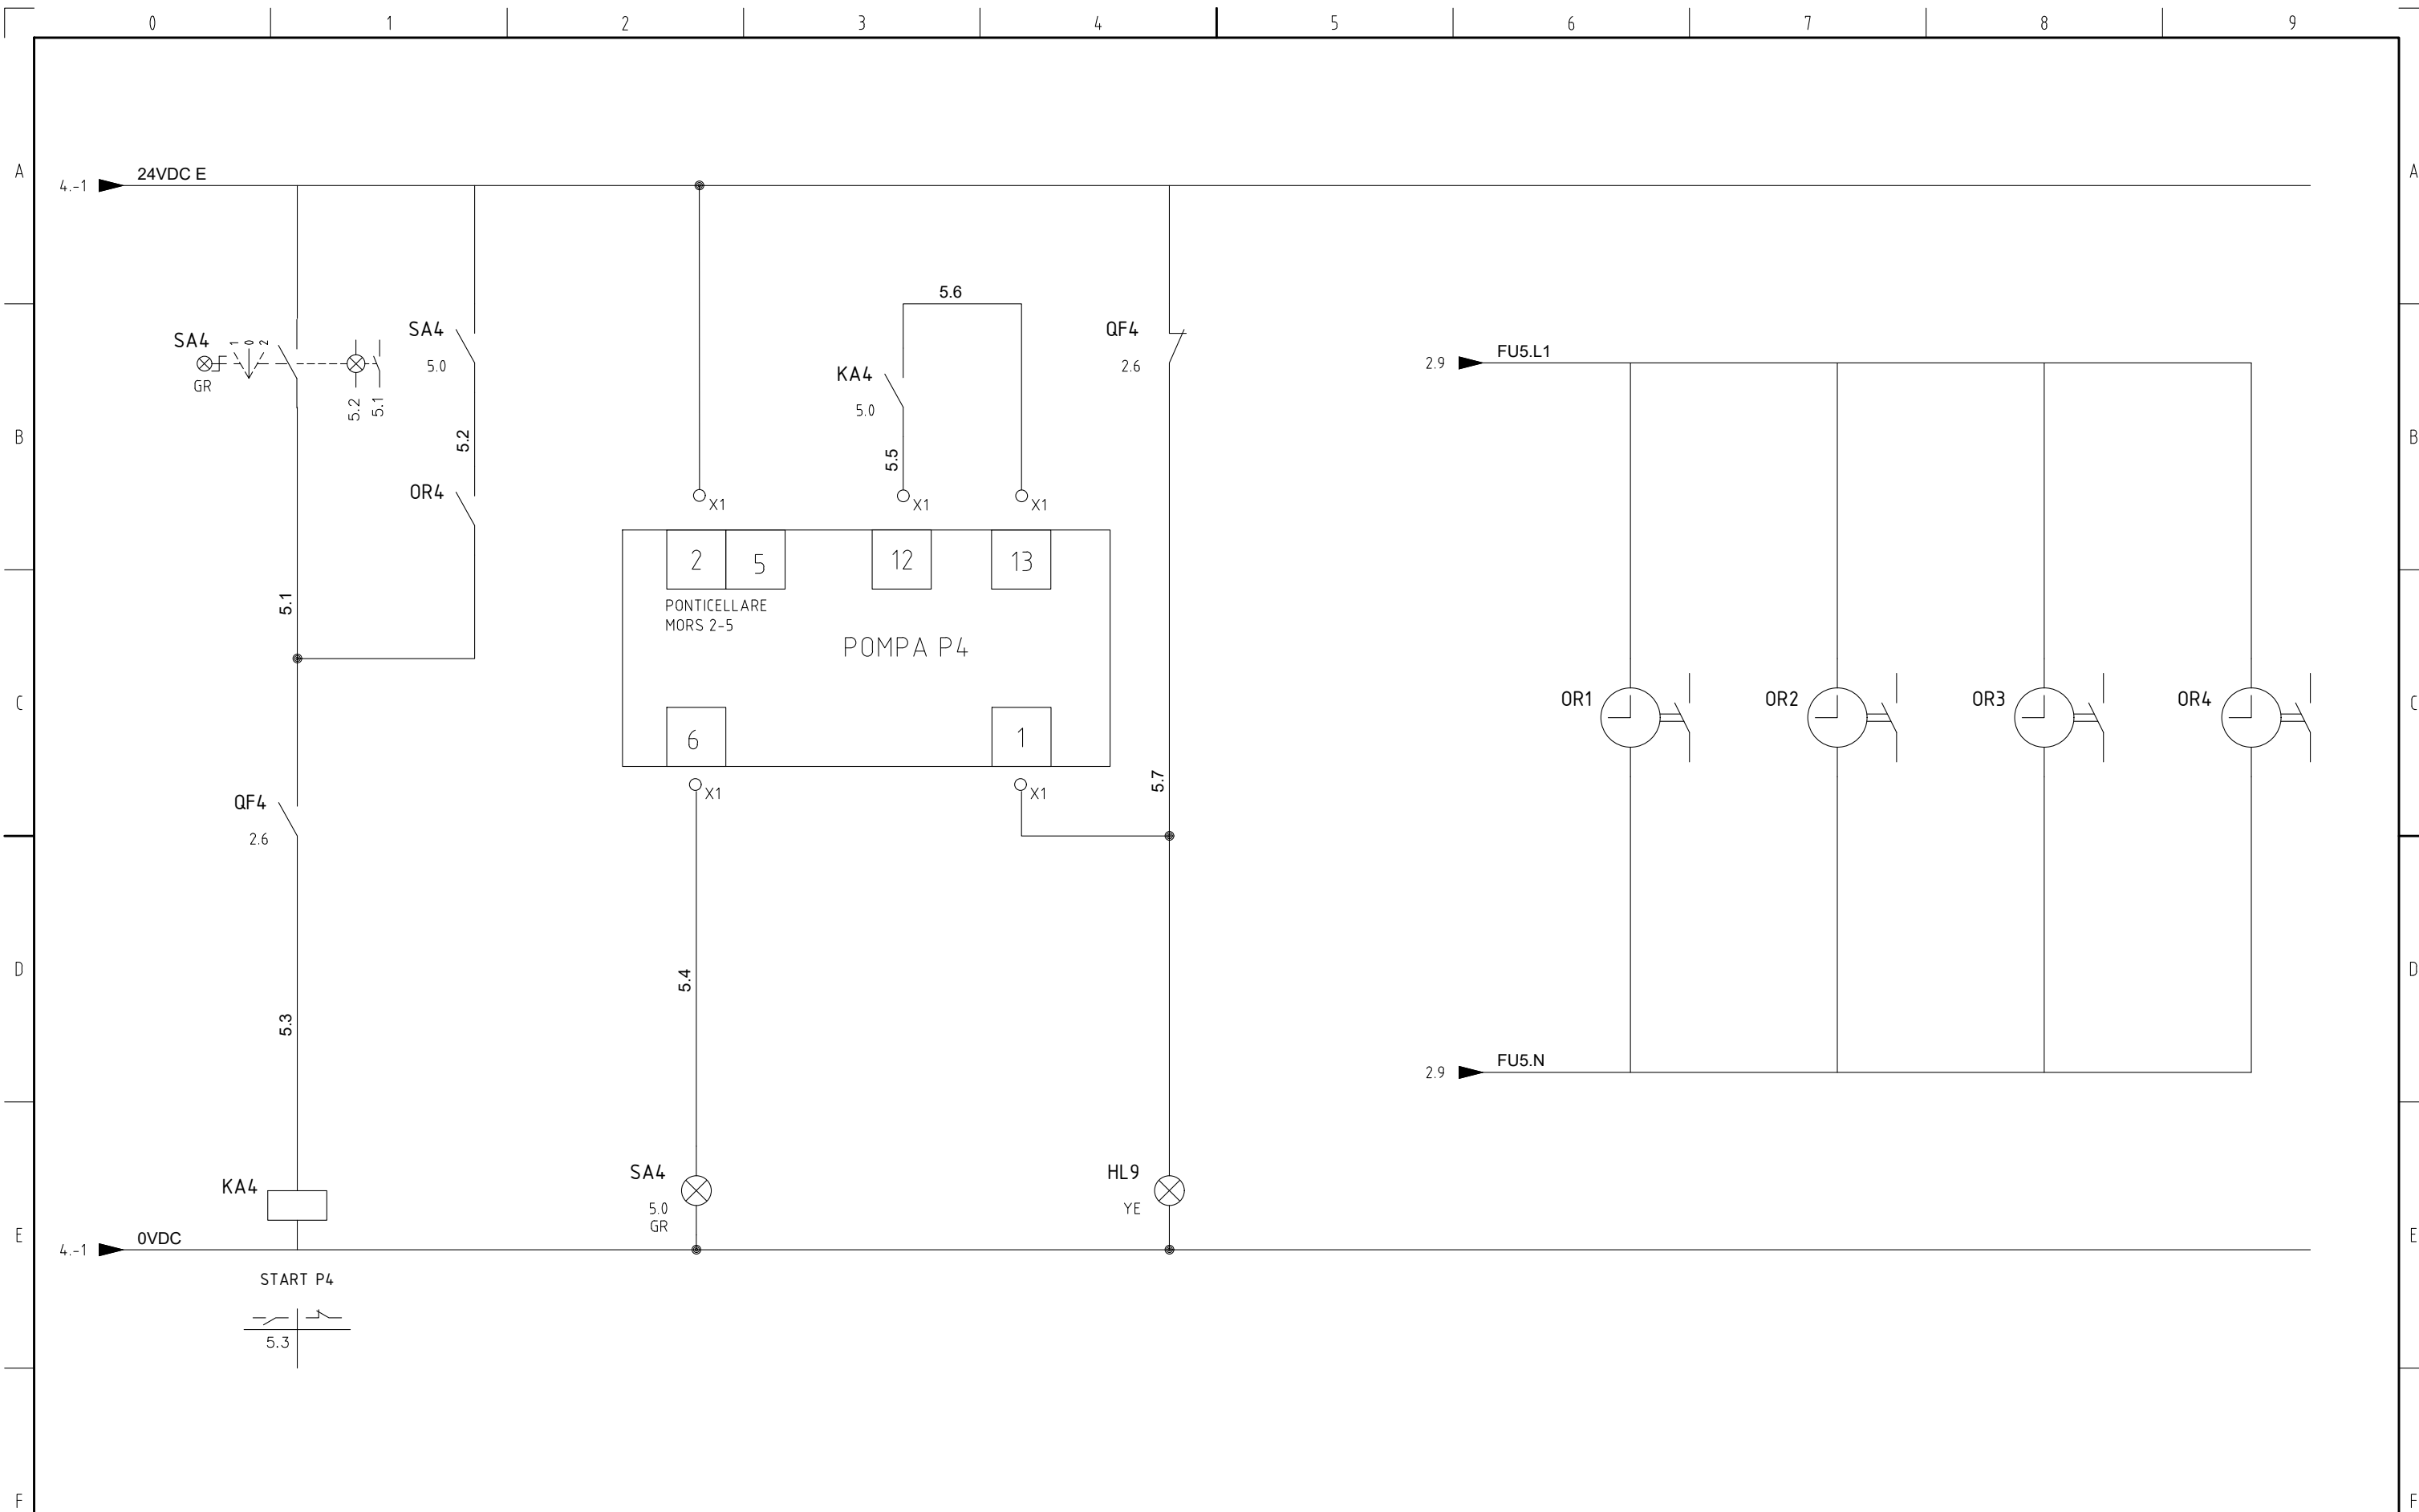

REV.	MODIFICA	DATA	FIRMA	APPR.

DATA	03/05/24
DISEGN.	SM
VISTO	
APPR.	



FILE : E-231033Q03


POMPA 4

231033Q03



FG.	5
F.S.	6

=	
+	

CASSETTA METALLICA  
600X500X250



OROLOGIO POMPA 1    OROLOGIO POMPA 2    OROLOGIO POMPA 3    OROLOGIO POMPA 4

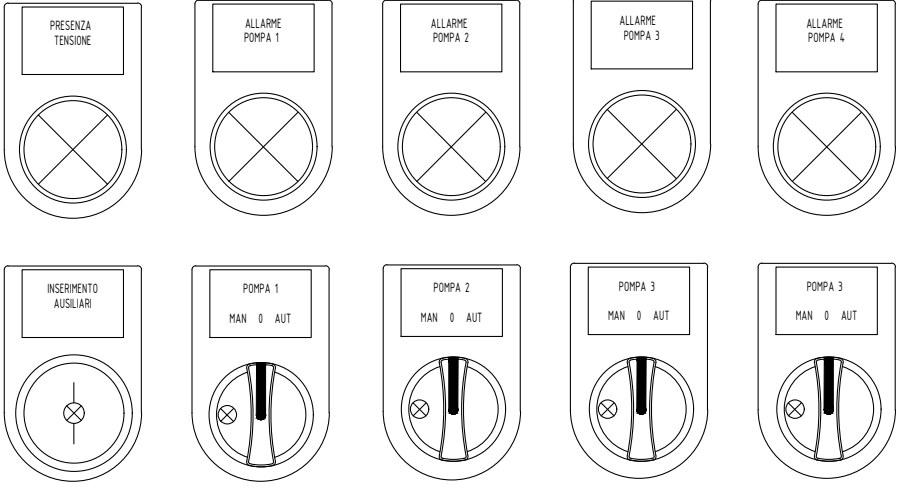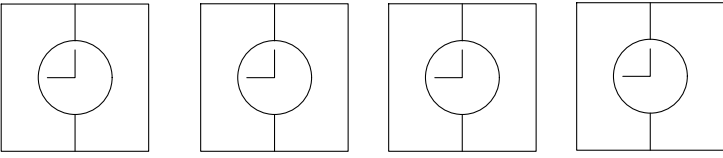

È vietata la copia e la riproduzione dei contenuti e immagini in qualsiasi forma.  
È vietata la redistribuzione e la pubblicazione dei contenuti e immagini non autorizzata espressamente dalla Delta Synergy Srl

				DATA	03/05/24
				DISEGN.	SM
				VISTO	
REV.	MODIFICA	DATA	FIRMA	APPR.	



FILE : E-231033Q03

=	
+	
231033Q03	FG. 6
	F.S. /

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

A B C D E F

A B C D E F

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9