


È vietata la copia e la riproduzione dei contenuti e immagini in qualsiasi forma.
 È vietata la redistribuzione e la pubblicazione dei contenuti e immagini non autorizzata espressamente dalla Delta Synergy Srl

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

2.9A ◀ QF1.L1 QF1.L2 QF1.L3 QF1.N



QF5.L1 QF5.N
X1

QF5.L1 QF5.N
4.A0
4.E0

Utenza	SIGLA		QF5		QF5								
	DENOMINAZIONE		ALIMENTAZIONE AUSILIARI ESTERNI		ALIMENTAZIONE AUSILIARI QUADRO								
	POTENZA KW	lb	A		10								
	COS - FI	Coef - Contemp		0.84	1								
INTERRUTTORE	COSTRUTTORE		ABB										
	TIPO / MODELLO		DS201										
	NR. POLI	In	A	1P+N	10A								
	Ith	A	Idn	A									
	Im	A	Pdi	KA	6KA								
FUSIBILE	TIPO	In	A										
CONTATTORE	TIPO	In	A										
RELE TERMICO	TIPO	TARATURA	A										
DIFFERENZIALE	COSTRUTTORE	TIPO		ABB	AC								
	PORTATA	A											
	DIFF (mA)			30mA									
Cavo	TIPO												
	FORMAZIONE												
	LUNGHEZZA	lz	A										

DATA 01/07/24
 DISEGN. T.B.
 VISTO
 APPR.



FILE : E24I093Q02.DWG


CENTRALINO CAMERA

24I093Q02

FG. 3
 F.S. 4

REV.	MODIFICA	DATA	FIRMA	APPR.									
0					1	2	3	4	5	6	7	8	9

È vietata la copia e la riproduzione dei contenuti e immagini in qualsiasi forma.
 È vietata la redistribuzione e la pubblicazione dei contenuti e immagini non autorizzata espressamente dalla Delta Synergy Srl

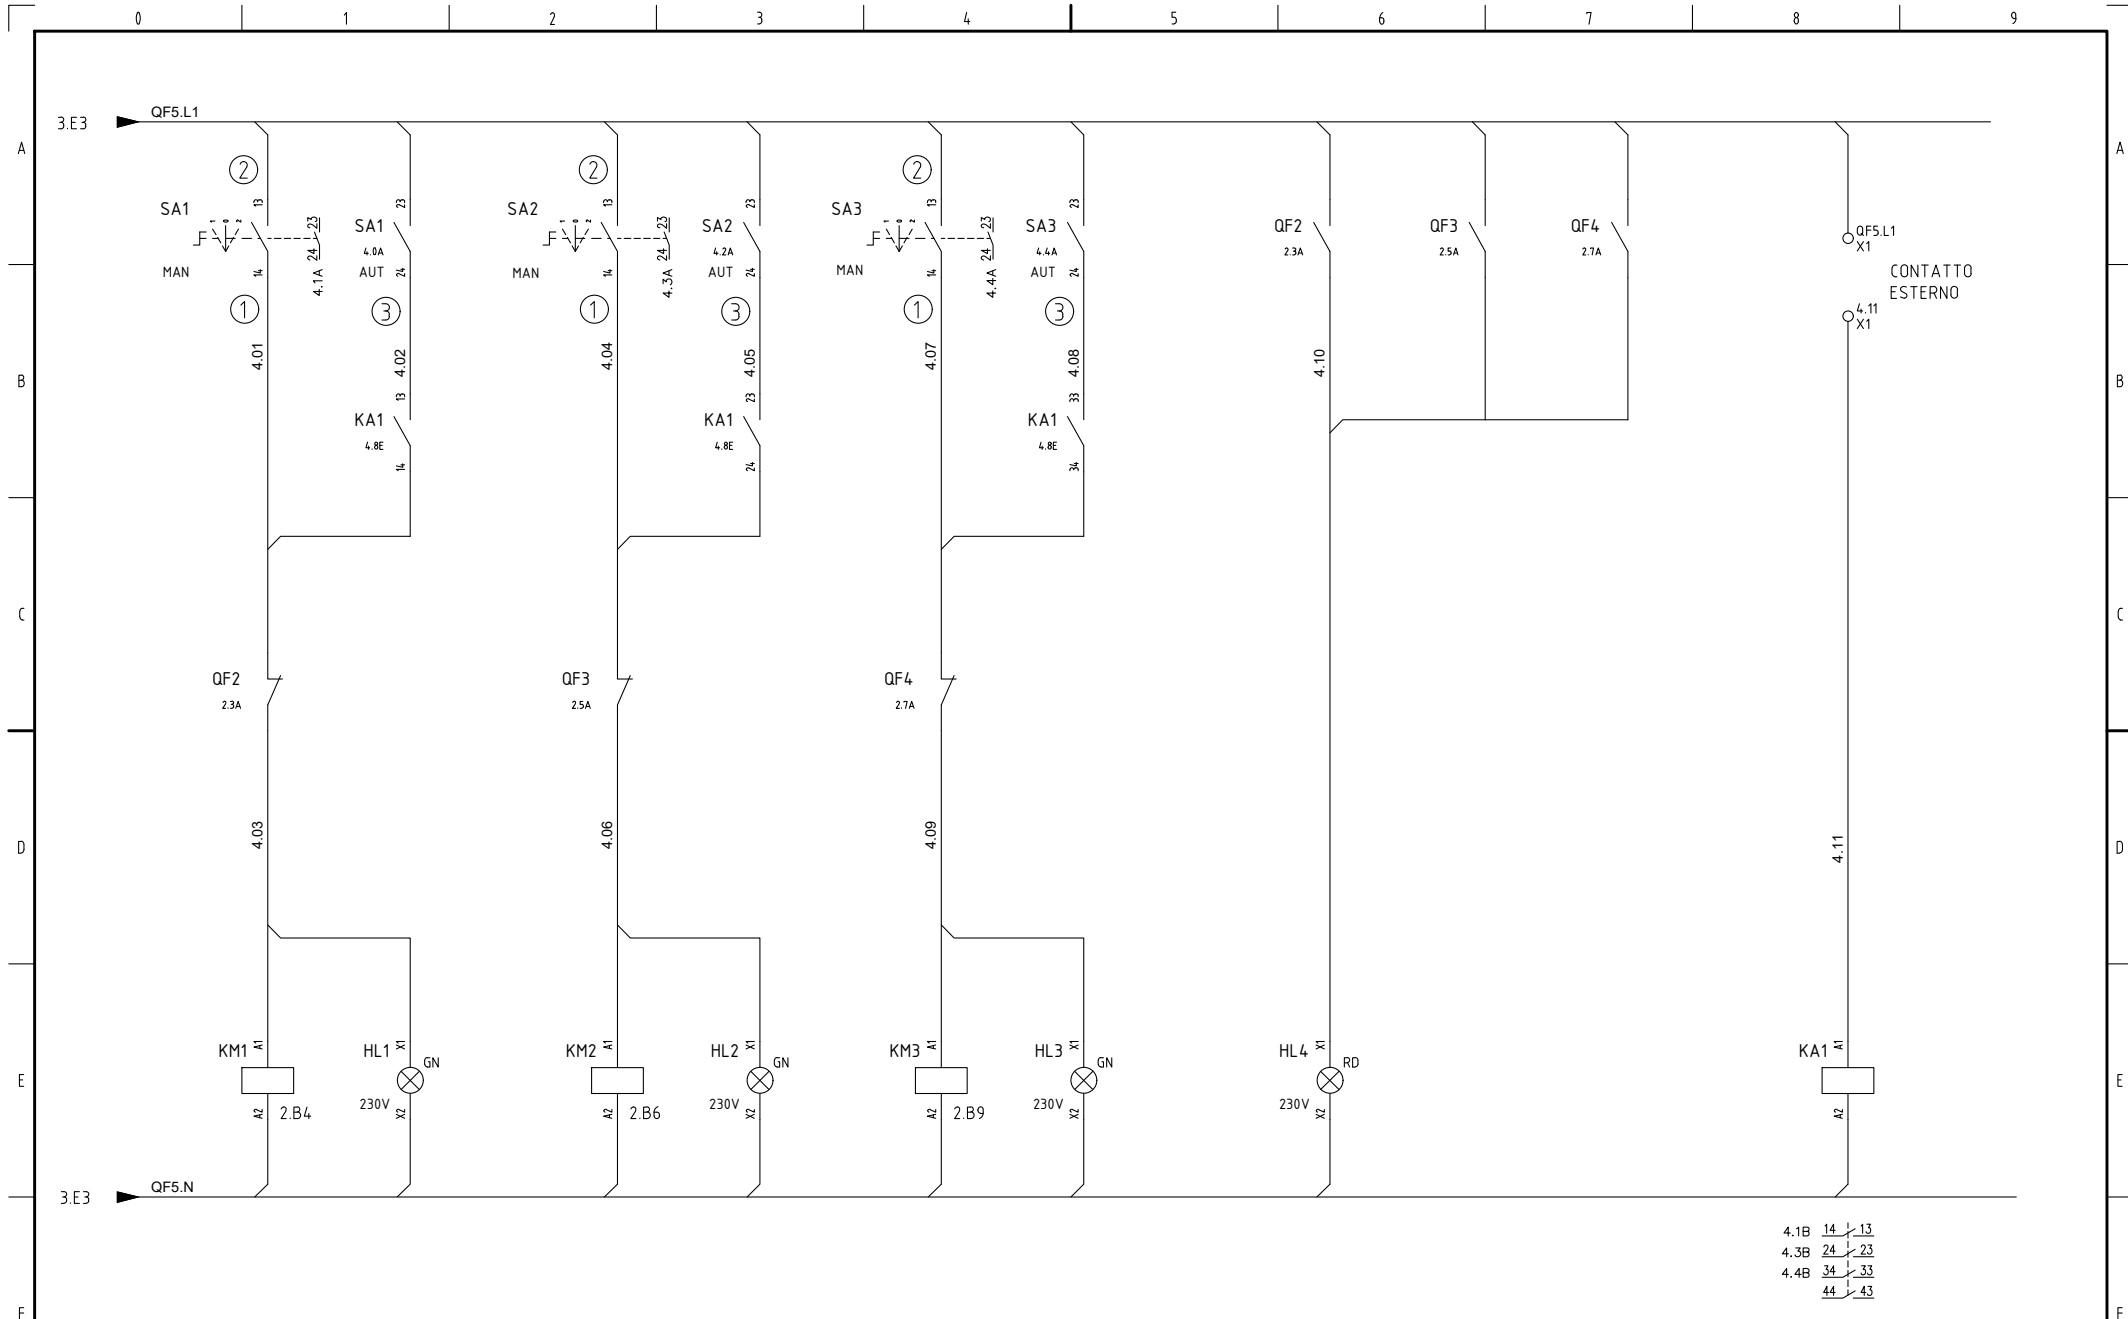

4.1B	14	13
4.3B	24	23
4.4B	34	33
	44	43

REV.	MODIFICA	DATA	FIRMA	APPR.


DELTA 4S YNERGY
 Soluzioni Elettriche

FILE : E241093Q02.DWG

CENTRALINO CAMERA

		=
		+
241093Q02	FG.	4
	F.S.	/