

È vietata la copia e la riproduzione dei contenuti e immagini in qualsiasi forma.
È vietata la redistribuzione e la pubblicazione dei contenuti e immagini non autorizzata espressamente dalla Delta Synergy Srl

DELTA

4S

SYNERGY

SRL

Soluzioni Elettriche

NOTE SULLO SCHEMA FUNZIONALE:
Lo schema rappresenta l'apparecchiatura nella situazione d'impianto completamente fermo e nelle seguenti condizioni:

- Tensione di rete assente
- Eventuale gruppo elettrogeno fermo

PROGETTAZIONE Delta Synergy S.R.L.				TENSIONE ESERCIZIO 230 Vac				NORME CEI EN 61439 1/2		
TIPO QUADRO Automazione				TENSIONE COMANDI 24 Vdc				PROTEZIONI		
COMMESSA 26A175				TENSIONE SEGNALI 24 Vdc						
COMMITTENTE Alfa Laval Spa								+ =		
							AUTOMAZIONE LASER			
REV.	MODIFICA	DATA	FIRMA		DATA	FIRMA				
00	Progetto Preliminare	31/08/26	M.V.	DIS.	29/08/26	M.V.				
				VISTO						
				APPROV.						
				ESECUTORE						
				E26A175Q01			FOGLIO	TOTALE FOGLI		
				SOST. DA			SOST. IL		FILE :	
RGY SRL Elettriche	DATA	29/08/26			QUADRO AUTOMAZIONE			E26A175Q01 Rev. 00		-
	DISEGN.	M.V.			Copertina					Foglio 1
	VISTO									
	APPR.									
		FILE :								










È vietata la copia e la riproduzione dei contenuti e immagini in qualsiasi forma.
È vietata la redistribuzione e la pubblicazione dei contenuti e immagini non autorizzata espressamente dalla Delta Synergy Srl

0	1	2	3	4	5	6	7																																
A								A																															
B								B																															
C								C																															
D	DELTA SYNERGY CE Via del Progresso, 27 - 36020 Castegnero (Vi) - Tel. +39 0444639207 <table><tr><td>QUADRO TIPO</td><td>AUTOMAZIONE</td><td>NUMERO SCHEMA</td><td>E26A175Q01</td></tr><tr><td>TENSIONE NOMINALE</td><td>230 Vac</td><td>MATRICOLA</td><td>26A175</td></tr><tr><td>CORRENTE NOMINALE</td><td>20 A</td><td>GRADO di PROTEZIONE</td><td>IP 55</td></tr><tr><td>FREQUENZA</td><td>50 Hz</td><td>NORMA RIFERIMENTO</td><td>CEI-EN 61439 1/2</td></tr><tr><td>CORRENTE Icc</td><td>6 kA</td><td>ANNO di COSTRUZIONE</td><td>2026</td></tr></table> <td>D</td>							QUADRO TIPO	AUTOMAZIONE	NUMERO SCHEMA	E26A175Q01	TENSIONE NOMINALE	230 Vac	MATRICOLA	26A175	CORRENTE NOMINALE	20 A	GRADO di PROTEZIONE	IP 55	FREQUENZA	50 Hz	NORMA RIFERIMENTO	CEI-EN 61439 1/2	CORRENTE Icc	6 kA	ANNO di COSTRUZIONE	2026	D											
QUADRO TIPO	AUTOMAZIONE	NUMERO SCHEMA	E26A175Q01																																				
TENSIONE NOMINALE	230 Vac	MATRICOLA	26A175																																				
CORRENTE NOMINALE	20 A	GRADO di PROTEZIONE	IP 55																																				
FREQUENZA	50 Hz	NORMA RIFERIMENTO	CEI-EN 61439 1/2																																				
CORRENTE Icc	6 kA	ANNO di COSTRUZIONE	2026																																				
E								E																															
F								F																															
G								G																															
H								H																															
I	<table><tr><td>REV.</td><td>MODIFICA</td><td>DATA</td><td>FIRMA</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	REV.	MODIFICA	DATA	FIRMA													DELTA 4S SYNERGY Soluzioni Elettriche SRL	<table><tr><td>DATA</td><td>29/08/26</td></tr><tr><td>DISEGN.</td><td>M.V.</td></tr><tr><td>VISTO</td><td></td></tr><tr><td>APPR.</td><td></td></tr></table>	DATA	29/08/26	DISEGN.	M.V.	VISTO		APPR.		<table><tr><td></td><td>FILE :</td></tr></table>		FILE :	<table><tr><td>QUADRO AUTOMAZIONE</td></tr><tr><td>Dati Targa</td></tr></table>	QUADRO AUTOMAZIONE	Dati Targa	<table><tr><td>E26A175Q01 Rev. 00</td></tr></table>	E26A175Q01 Rev. 00	<table><tr><td>—</td></tr><tr><td>Foglio 2</td></tr></table>	—	Foglio 2	I
REV.	MODIFICA	DATA	FIRMA																																				
DATA	29/08/26																																						
DISEGN.	M.V.																																						
VISTO																																							
APPR.																																							
	FILE :																																						
QUADRO AUTOMAZIONE																																							
Dati Targa																																							
E26A175Q01 Rev. 00																																							
—																																							
Foglio 2																																							
0	1	2	3	4	5	6	7																																

È vietata la copia e la riproduzione dei contenuti e immagini in qualsiasi forma.

		0		1		2		3		4		5		6		7													
A	LISTA FOGLI \ INDEX																												
	Foglio Sheet	Descrizione Description	Revisioni					Revisions					Foglio Sheet	Descrizione Description	Revisioni					Revisions									
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	1			2	3	4	5	6	7	8	9							
	1	Copertina																											
B	2	Dati Targa																											
	3	Legenda Fogli																											
	4	Legenda Simboli																											
	5	Legenda Revisioni																											
C	6	Layout Esterno																											
	7	Layout Interno																											
	8	Colorazione Cavi																											
	9	Targhette																											
D	10	Arrivo Linea																											
	11	Azionamento DC																											
	20	Conformazione PLC																											
	21	Alimentazione PLC																											
E	22	Ingressi Digitali PLC																											
	23	Ingressi Analigici PLC																											
	24	Uscite Digitali PLC																											
	100	Morsettiere																											
F	150	Pulsantiera +PL																											
	200	Distinta Materiali +QG																											
	201	Distinta Materiali +BM																											
	202	Distinta Materiali +PL																											
H																													
I	REV.	MODIFICA	DATA	FIRMA								DATA	29/08/26		QUADRO AUTOMAZIONE					E26A175Q01 Rev. 00					Foglio 3				
				DISEGN.								M.V.																	
				VISTO									FILE :																
				APPR.																									
	0	1	2	3	4	5	6	7																					


È vietata la copia e la riproduzione dei contenuti e immagini in qualsiasi forma.
È vietata la redistribuzione e la pubblicazione dei contenuti e immagini non autorizzata espressamente dalla Delta Synergy Srl

0		1		2		3		4		5		6		7	
LEGENDA SIMBOLI \ SYMBOLS LEGEND															
Simbolo Ref.		Descrizione Description				Simbolo Ref.		Descrizione Description							
		Fusibile unipolare						PRO ECO alimentatore switching, 240W 24V 10A							
		File : F3_N						File : E_WEI_PROECO_1PH_4							
		Fusibile unipolare sezionabile non sottocarico						Motore DC Passo Passo							
		File : F11_N						File : MOTORE DC PASSO PASSO							
		Fusibile bipolare sezionabile non sottocarico													
		File : F12_N						File :							
		Segnalazione luminosa													
		File : H5_N						File :							
		Interruttore-sezionatore di manovra tripolare con dispositivo di blocco													
		File : Q79_N						File :							
		Potenziometro													
		File : R6_N						File :							
		CPU 1212C (8 DI 24V DC, 6 DO 24V DC , 2 AI), PS 24V DC													
		File : S7_1200_CPU1212_DCDC						File :							
		Pulsante di emergenza a posizione stabile girare per sbloccare NC													
		File : S81C_N						File :							
		Commutatore a 3 posizioni con lampada di segnalazione incorporata NO (ritorno al centro)													
		File : S142_N						File :							
		Driver per motore passo-passo a ciclo aperto													
		File : DM542Y						File :							
		Bobina relè Aux													
		File : KA1_N						File :							
REV.	MODIFICA	DATA	FIRMA			DATA	29/08/26			QUADRO AUTOMAZIONE				—	
						DISEGN.	M.V.								
						VISTO				Legenda Simboli		E26A175Q01 Rev. 00		Foglio 4	
						APPR.		FILE :							
0		1		2		3		4		5		6		7	

È vietata la copia e la riproduzione dei contenuti e immagini in qualsiasi forma.
È vietata la redistribuzione e la pubblicazione dei contenuti e immagini non autorizzata espressamente dalla Delta Synergy Srl

	0	1	2	3	4	5	6	7		
A									A	
B									B	
C									C	
D									D	
E	--- PAGINA VUOTA ---								E	
F									F	
G									G	
H									H	
I	REV.	MODIFICA	DATA	FIRMA		DATA	29/08/26	QUADRO AUTOMAZIONE	E26A175Q01 Rev. 00	—
						DISEGN.	M.V.			
						VISTO				
						APPR.		FILE :	Legenda Revisioni	Foglio 5
	0	1	2	3	4	5	6	7		

È vietata la copia e la riproduzione dei contenuti e immagini in qualsiasi forma.
È vietata la redistribuzione e la pubblicazione dei contenuti e immagini non autorizzata espressamente dalla Delta Synergy Srl

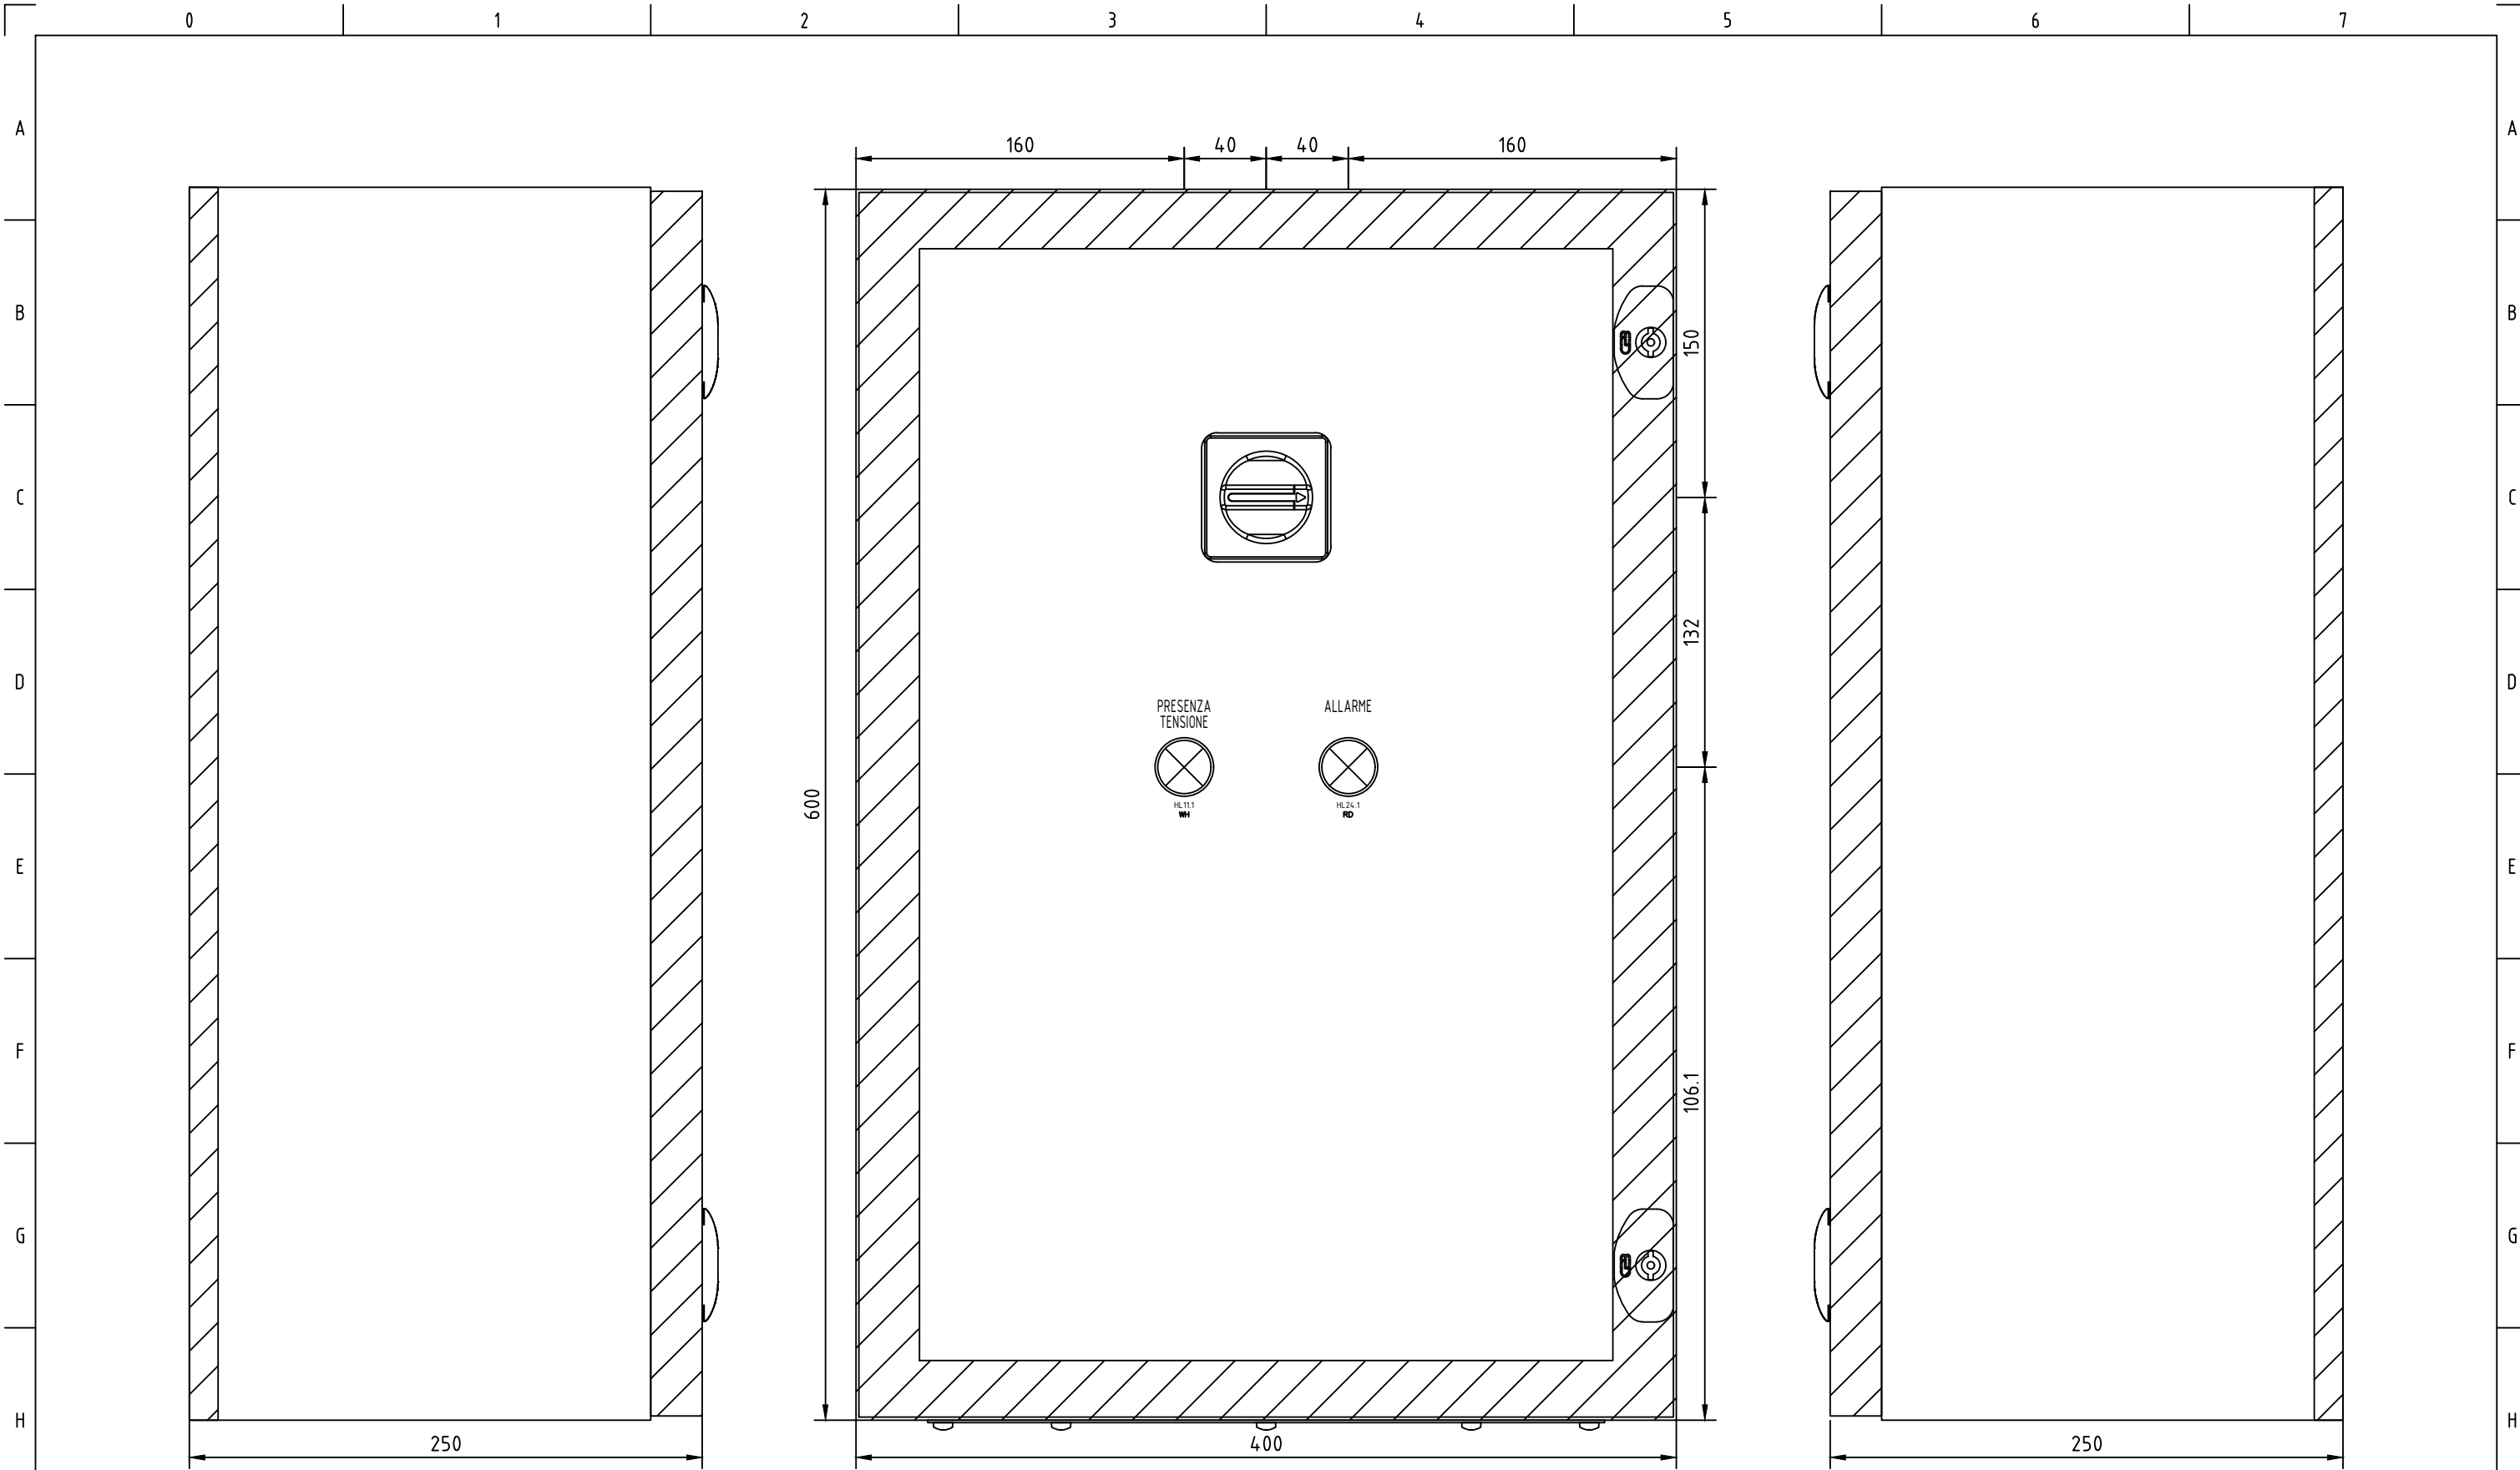

SCALA 1/3
MISURE QUOTE REALI


REV.	MODIFICA	DATA	FIRMA



DATA	29/08/26	FILE :
DISEGN.	M.V.	
VISTO		
APPR.		

QUADRO AUTOMAZIONE		—
Layout Esterno	E26A175Q01 Rev. 00	Foglio 6

tenute e immagini non autorizzata espressamente dalla Delta Synergy Srl

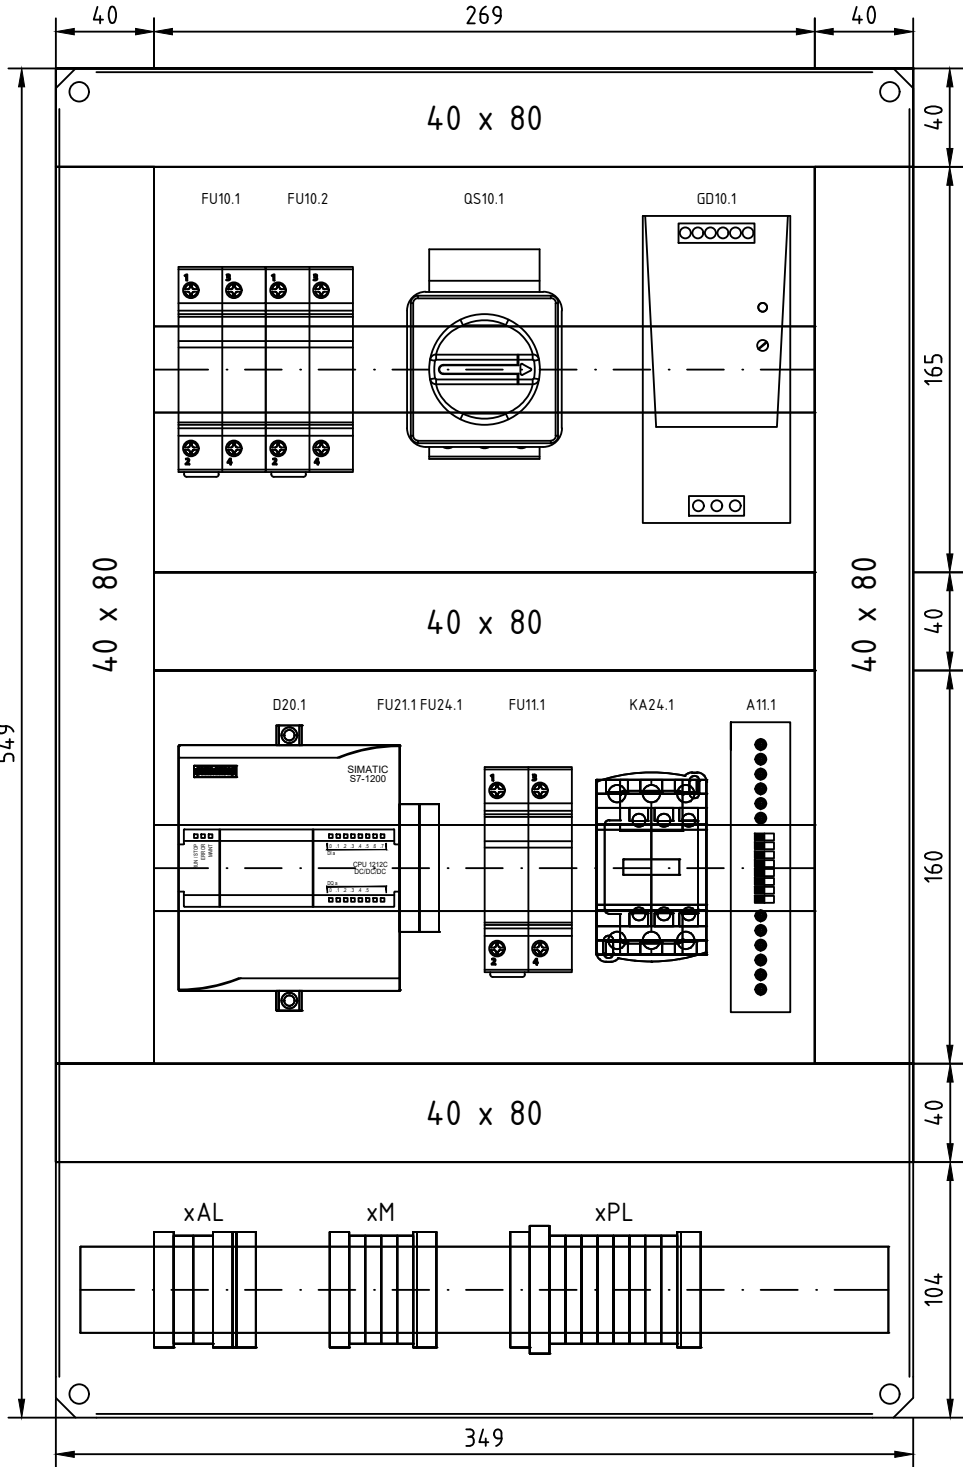

SCALA 1/3
MISURE QUOTE REALI

REV.	MODIFICA	DATA	FIRMA		DATA	29/08/26		<i>QUADRO AUTOMAZIONE</i>		—
					DISEGN.	M.V.				
					VISTO			<u>Layout Interno</u>	E26A175Q01 Rev. 00	Foglio 7
					APPR.		FILE :			

È vietata la copia e la riproduzione dei contenuti e immagini in qualsiasi forma.
È vietata la redistribuzione e la pubblicazione dei contenuti e immagini non autorizzata espressamente dalla Delta Synergy Srl

NOTE GENERALI ESECUTIVE DEL QUADRO


Tabella conforme alle norme CEI 44-5; CEI EN 60204-1; UNEL 00722; CEI EN 63492-1/2			
CIRCUITI	COLORI ANIME	TIPO CAVI	SEZIONE CAVI MINIMA
Secondari dei trasformatori di corrente	Grigio	FS17-450/750V	2.5 mmq
Secondari dei trasformatori di tensione	Grigio	FS17-450/750V	1.5 mmq
Neutro	Blu chiaro	FS17-450/750V	2.5 mmq
Conduttori di protezione	Giallo-verde	FS17-450/750V	2.5 mmq
Conduttore PEN	Blu chiaro con fascette terminali giallo-verde o viceversa	FS17-450/750V	2.5 mmq
Scaldiglie, Alimentatori, Strumenti, Derivazioni luce	Nero per la fase Blu chiaro per il neutro	FS17-450/750V	1.5 mmq
Misure Analogiche	Grigio / Nero	FR2OHH2R 450/750V	0.75 mmq
Comandi e Segnalazioni in corrente continua	Blu scuro	FS17-450/750V	0.5 mmq
Comandi e Segnalazioni in corrente alternata	Rosso	FS17-450/750V	1.0 mmq
Circuiti di potenza AC-DC	Nero	FS17-450/750V	2.5 mmq
Circuiti in tensione dopo sezionamento AC	Arancio	FS17-450/750V	1.5 mmq

REV.	MODIFICA	DATA	FIRMA		DATA	29/08/26	FILE :	QUADRO AUTOMAZIONE		-
					DISEGN.	M.V.				
					VISTO					
					APPR.			Colorazione Cavi		Foglio 8
								E26A175Q01 Rev. 00		

È vietata la copia e la riproduzione dei contenuti e immagini in qualsiasi forma.
È vietata la redistribuzione e la pubblicazione dei contenuti e immagini non autorizzata espressamente dalla Delta Synergy Srl

	0	1	2	3	4	5	6	7		
A									A	
B									B	
C									C	
D									D	
E	--- PAGINA VUOTA ---								E	
F									F	
G									G	
H									H	
I	REV.	MODIFICA	DATA	FIRMA		DATA	29/08/26	QUADRO AUTOMAZIONE	—	Foglio 9
						DISEGN.	M.V.			
						VISTO				
						APPR.	FILE :	Targhette	E26A175Q01 Rev. 00	
	0	1	2	3	4	5	6	7		

È vietata la copia e la riproduzione dei contenuti e immagini in qualsiasi forma.
È vietata la redistribuzione e la pubblicazione dei contenuti e immagini non autorizzata espressamente dalla Delta Synergy Srl

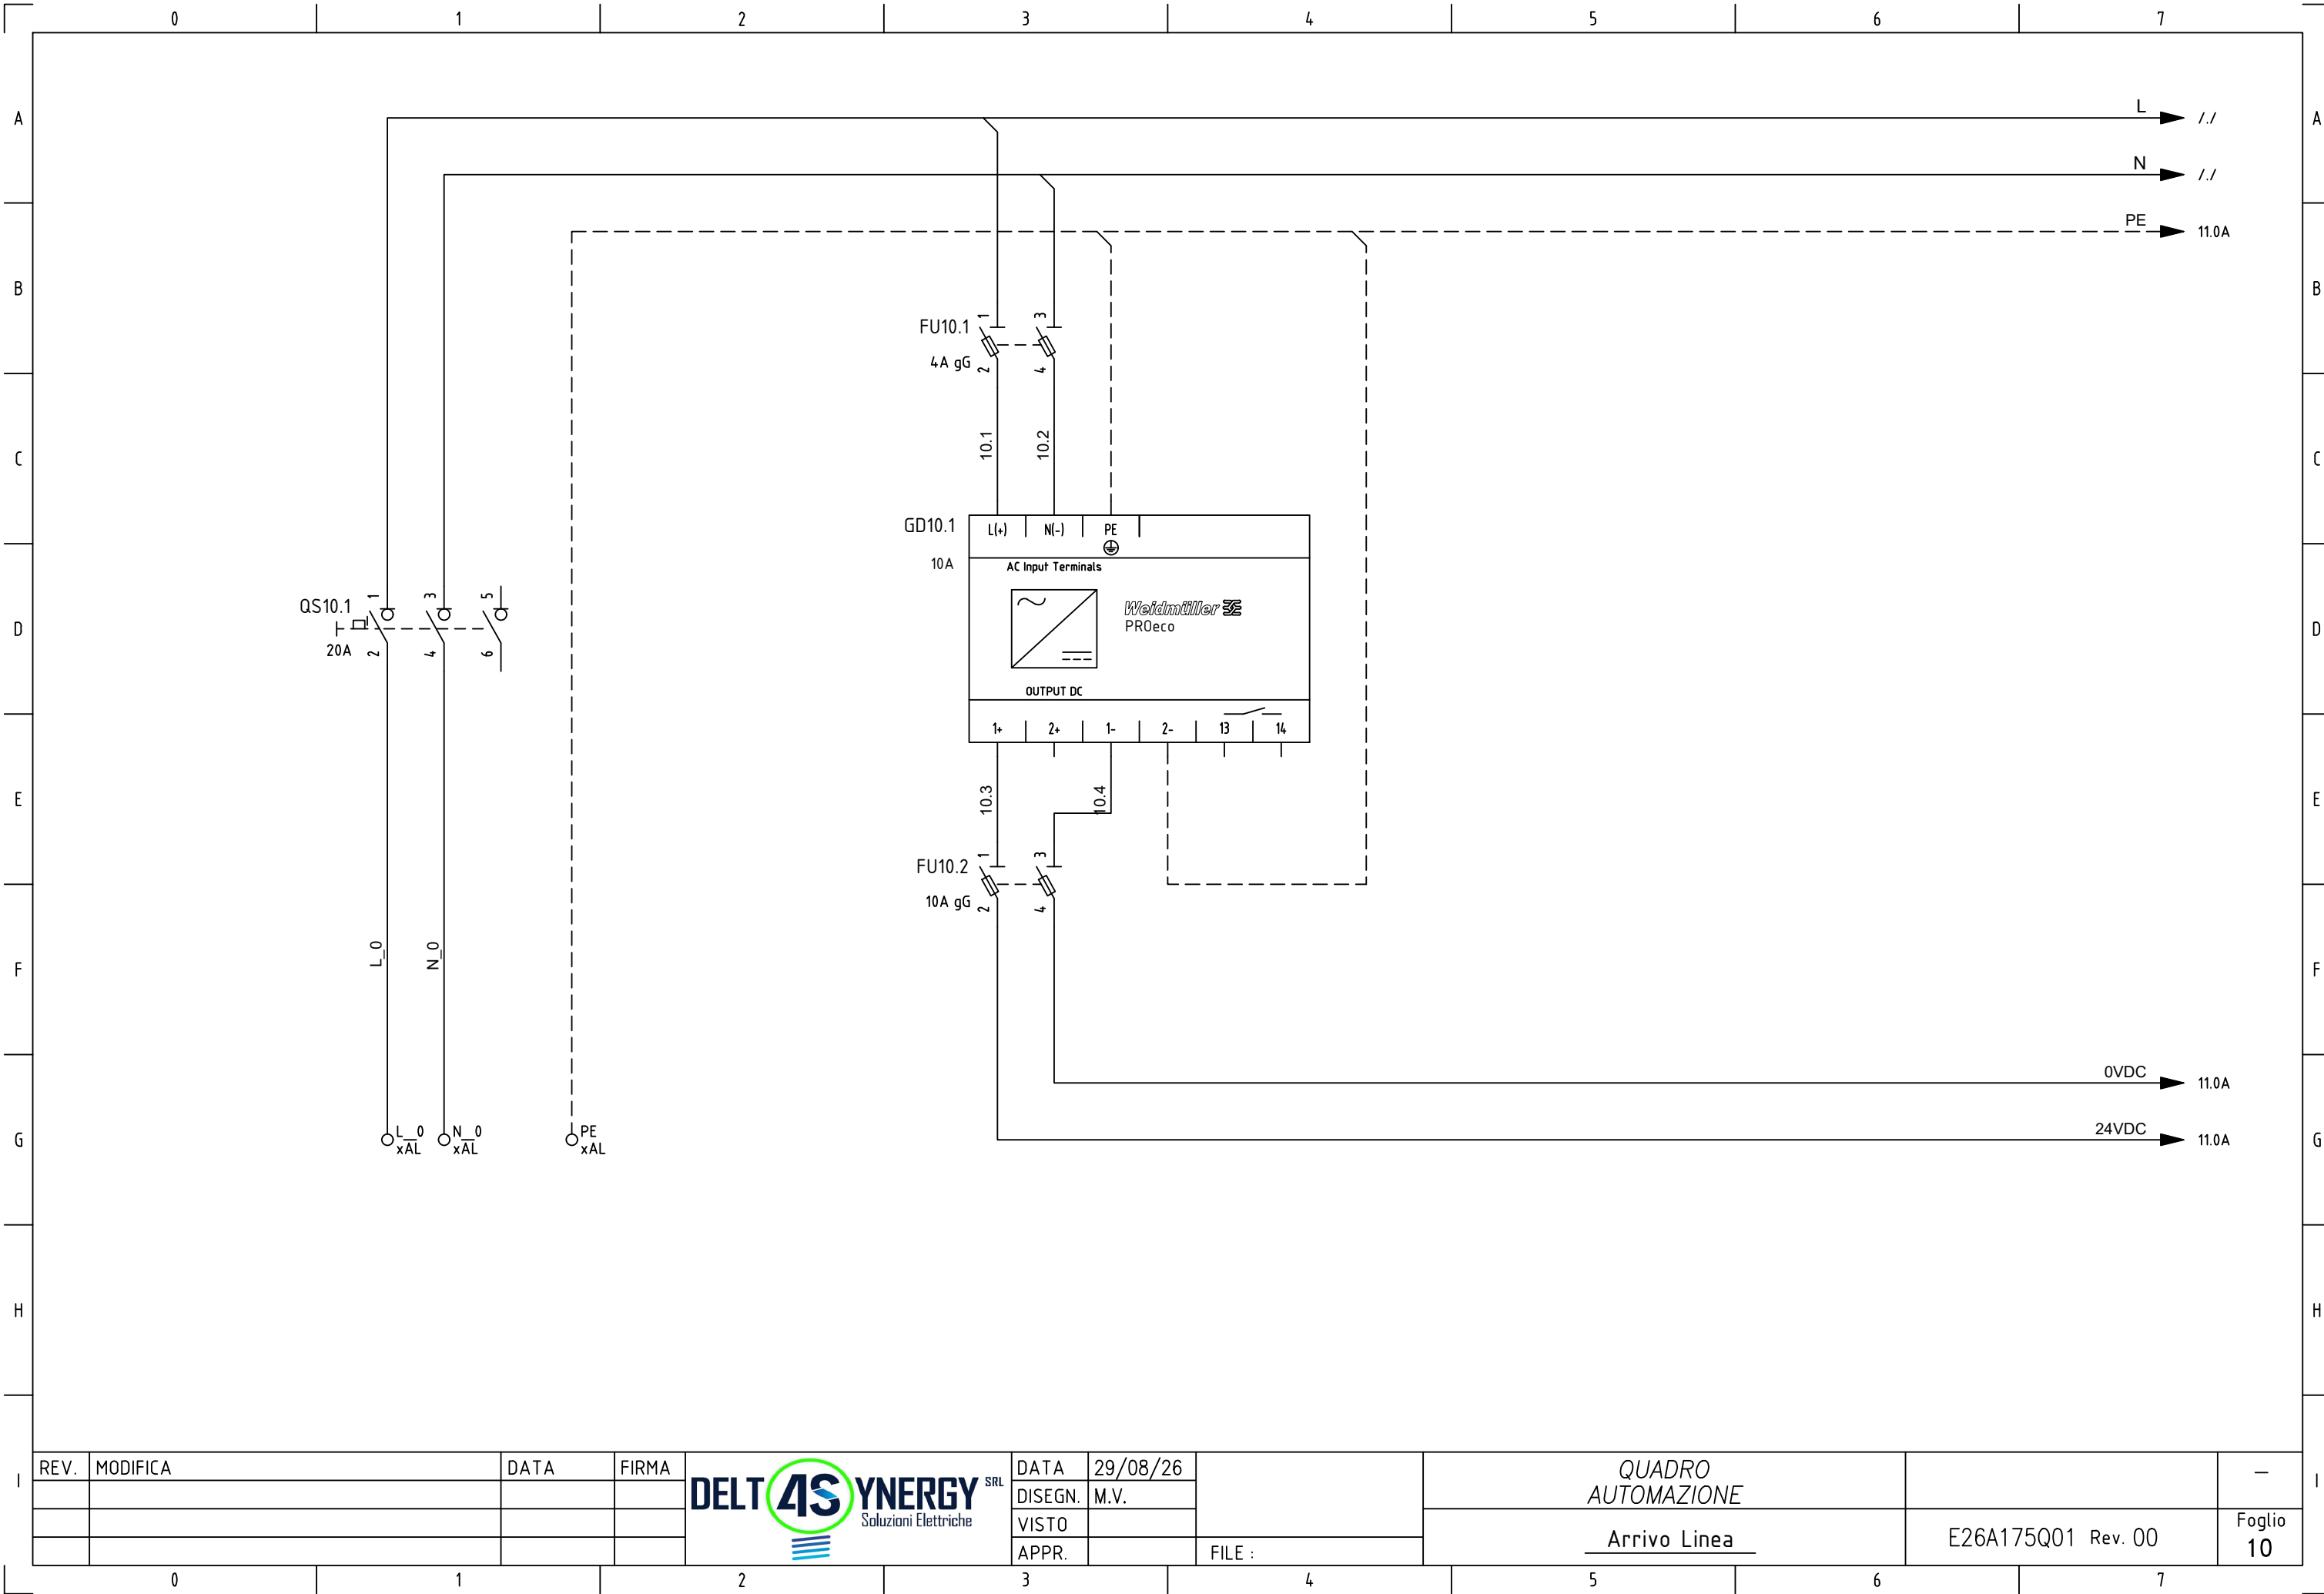

REV.	MODIFICA	DATA	FIRMA



DATA	29/08/26
DISEGN.	M.V.
VISTO	
APPR.	

FILE :


QUADRO
AUTOMAZIONE

Arrivo Linea

E26A175Q01 Rev. 00

Foglio
10

È vietata la copia e la riproduzione dei contenuti e immagini in qualsiasi forma.

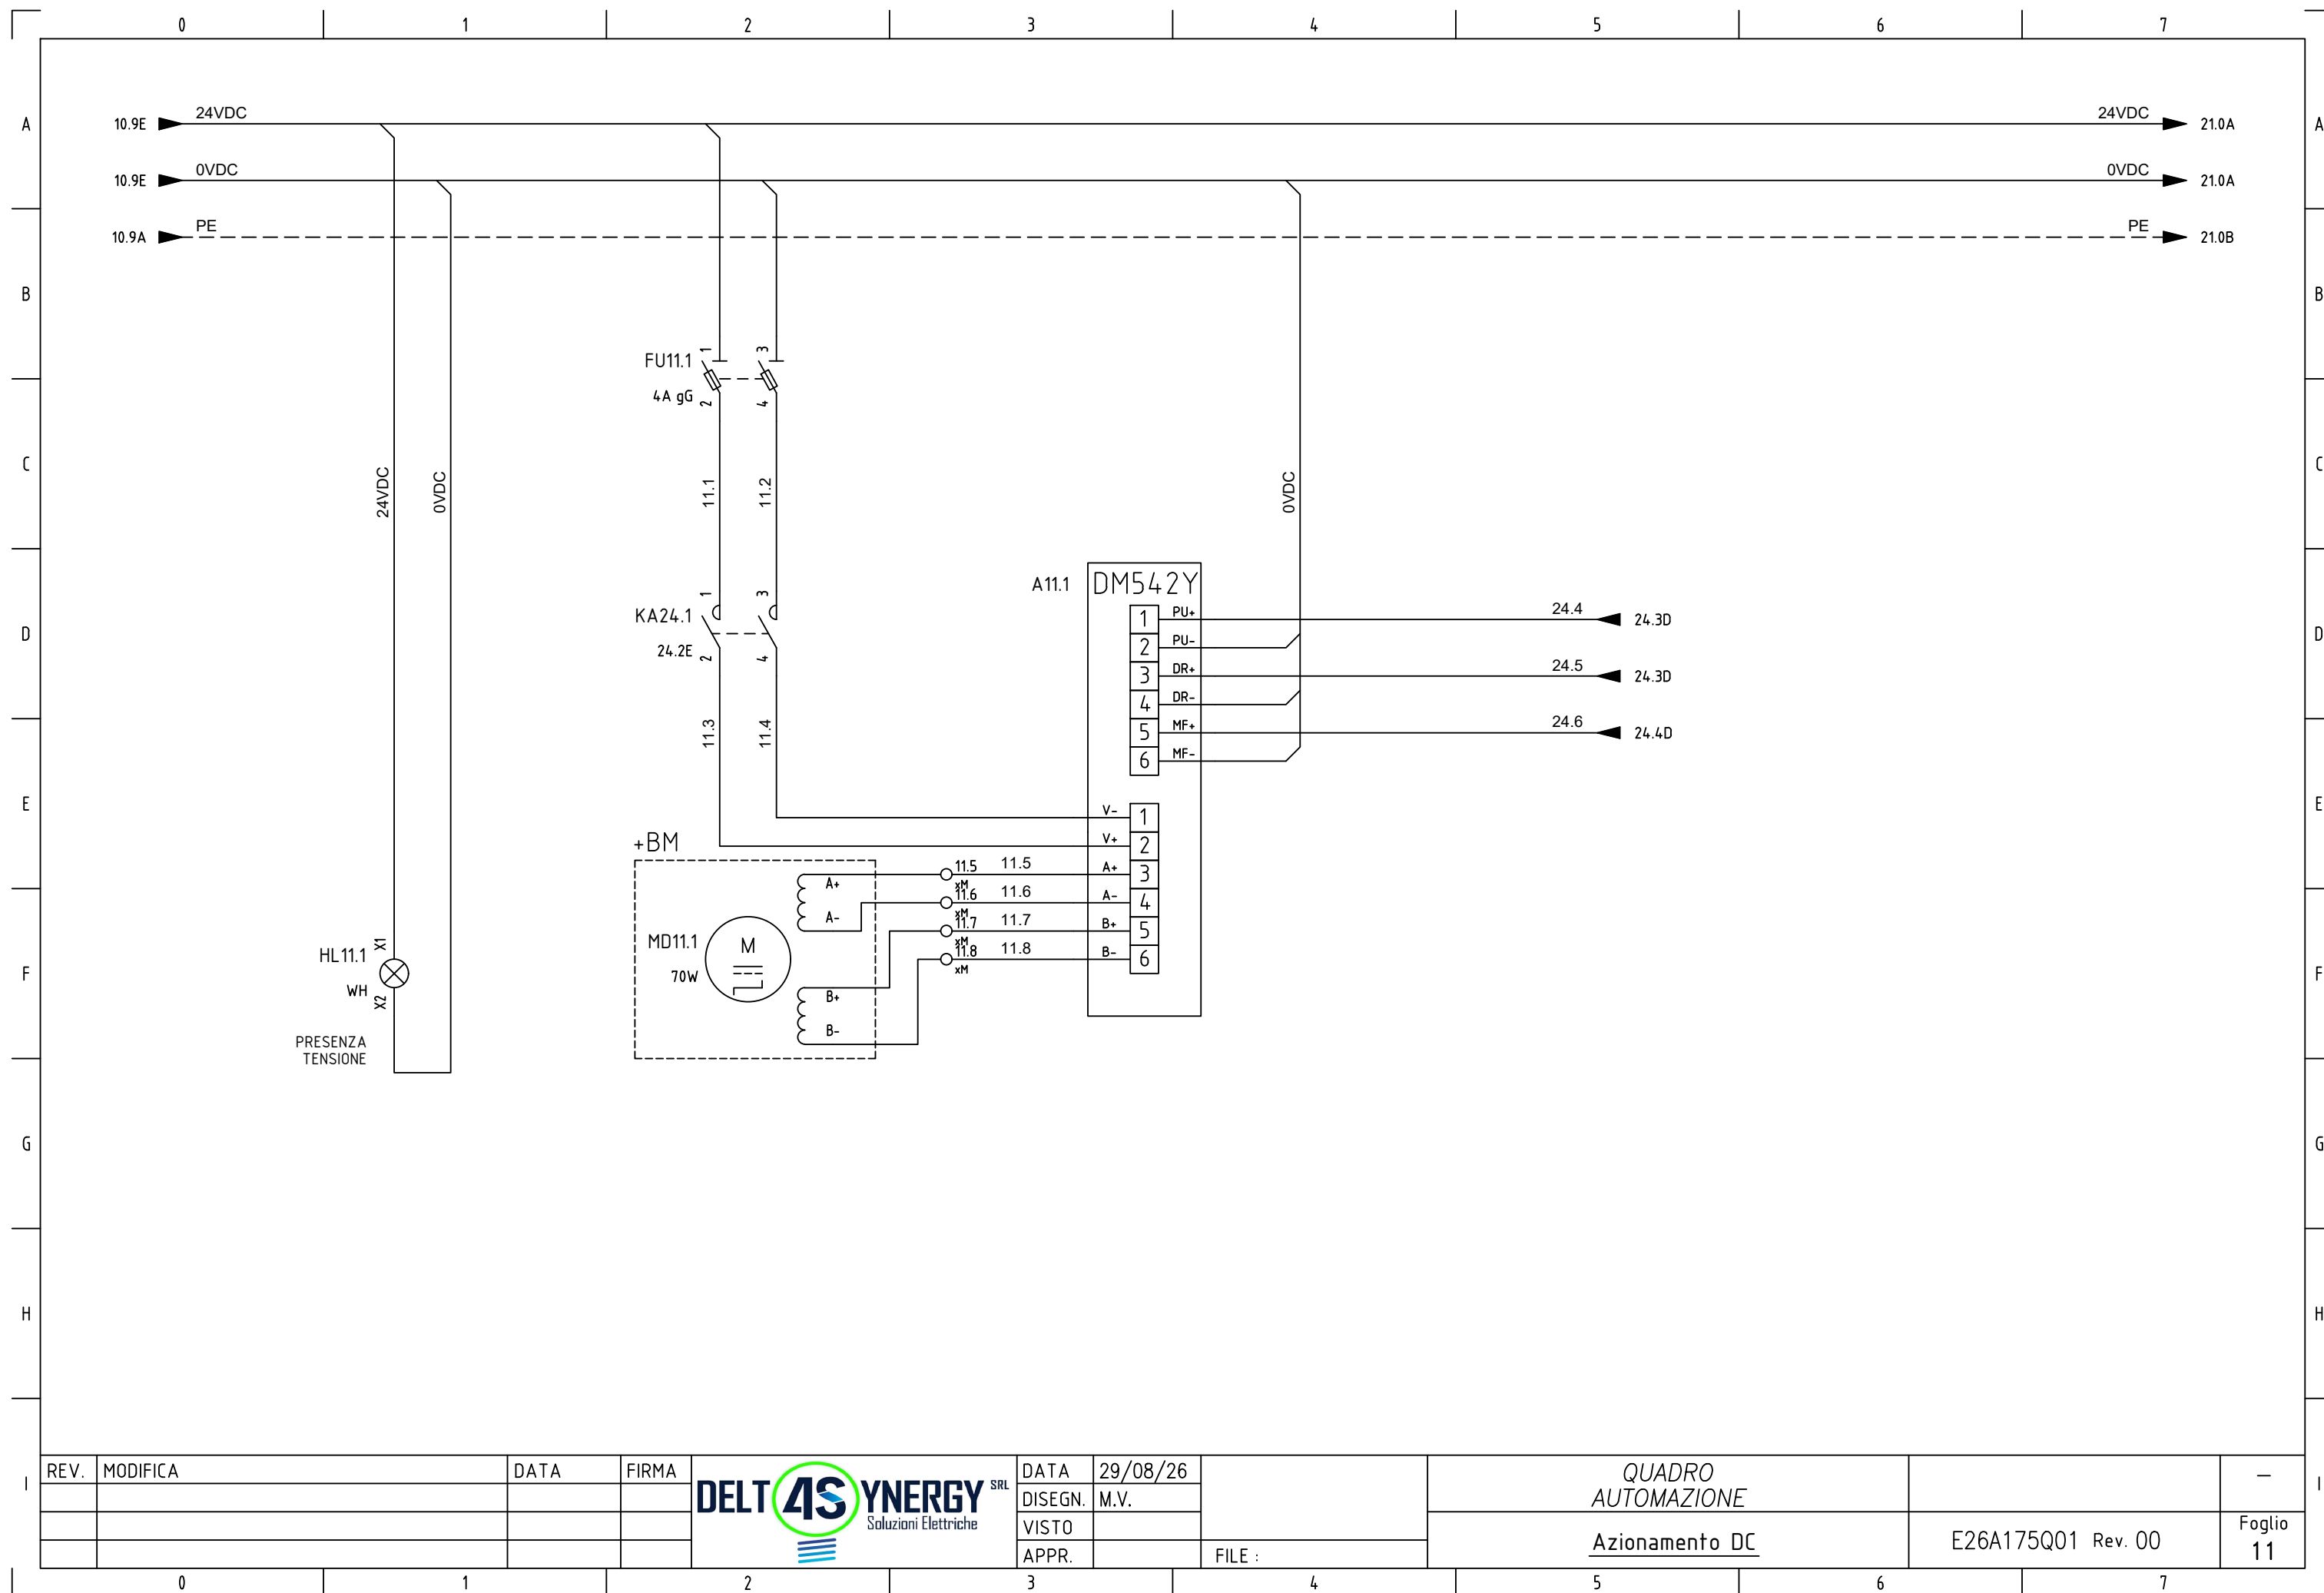

È vietata la copia e la riproduzione dei contenuti e immagini in qualsiasi forma.
È vietata la redistribuzione e la pubblicazione dei contenuti e immagini non autorizzata espressamente dalla Delta Synergy Srl

	0	1	2	3	4	5	6	7		
A										A
B										B
C										C
D										D
E										E
F										F
G										G
H										H
I										I

D20.1

SIEMENS

SIMATIC
S7-1200

RUN / STOP
ERROR
MAINT

I 0 . 1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 6 . 7

D I a


CPU 1212C
DC/DC/DC

DQ a


I 0 . 1 . 2 . 3 . 4 . 5

REV.	MODIFICA	DATA	FIRMA	DELTA 4SYNERGY Soluzioni Elettriche SRL	DATA	29/08/26		QUADRO AUTOMAZIONE		—
					DISEGN.	M.V.				
					VISTO					
					APPR.		FILE :	Conformazione PLC	E26A175Q01 Rev. 00	Foglio 20
	0	1	2	3	4	5	6	7		


D20.1

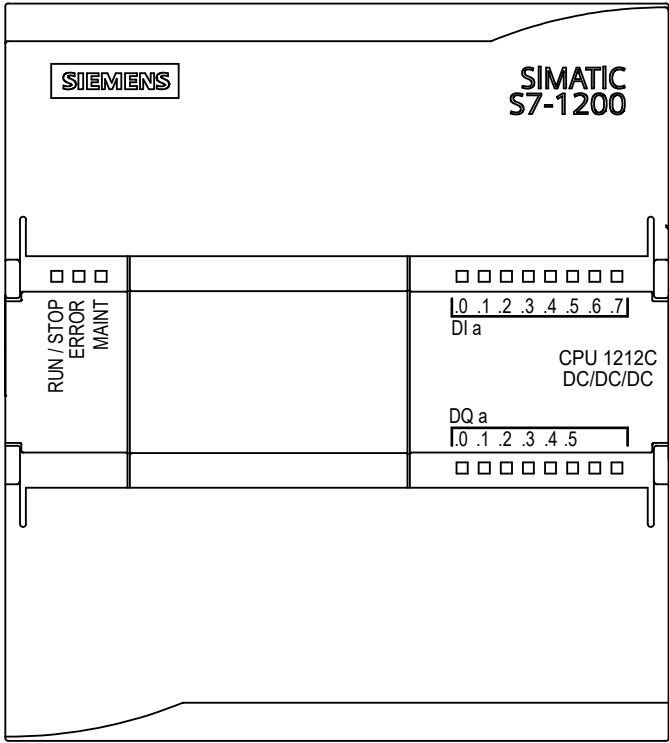


È vietata la copia e la riproduzione dei contenuti e immagini in qualsiasi forma.
È vietata la redistribuzione e la pubblicazione dei contenuti e immagini non autorizzata espressamente dalla Delta Synergy Srl

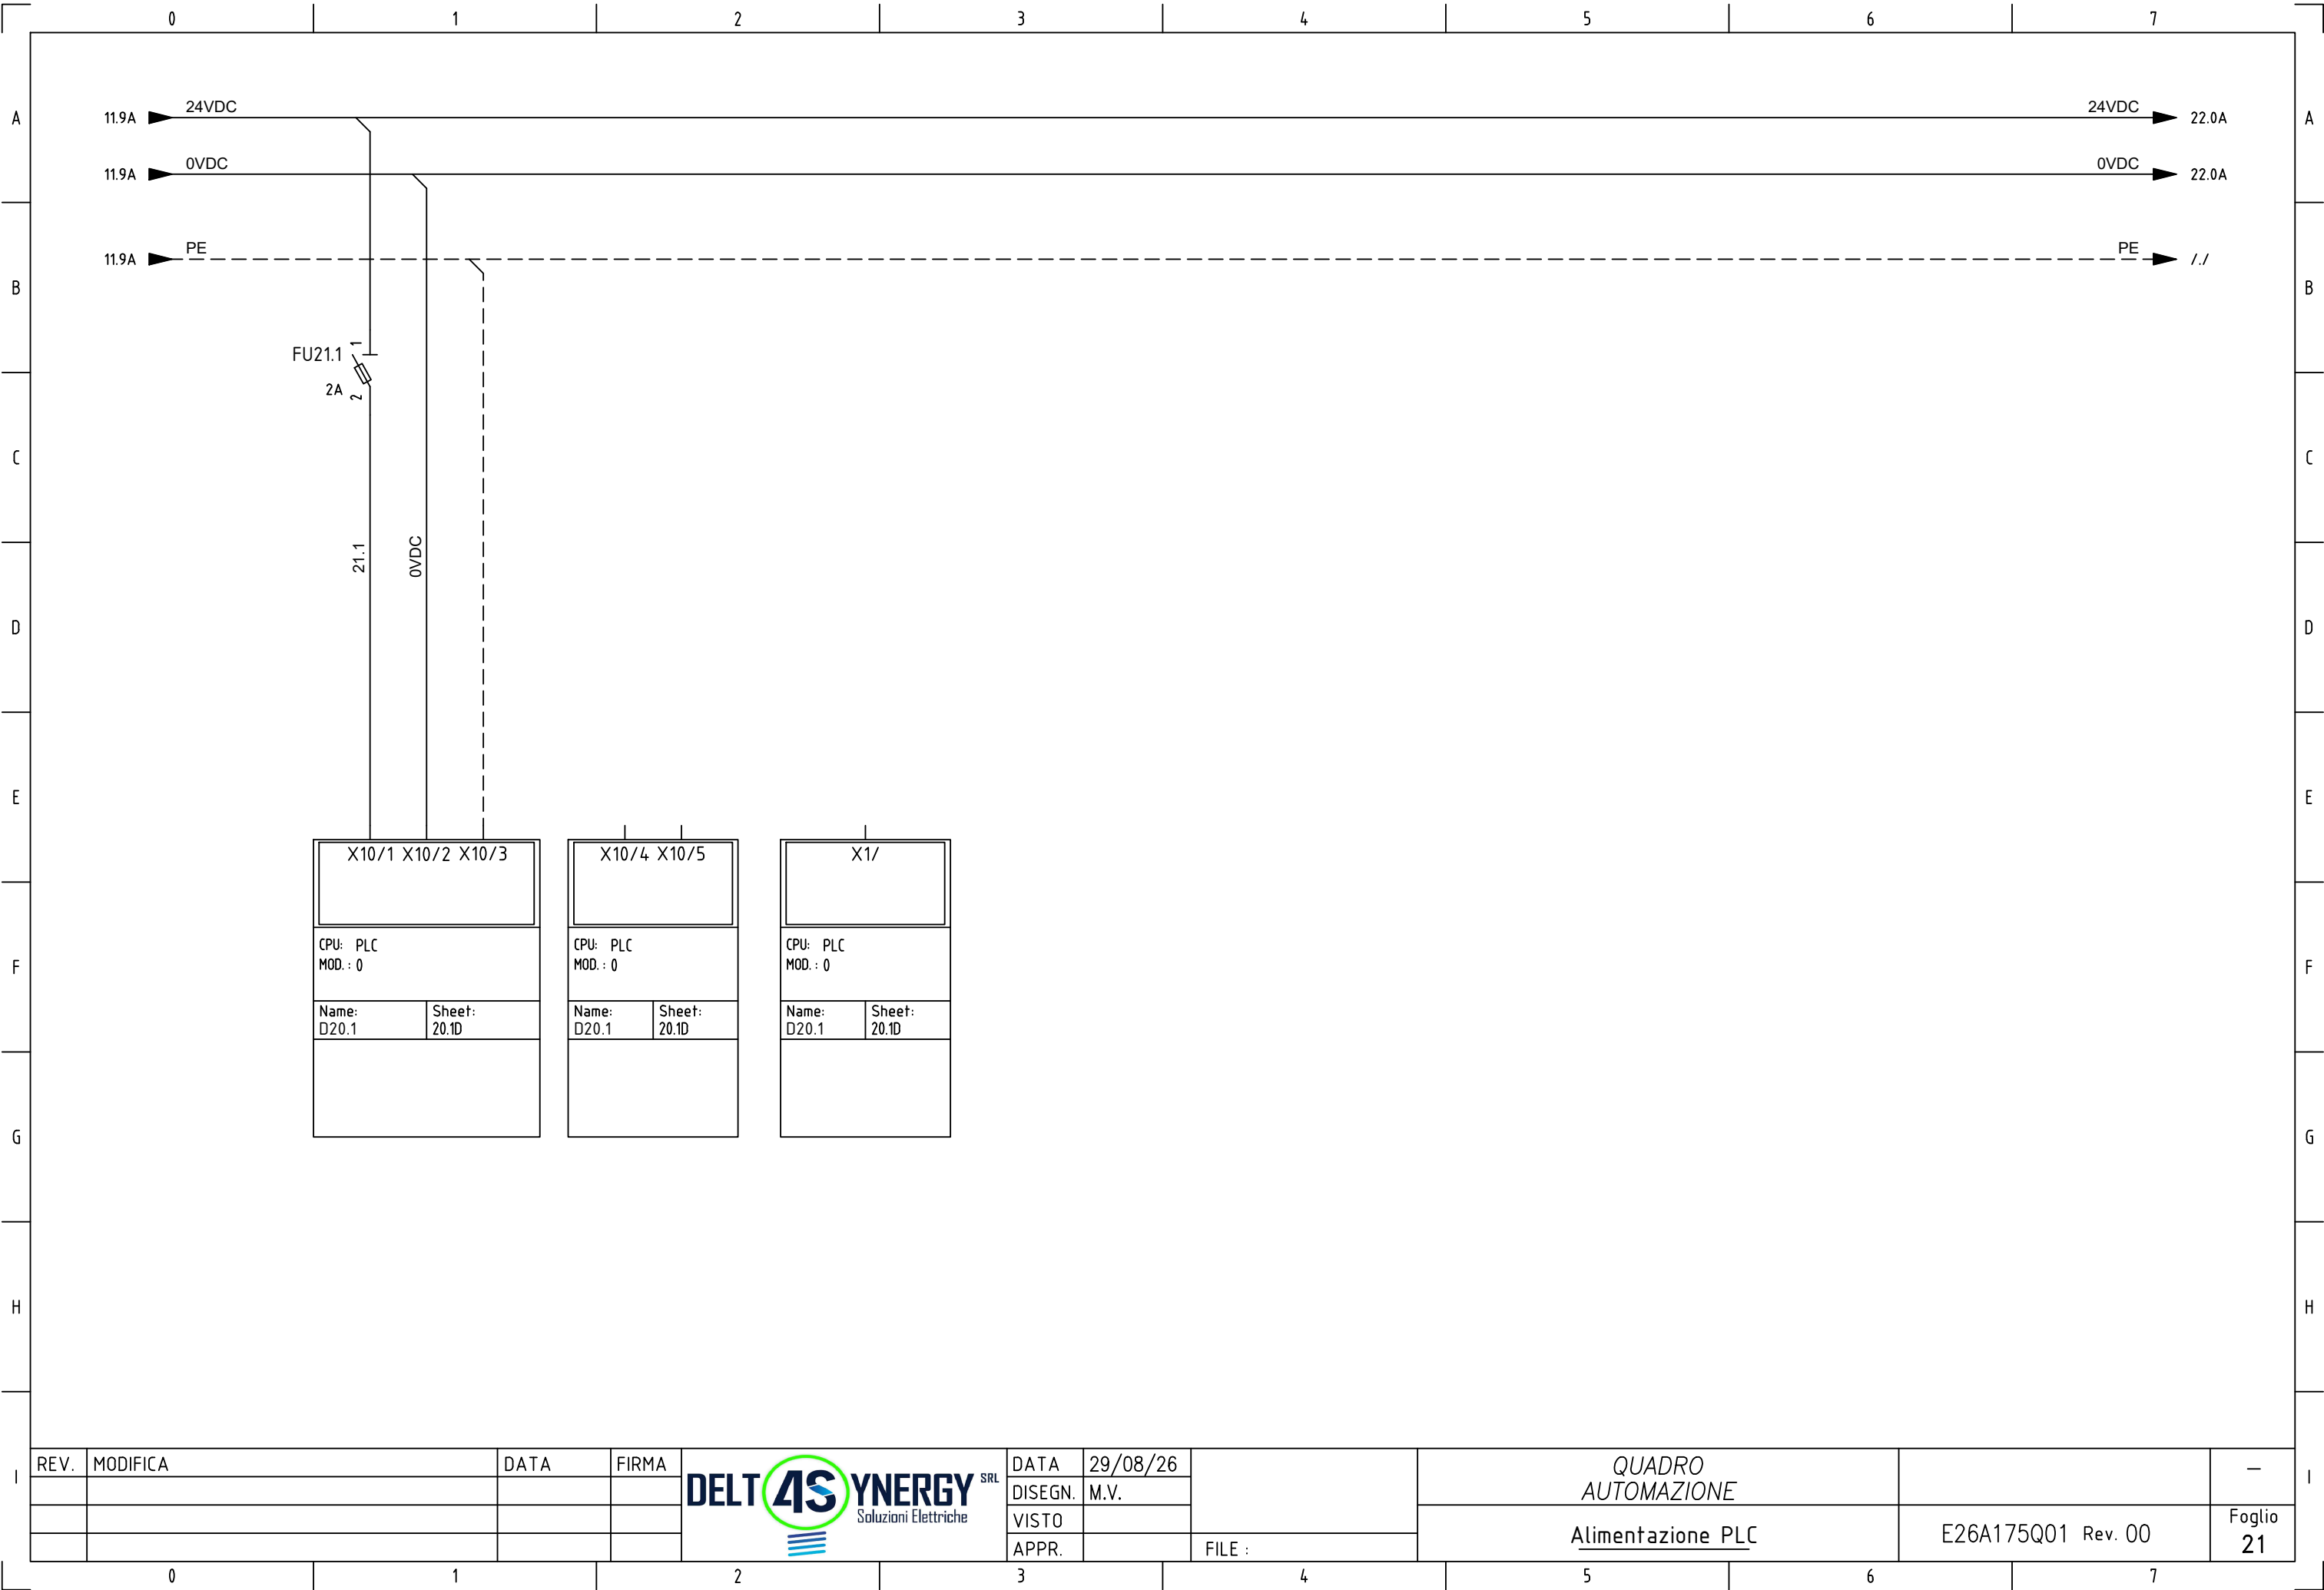

È vietata la copia e la riproduzione dei contenuti e immagini in qualsiasi forma.
È vietata la redistribuzione e la pubblicazione dei contenuti e immagini non aut

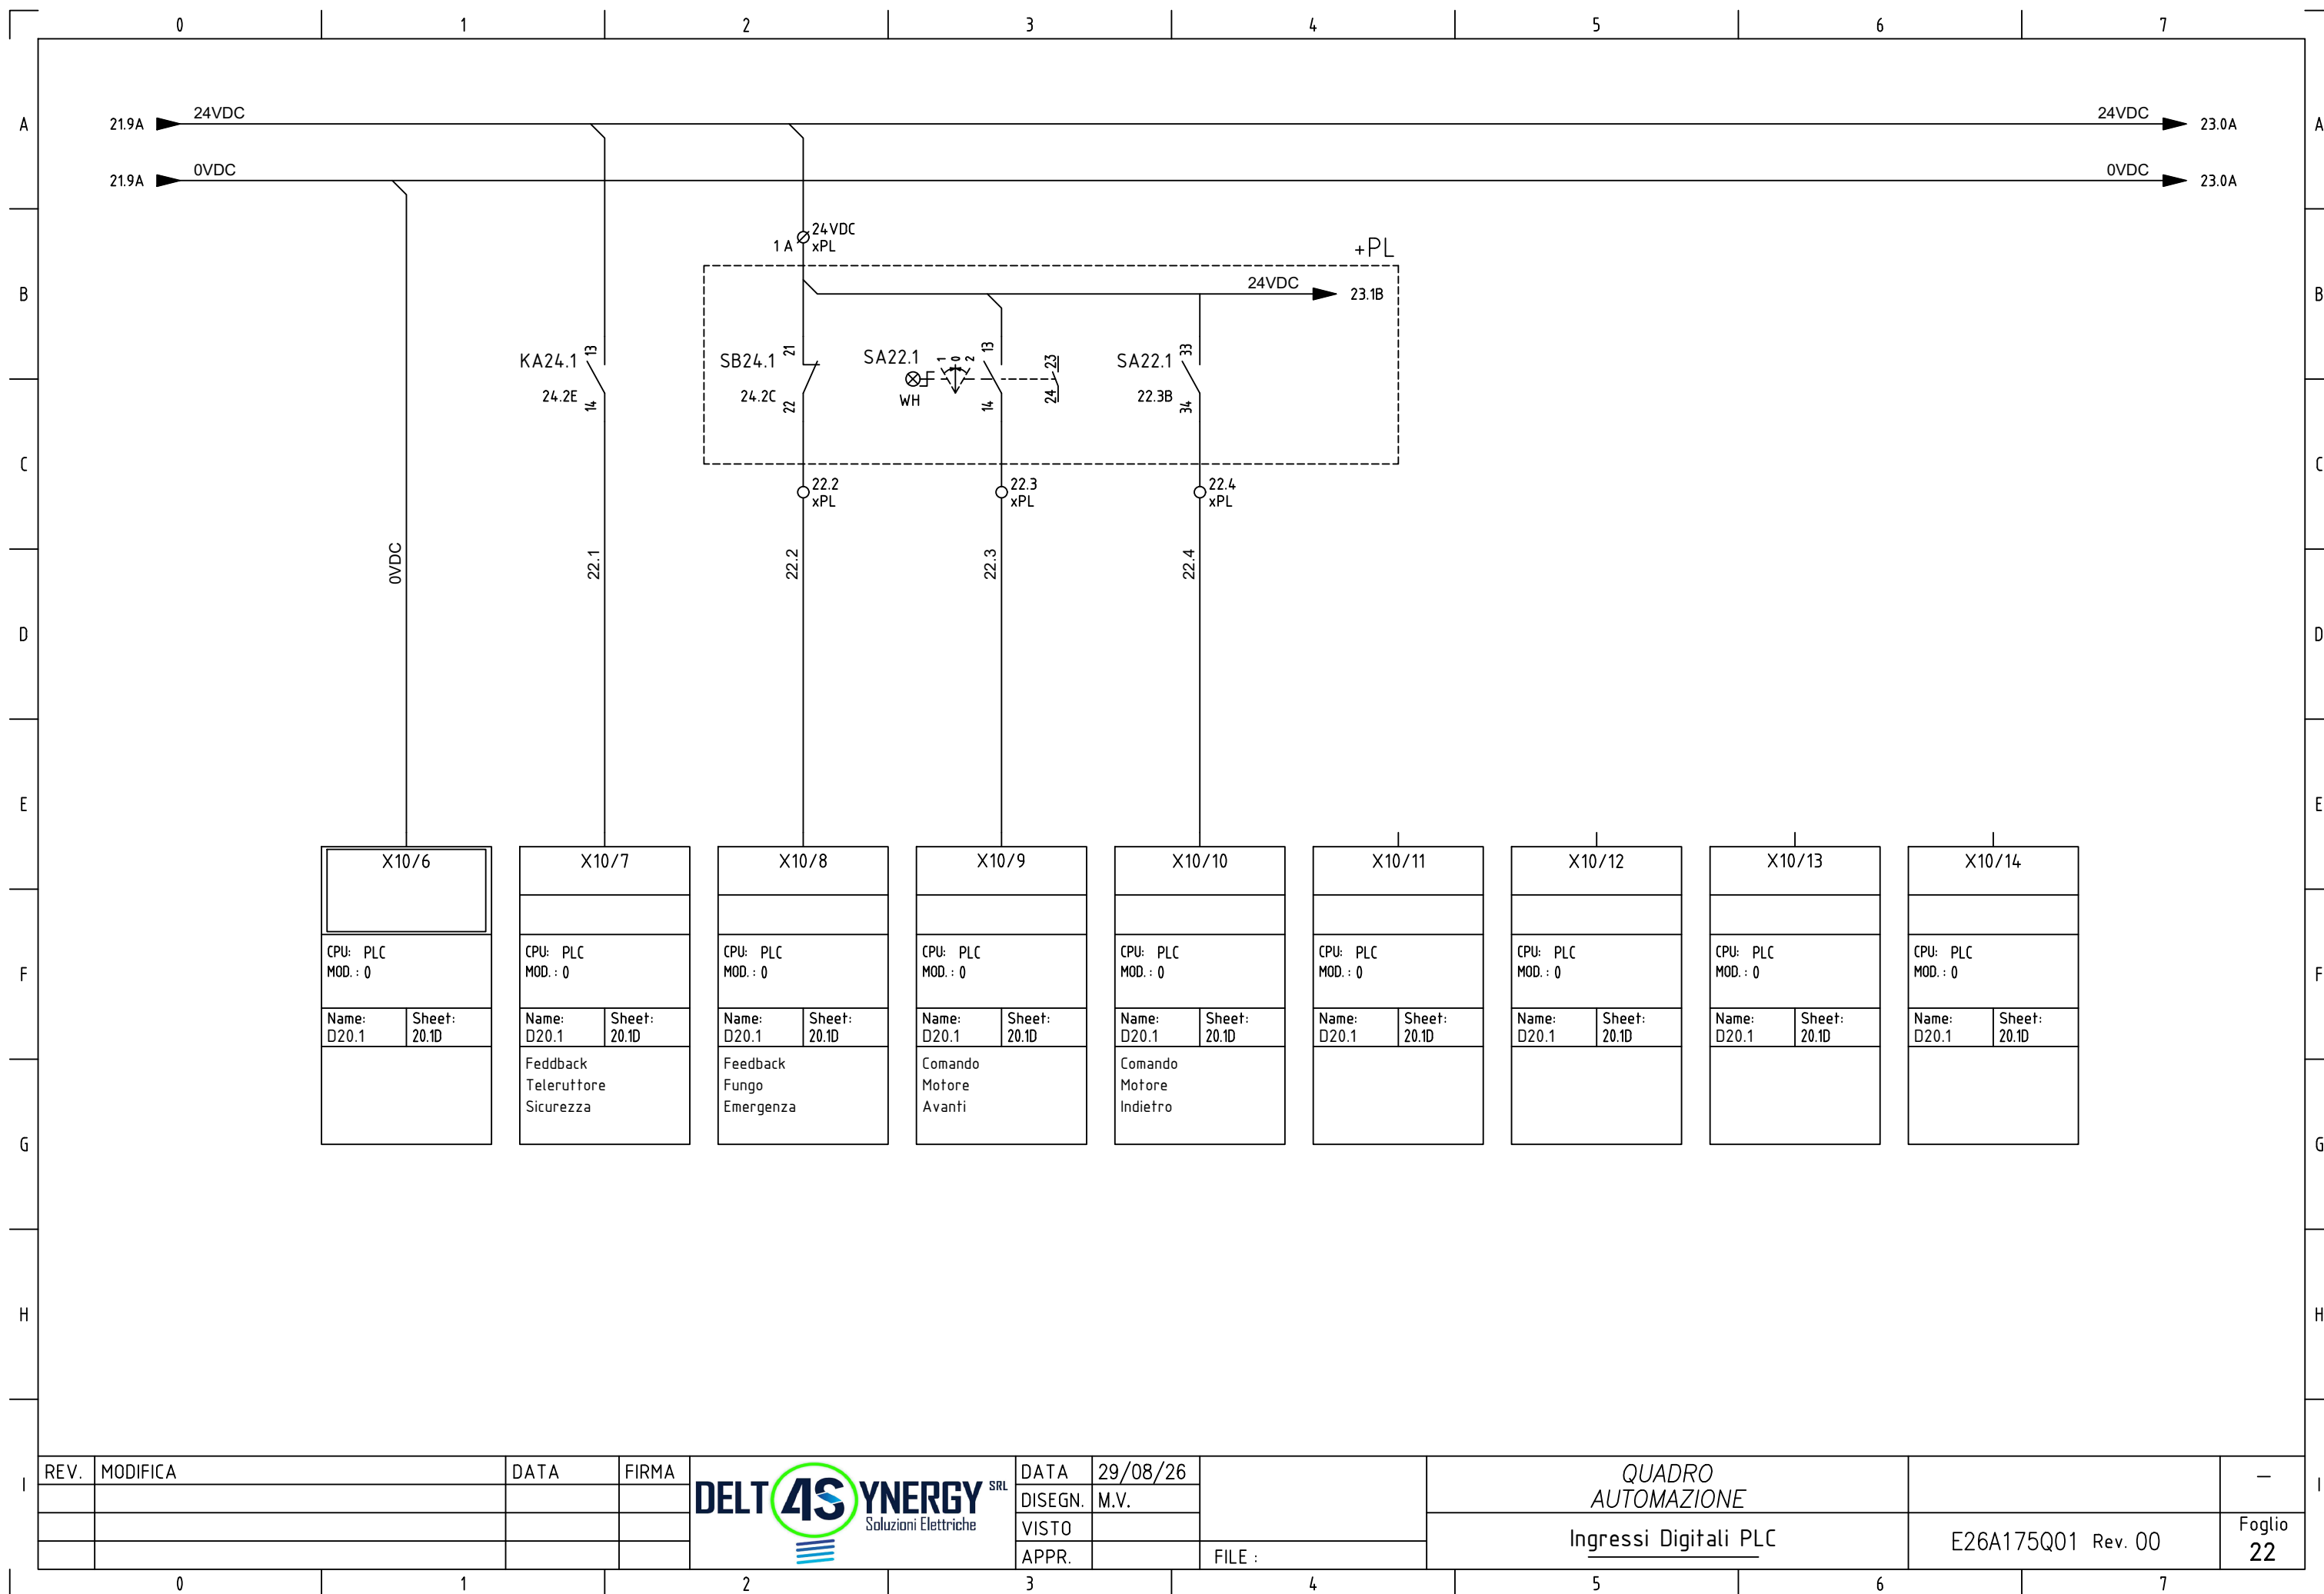

È vietata la copia e la riproduzione dei contenuti e immagini in qualsiasi forma.
È vietata la redistribuzione e la pubblicazione dei contenuti e immagini non autorizzata espressamente dalla Delta Synergy Srl

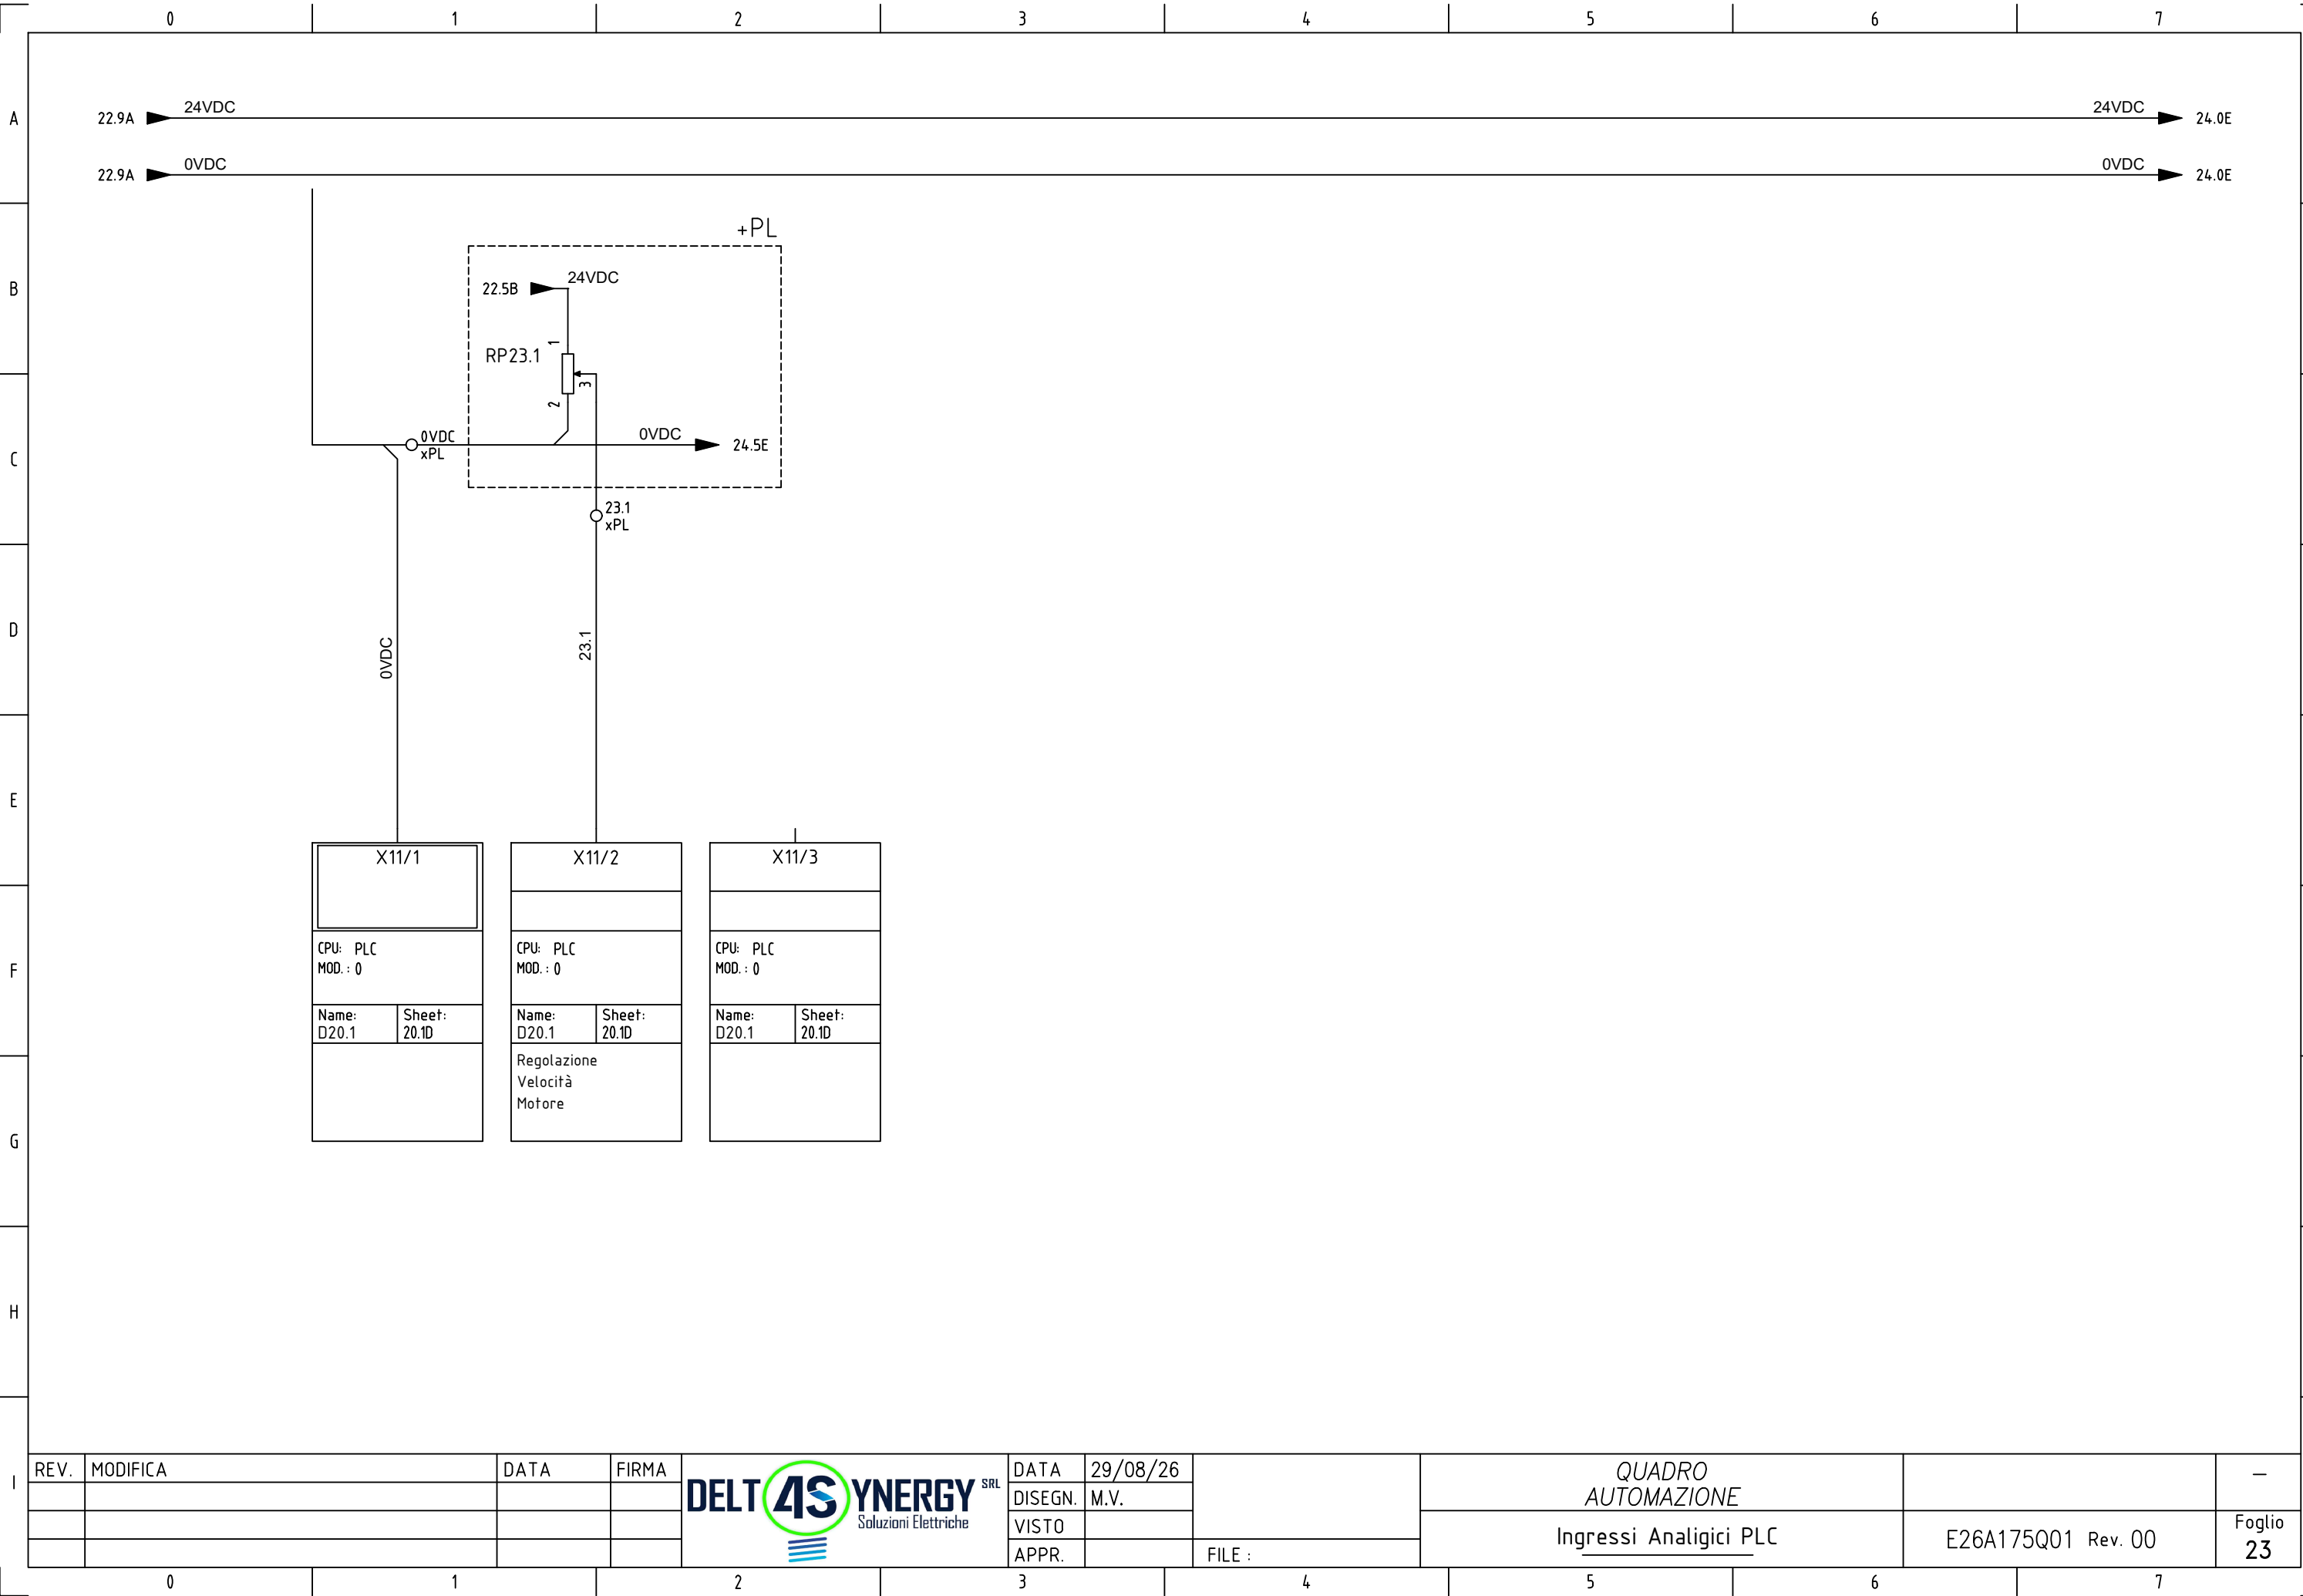

REV.	MODIFICA	DATA	FIRMA



DATA	29/08/26
DISEGN.	M.V.
VISTO	
APPR.	

FILE :


QUADRO
AUTOMAZIONE

Ingressi Analogici PLC

E26A175Q01 Rev. 00

Foglio
23

È vietata la copia e la riproduzione dei contenuti e immagini in qualsiasi forma.
È vietata la redistribuzione e la pubblicazione dei contenuti e immagini non autorizzata espressamente dalla Delta Synergy Srl

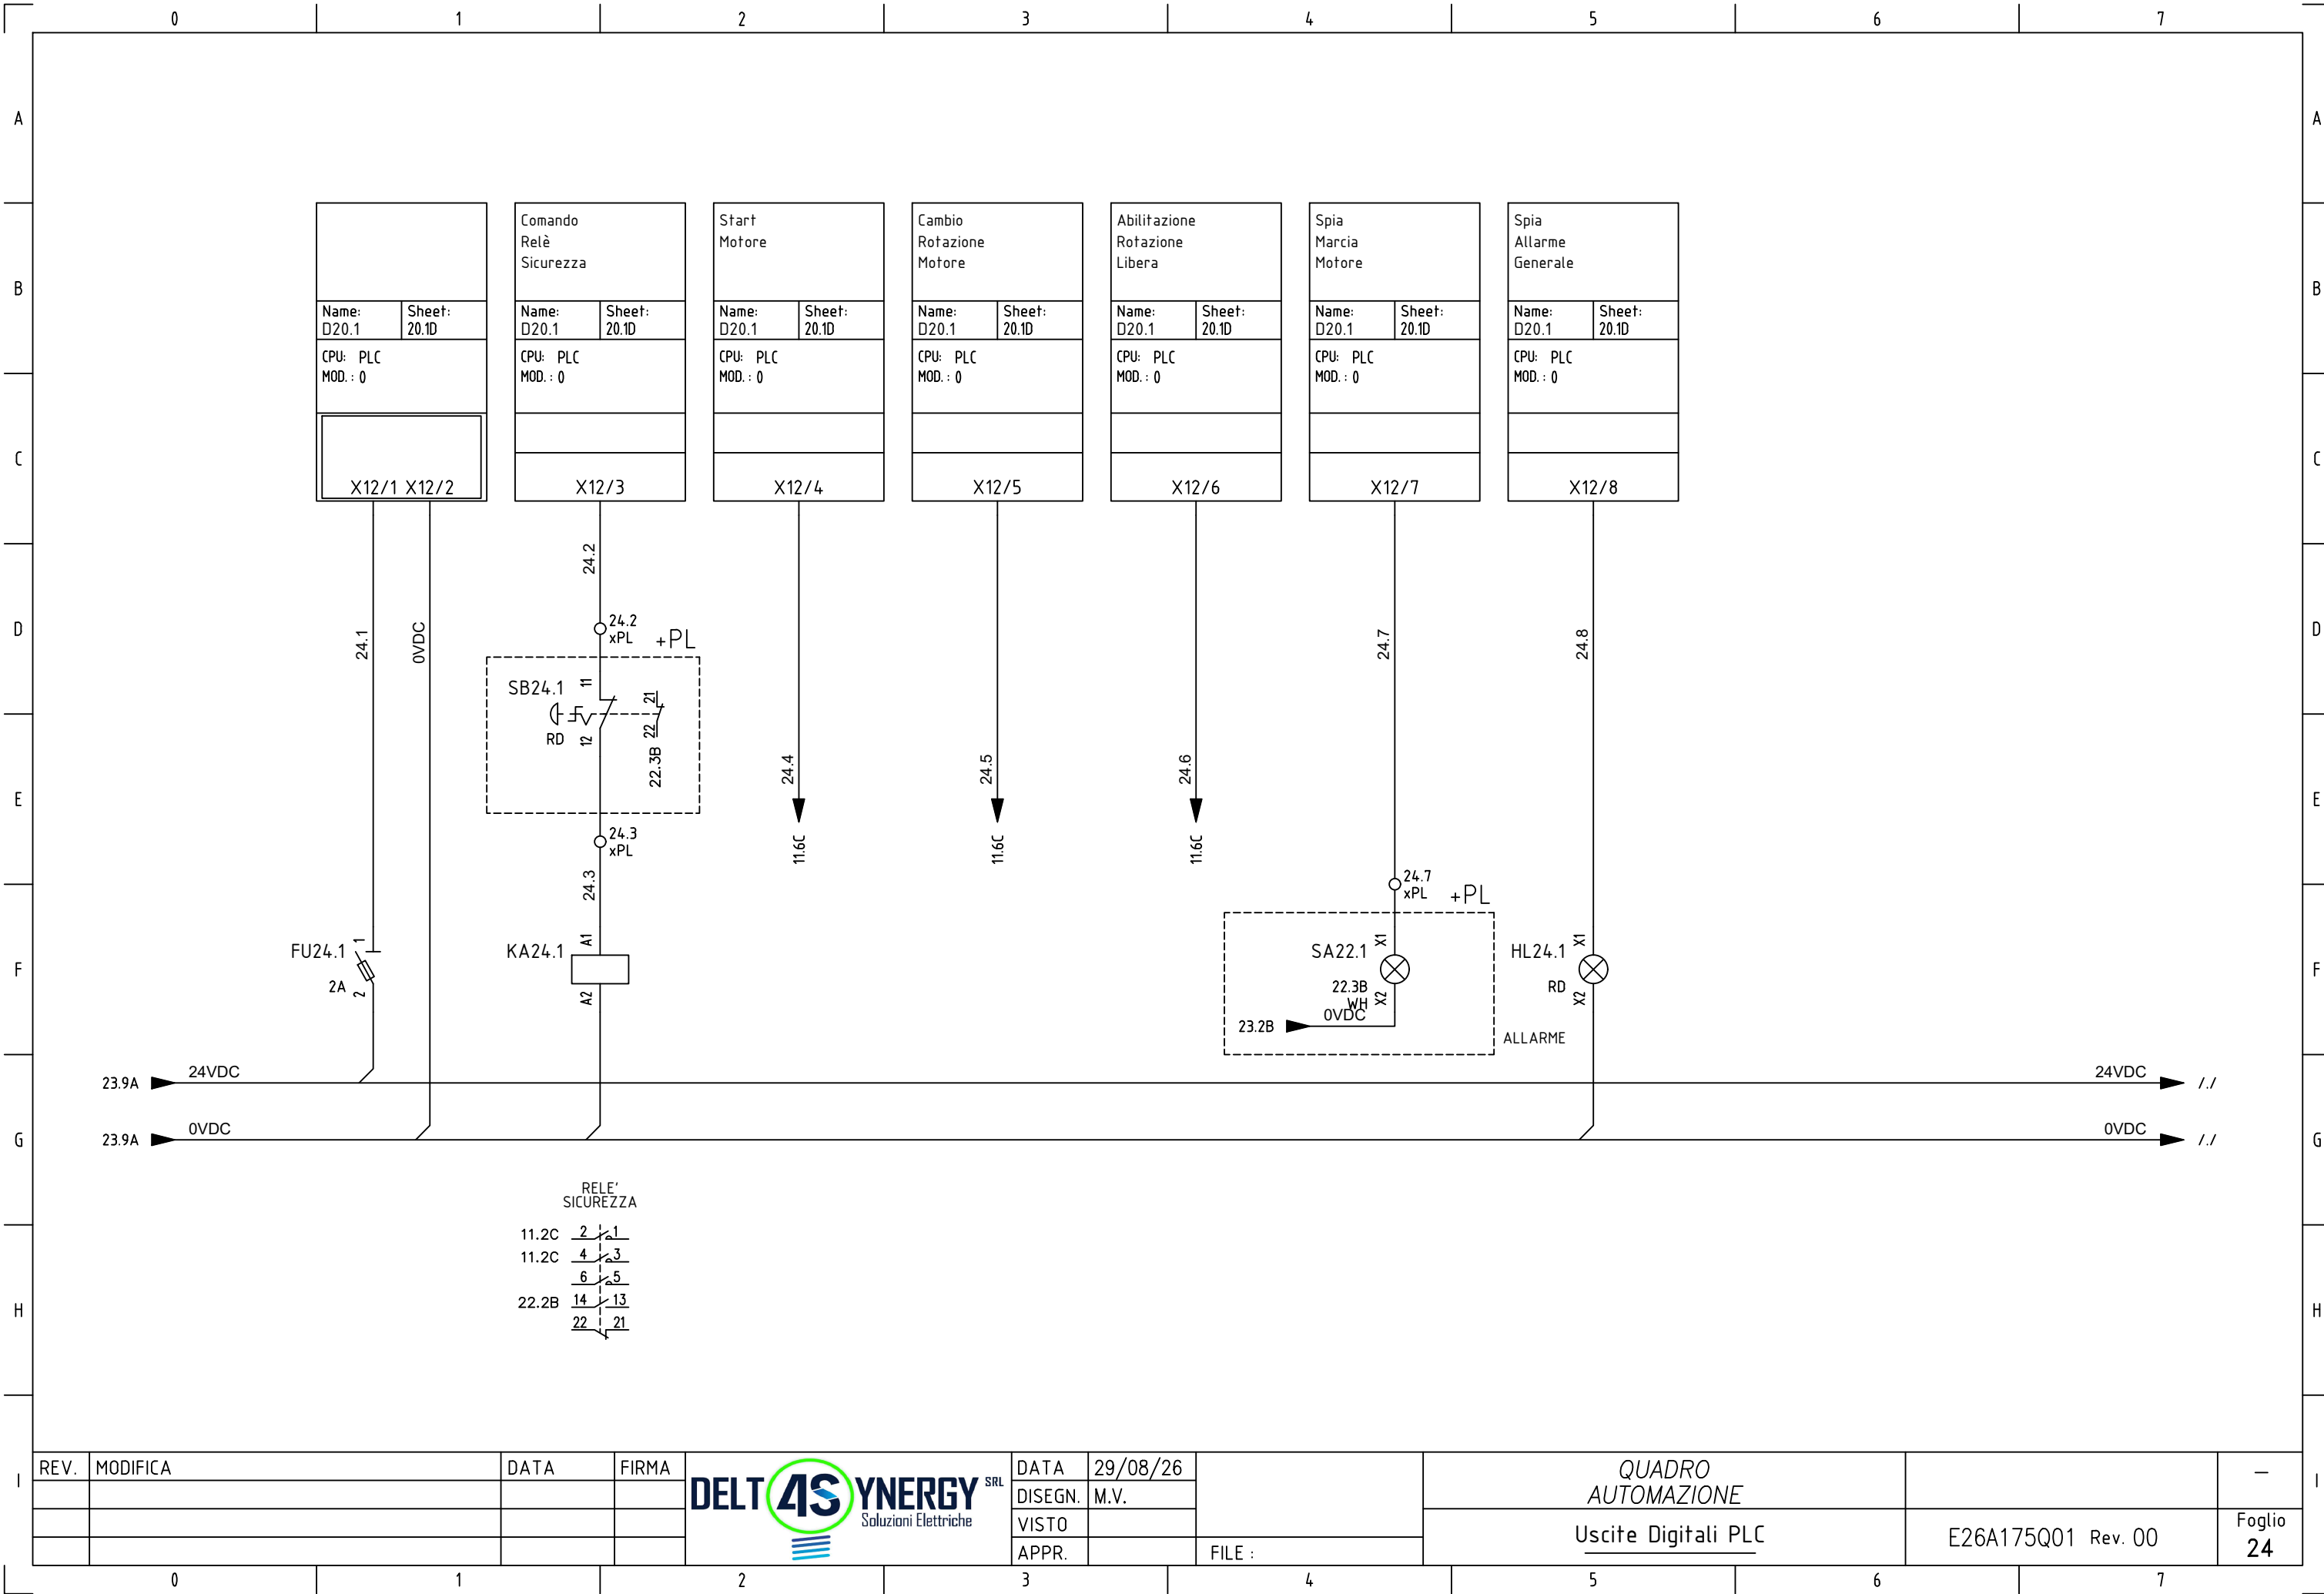

REV.	MODIFICA	DATA	FIRMA



DATA	29/08/26
DISEGN.	M.V.
VISTO	
APPR.	

FILE :




QUADRO AUTOMAZIONE

Uscite Digitali PLC

E26A175Q01 Rev. 00


Foglio 24

È vietata la copia e la riproduzione dei contenuti e immagini in qualsiasi forma.

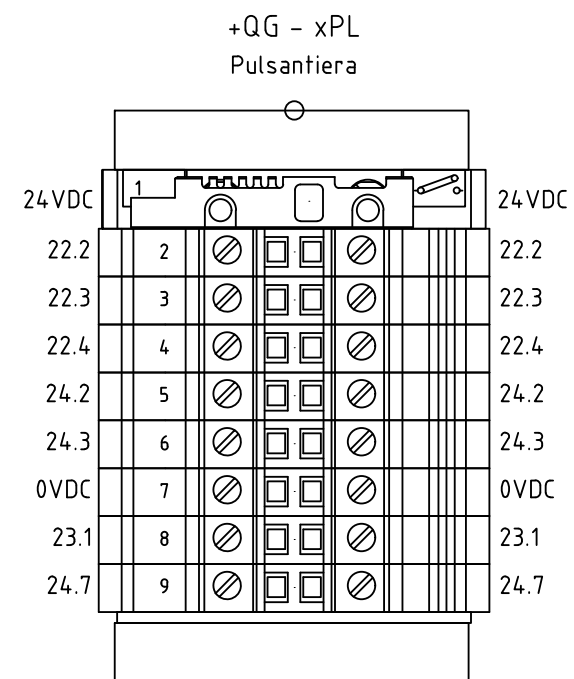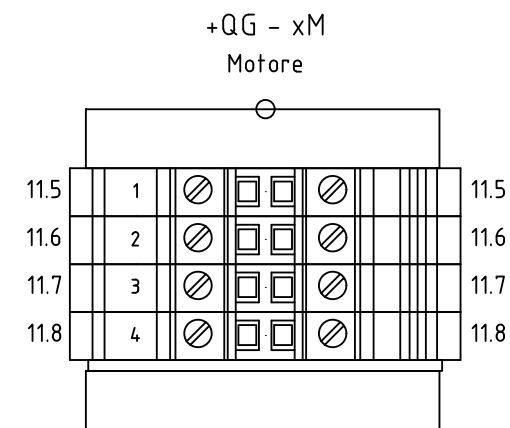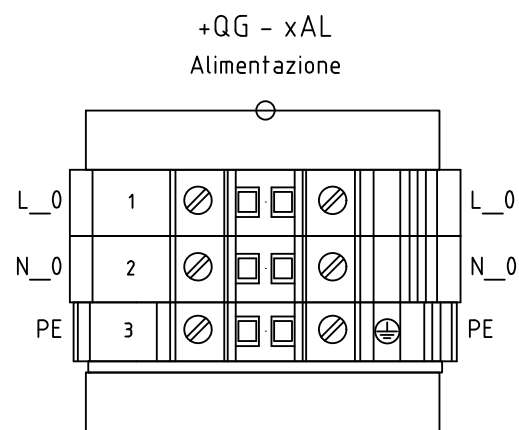

REV.	MODIFICA	DATA	FIRMA		DATA	29/08/26		QUADRO AUTOMAZIONE		—
					DISEGN.	M.V.				
					VISTO					
					APPR.		FILE :	Morsettiere	E26A175Q01 Rev. 00	Foglio 100

È vietata la copia e la riproduzione dei contenuti e immagini in qualsiasi forma.
È vietata la redistribuzione e la pubblicazione dei contenuti e immagini non autorizzata espressamente dalla Delta Synergy Srl

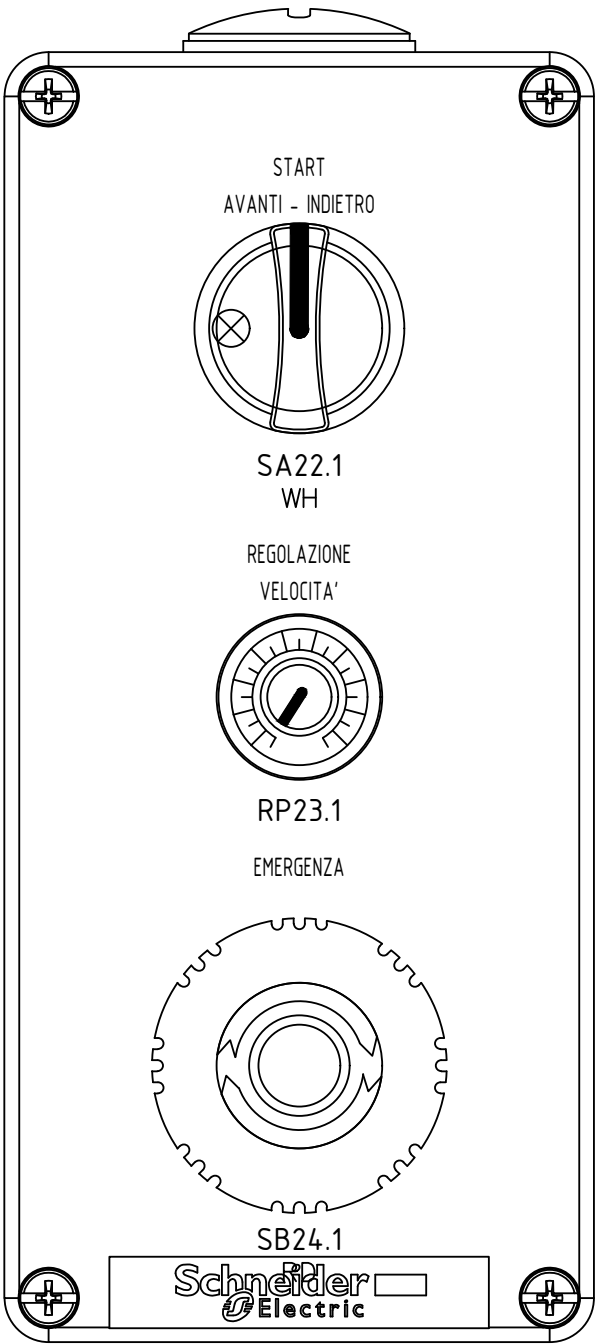

REV.	MODIFICA	DATA	FIRMA



DATA	29/08/26
DISEGN.	M.V.
VISTO	
APPR.	

FILE :

QUADRO
AUTOMAZIONE

Pulsantiera +PL

E26A175Q01 Rev. 00

Foglio
150

E vietata la copia e la riproduzione dei contenuti e immagini in qualsiasi forma.

0

1

2

3

4

5

6

7

A

Nome/Item	Tipo/Type	Descrizione/Description	Costruttore/Manufacturer	Quadro/Board	Fg/Sh	Q.ta/Q.ty
A11.1	DM542Y	Driver per motore passo-passo a ciclo aperto	STEPPERONLINE	+QG	11	1
D20.1	6ES7212-1AE40-0XB0	CPU 1212C (8 DI 24V DC, 6 DO 24V DC , 2 AI), PS 24V DC	Siemens	+QG	20	1
FU10.1	2302038	Portafusibile sez.BCH 2x38 32A 690V	ITALWEBER	+QG	10	1
	1421004	Fusibile CH10 gG 4A 500V	ITALWEBER			2
FU10.2	2302038	Portafusibile sez.BCH 2x38 32A 690V	ITALWEBER	+QG	10	1
	1421010	Fusibile CH10 gG 10A 500V	ITALWEBER			2
FU11.1	2302038	Portafusibile sez.BCH 2x38 32A 690V	ITALWEBER	+QG	11	1
	1421004	Fusibile CH10 gG 4A 500V	ITALWEBER			2
FU21.1	SF900	SFR.4 MORSETTO SEZIONABILE	Cabur	+QG	21	1
FU24.1	SF900	SFR.4 MORSETTO SEZIONABILE	Cabur	+QG	24	1
GD10.1	1469490000	PRO ECO alimentatore switching, 240W 24V 10A	Weidmuller	+QG	10	1
HL11.1	ZB4BV01	testa lampada spia bianca per unità Ø22 con lente liscia per BA9s	Schneider Electric	+QG	11	1
	ZB4BVB1	Corpo per lampada spia con LED integrato bianco 24V	Schneider Electric			1
HL24.1	ZB4BV043	testa lampada spia rossa per unità Ø22 con lente piana con LED integrato	Schneider Electric	+QG	24	1
	ZB4BVB1	Corpo per lampada spia con LED integrato bianco 24V	Schneider Electric			1
KA24.1	LC1D09BD	TeSys D contattore - 3P(3 NO) + 1 NO + 1 NC - AC-3 - <= 440 V 9 A - 24 V DC bobina - Morsetti a vite	Schneider Electric	+QG	24	1
QS10.1	VCCF01	VARIO COMPLETO 20A	Schneider Electric	+QG	10	1
xAL	CB340	CBD.6 MORSETTO PASSANTE ATEX CQ403	Cabur	+QG		2
	TE110	TE.6/D MORS. DI TERRA ATEX CQ403	Cabur			1
	BT003	BT/3 Blocchetto terminale	Cabur			2
	CB241	CB4/6/PT PIASTRINA TERMINALE	Cabur			1
xM	CB240	CBD.4 MORSETTO PASSANTE ATEX CQ403	Cabur	+QG		4
	BT003	BT/3 Blocchetto terminale	Cabur			2
	CB241	CB4/6/PT PIASTRINA TERMINALE	Cabur			1
xPL	0430700000	Fusibile G 5x20 mm 250V 1.0A rapido	Weidmuller	+QG		1
xPL	CB240	CBD.4 MORSETTO PASSANTE ATEX CQ403	Cabur	+QG		8
	SF900	SFR.4 MORSETTO SEZIONABILE	Cabur			1
	BT003	BT/3 Blocchetto terminale	Cabur			2
	CB241	CB4/6/PT PIASTRINA TERMINALE	Cabur			1

B

C

D

E

F

G

H

I

REV.	MODIFICA	DATA	FIRMA	DELTA 4S YNERGY SRL Soluzioni Elettriche	DATA	29/08/26		QUADRO AUTOMAZIONE		—
					DISEGN.	M.V.				
					VISTO					
					APPR.		FILE :	Distinta Materiali +QG	E26A175Q01 Rev. 00	Foglio 200

0

1

2

3

4

5

6

7

È vietata la copia e la riproduzione dei contenuti e immagini in qualsiasi forma.
È vietata la redistribuzione e la pubblicazione dei contenuti e immagini non autorizzata espressamente dalla Delta Synergy Srl

0		1		2		3		4		5		6		7		
A	Nome/Item		Tipo/Type		Descrizione/Description				Costruttore/Manufacturer		Quadro/Board		Fg/Sh		Q.ta/Q.ty	
	MD11.1		23HS30-2804S2		Motore DC Passo passo				STEPPERONLINE		+BM		11		1	
B																
C																
D																
E																
F																
G																
H																
I	REV.	MODIFICA		DATA	FIRMA		DATA	29/08/26		QUADRO AUTOMAZIONE				—		
							DISEGN.	M.V.								
							VISTO									
							APPR.		FILE :	Distinta Materiali +BM		E26A175Q01 Rev. 00		Foglio 201		
0		1		2		3		4		5		6		7		

È vietata la copia e la riproduzione dei contenuti e immagini in qualsiasi forma.
È vietata la redistribuzione e la pubblicazione dei contenuti e immagini non autorizzata espressamente dalla Delta Synergy Srl

	0	1	2	3	4	5	6	7																																												
A	<table><tr><th>Nome/Item</th><th>Tipo/Type</th><th>Descrizione/Description</th><th>Costruttore/Manufacturer</th><th>Quadro/Board</th><th>Fg/Sh</th><th>Q.ta/Q.ty</th></tr><tr><td>RP23.1</td><td>XB4BD912R10K</td><td>Testa potenziometro 10K completo Ø22</td><td>Schneider Electric</td><td>+PL</td><td>23</td><td>1</td></tr><tr><td rowspan="3">SA22.1</td><td>ZB4BK1533</td><td>selettore luminoso verde per unità Ø22 - 3 posizioni ritorno a molla</td><td>Schneider Electric</td><td rowspan="3">+PL</td><td rowspan="3">22</td><td>1</td></tr><tr><td>ZB4BVB1</td><td>Corpo per lampada spia con LED integrato bianco 24V</td><td>Schneider Electric</td><td>1</td></tr><tr><td>ZBE101</td><td>blocco contatti singolo per pulsante circolare Ø 22 mm - 1NO con morsetti a vite in lega d'argento</td><td>Schneider Electric</td><td>2</td></tr><tr><td rowspan="3">SB24.1</td><td>ZB4BS844</td><td>testa pulsante di emergenza a fungo rossa Ø40 per unità Ø22 premere e tirare</td><td>Schneider Electric</td><td rowspan="3">+PL</td><td rowspan="3">24</td><td>1</td></tr><tr><td>ZB4BZ009</td><td>base di fissaggio per elementi elettrici - per unità ø 22 mm xb4-a - 10/conf</td><td>Schneider Electric</td><td>1</td></tr><tr><td>ZBE102</td><td>blocco contatti singolo per pulsante circolare Ø 22 mm - 1NC con morsetti a vite in lega d'argento</td><td>Schneider Electric</td><td>2</td></tr></table>								Nome/Item	Tipo/Type	Descrizione/Description	Costruttore/Manufacturer	Quadro/Board	Fg/Sh	Q.ta/Q.ty	RP23.1	XB4BD912R10K	Testa potenziometro 10K completo Ø22	Schneider Electric	+PL	23	1	SA22.1	ZB4BK1533	selettore luminoso verde per unità Ø22 - 3 posizioni ritorno a molla	Schneider Electric	+PL	22	1	ZB4BVB1	Corpo per lampada spia con LED integrato bianco 24V	Schneider Electric	1	ZBE101	blocco contatti singolo per pulsante circolare Ø 22 mm - 1NO con morsetti a vite in lega d'argento	Schneider Electric	2	SB24.1	ZB4BS844	testa pulsante di emergenza a fungo rossa Ø40 per unità Ø22 premere e tirare	Schneider Electric	+PL	24	1	ZB4BZ009	base di fissaggio per elementi elettrici - per unità ø 22 mm xb4-a - 10/conf	Schneider Electric	1	ZBE102	blocco contatti singolo per pulsante circolare Ø 22 mm - 1NC con morsetti a vite in lega d'argento	Schneider Electric	2
Nome/Item	Tipo/Type	Descrizione/Description	Costruttore/Manufacturer	Quadro/Board	Fg/Sh	Q.ta/Q.ty																																														
RP23.1	XB4BD912R10K	Testa potenziometro 10K completo Ø22	Schneider Electric	+PL	23	1																																														
SA22.1	ZB4BK1533	selettore luminoso verde per unità Ø22 - 3 posizioni ritorno a molla	Schneider Electric	+PL	22	1																																														
	ZB4BVB1	Corpo per lampada spia con LED integrato bianco 24V	Schneider Electric			1																																														
	ZBE101	blocco contatti singolo per pulsante circolare Ø 22 mm - 1NO con morsetti a vite in lega d'argento	Schneider Electric			2																																														
SB24.1	ZB4BS844	testa pulsante di emergenza a fungo rossa Ø40 per unità Ø22 premere e tirare	Schneider Electric	+PL	24	1																																														
	ZB4BZ009	base di fissaggio per elementi elettrici - per unità ø 22 mm xb4-a - 10/conf	Schneider Electric			1																																														
	ZBE102	blocco contatti singolo per pulsante circolare Ø 22 mm - 1NC con morsetti a vite in lega d'argento	Schneider Electric			2																																														
B																																																				
C																																																				
D																																																				
E																																																				
F																																																				
G																																																				
H																																																				
I	REV.	MODIFICA	DATA	FIRMA	DELTA 4S Soluzioni Elettriche SYNERGY SRL	DATA	29/08/26		QUADRO AUTOMAZIONE		—																																									
					DISEGN.	M.V.																																														
					VISTO																																															
					APPR.		FILE :	Distinta Materiali +PL		E26A175Q01 Rev. 00	Foglio 202																																									
	0	1	2	3	4	5	6	7																																												